


# 水泵及水泵站

湖 南 大 学 姜乃昌 编  
武汉建筑材料工业学院 陈锦章

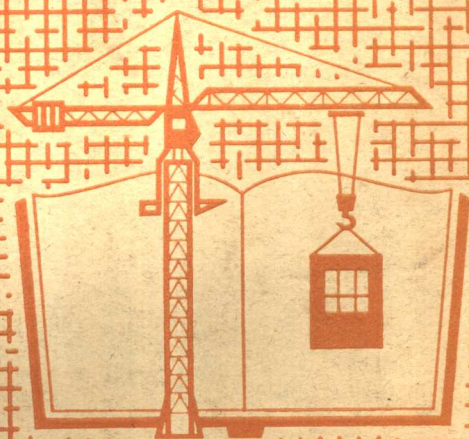

高等学校试用教材

中国建筑工业出版社

高等学校试用教材

# 水泵及水泵站

湖 南 大 学 姜乃昌 编  
武汉建筑材料工业学院 陈锦章

中国建筑工业出版社

本书为高等学校给水排水工程专业四年制用的教材。主要介绍离心泵(轴流泵)的基本构造、工作原理、主要性能、泵站机组的选择、管道布置、辅助设备、安全设施及泵站设计对土建和机电专业要求等内容。本书也可供有关专业技术人员参考。

高等学校试用教材  
**水泵及水泵站**  
湖 南 大 学 姜乃昌 编  
武汉建筑材料工业学院 陈锦章

\*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

\*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13½ 字数: 330 千字  
1980年12月第一版 1982年12月第二次印刷  
印数: 13,121— 21,920册 定价: 1.40元  
统一书号: 15040·3925

## 前 言

本书是根据1978年1月国家基本建设委员会科教局在哈尔滨召开的“高等学校给水排水工程专业教材座谈会”上的决定，按四年制教学计划中，“水泵及水泵站”课程40学时的要求而编写的教科书。

本书主要内容为离心泵（轴流泵）的基本构造、工作原理、主要性能、泵站机组的选择、管道布置、辅助设备、安全设施及泵站设计对土建和机电专业要求等。

第1~3章由姜乃昌编写，第4~5章由陈锦章编写。参加审稿的有：北京市政工程设计院毕延龄、哈尔滨建筑工程学院金锥、天津大学金绍基、同济大学孙良佐、北京建筑工程学院田会杰、重庆建筑工程学院彭云霓等同志。全书由姜乃昌同志主编，由金锥同志主审。

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一章 概论                      | 1   |
| 第一节 水泵及水泵站在给水排水事业中的作用和地位    | 1   |
| 第二节 水泵发展简况                  | 2   |
| 第三节 水泵分类                    | 4   |
| 第二章 离心泵和轴流泵                 | 6   |
| 第一节 离心泵的工作原理与基本构造           | 6   |
| 第二节 离心泵的主要零件                | 7   |
| 第三节 水泵的基本性能参数               | 11  |
| 第四节 离心泵的基本方程式               | 13  |
| 第五节 离心泵装置的总扬程               | 18  |
| 第六节 离心泵的特性曲线                | 23  |
| 第七节 离心泵装置的工况                | 31  |
| 第八节 水泵叶轮相似定律及相似准数 ( $n_s$ ) | 37  |
| 第九节 切削叶轮改变水泵的性能             | 46  |
| 第十节 离心泵并联及串联工作              | 50  |
| 第十一节 离心泵吸水条件及汽蚀             | 58  |
| 第十二节 给水排水工程中常用的离心泵          | 66  |
| 第十三节 离心泵机组安装、使用及维护          | 76  |
| 第十四节 水泵试验                   | 81  |
| 第十五节 轴流泵                    | 87  |
| 第三章 其它水泵                    | 93  |
| 第一节 射流泵                     | 93  |
| 第二节 气升泵                     | 96  |
| 第三节 往复泵                     | 104 |
| 第四节 螺旋泵                     | 107 |
| 第五节 旋涡泵                     | 109 |
| 第六节 水轮泵                     | 111 |
| 第七节 水锤泵                     | 113 |
| 第四章 给水泵站                    | 115 |
| 第一节 泵站分类                    | 115 |
| 第二节 水泵选择                    | 116 |
| 第三节 泵站的动力设备                 | 124 |
| 第四节 水泵机组的布置与基础              | 123 |
| 第五节 吸水管路与压水管路               | 131 |
| 第六节 水锤及其防护                  | 138 |
| 第七节 泵站辅助设备                  | 153 |

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 第八节 | 给水泵站的土建特点和要求 ..... | 162 |
| 第九节 | 深井泵站 .....         | 168 |
| 第十节 | 给水泵站的工艺设计 .....    | 172 |
| 第五章 | 排水泵站 .....         | 183 |
| 第一节 | 概述 .....           | 183 |
| 第二节 | 污水泵站的工艺特点 .....    | 185 |
| 第三节 | 螺旋泵污水泵站的工艺特点 ..... | 196 |
| 第四节 | 雨水泵站的工艺特点 .....    | 201 |

# 第一章 概 论

## 第一节 水泵及水泵站在给水排水事业中的作用和地位

在工程术语中，水泵站是大家所熟悉的名词。这多半是由于水泵是属于通用性的机械类而广泛地应用于国民经济的各个部门。随着现代工业的蓬勃发展，采矿、冶金、电力、石油、化工、市政以及农林等部门中，各种形式的泵站很多，其规模和投资越来越大，功能分类愈分愈细。

以采矿工业而言，矿山中竖井的井底排水，大水矿床的地表疏干以及掘进斜井的初期排水等技术设施，都需要建造一系列相应的泵站来满足整个采矿工程的需要。在电力部门中，无论是火电或原子能发电系统中，从高压锅炉给水泵站起，一直到冷热水的循环泵站、水力清渣除灰的高压泵站以及冷却水的补给泵站等都是必不可少的。它们在整个系统中，常常是居于规模不小，投资大，地位重要的工程项目。

图 1-1 为发电量45万千瓦原子能发电站的系统流程。该装置采用的是沸腾水式原子反应堆<sup>①</sup>。从图中可以看出：纯水经过原子反应堆产生高压蒸汽推动汽轮机进行发电的过程，是与一系列的循环泵站、高压给水泵站以及冷凝水回水泵站等的正常运行紧密联系着的。其中任何一个泵站发生故障时，都将会涉及整个装置系统的正常运行和安全性。

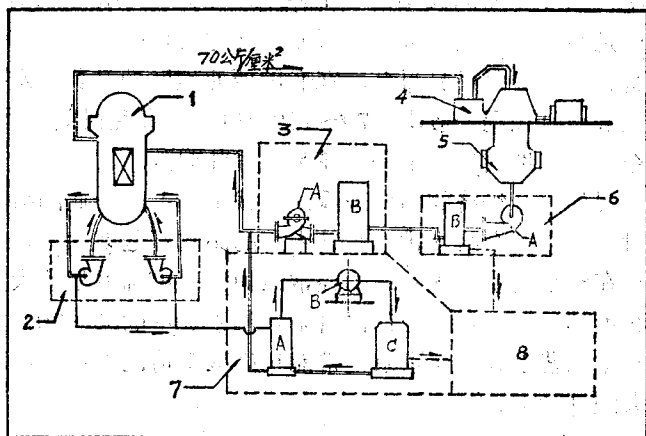


图 1-1 原子能发电站系统流程

1—原子反应堆；2—循环泵站；3—高压给水泵站(A为给水泵，B为水箱)；4—汽轮发电机组；5—冷凝器；6—冷凝水泵站(A为冷凝泵，B为过滤器)；7—净化系统(A为再生热交换器，B为净化用高压给水泵，C为除盐塔)；8—废料处理系统

在市政建设中，水泵站也是城市给水和排水工程中必要的组成部分。它们通常是整个给水排水系统正常运转的枢纽。图1-2所示为城市给水排水系统工艺基本流程。由图可知，城市中水的循环都是借一系列不同功能的水泵站的正常运行来完成的。原水由取水泵站从水源地抽送至水厂，净化后的清水由送水泵站输送到城市管网中去（其流程如图 1-2 中实线所示）。在城市较大或地势起伏悬殊的山区、丘陵区常采用分区分压的给水系统，这

① 沸腾水式原子能反应堆是原子能发电系统中的一种类型。它是在炉心里使水沸腾的原子反应堆，在炉心内产生的蒸汽到炉心的上部与水分离。

时，在管网中还须设有中途加压的泵站。

城市中排泄的生活污水和工业废水，经排水管渠系统汇集后，流进集水井，由排水泵站将污水抽送至污水处理厂，经过处理后的污水再由另一个排水泵站（或用重力自流）排

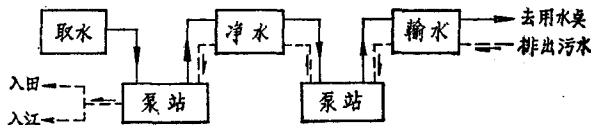


图 1-2 城市给水排水系统工艺基本流程

放入江河湖海中去，或者排入农田作为灌溉之用（其流程如图 1-2 中虚线所示）。实际上，在排水管渠系统中使用泵站的场合是相当多的。除抽送污水和工业废水的泵站外，还有专门

抽送雨水的泵站。有用来抽送整个城市排水的总泵站，也有仅用来抽送地势低洼区排水的区域性泵站。在污水处理厂内，往往从沉淀池把新鲜污泥抽送到污泥消化池、从沉砂池中排除沉渣、从二次沉淀池中提送回流活性污泥等等都要用各种不同类型的泵和泵站来保证运行的。

除此以外，在农田灌溉、防洪排涝等方面，水泵站经常是作为一个独立的构筑物而服务于各项事业的。特别是随着社会主义农业的现代化，在农田基本建设中、在抽升黄河水引向西北高原的大型灌溉工程中、在兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程中，都将建造很多大型、巨大型的泵站。在这方面有大流量、低扬程的轴流泵站，也有大流量、高扬程的离心泵站。目前，在我国西北地区抽升黄河水进行灌溉的工程中，已建成的大型泵站的单泵扬程一般均在70~150米以上，以往民间传颂“黄河之水天上来”的情景，已在今天逐步地实现，工程规模是十分壮观的。

另外，从经济的角度来看，在城市或工业企业的给水排水工程中，水泵站的基建投资有时虽然在整个给水排水系统中占的比重不是太大，但是，水泵站运行后它所消耗的动力费用在整个给水排水系统的经常维护费用中却占相当大的比重。在一般城镇水厂中，泵站运行所消耗的电费，往往占自来水制水成本的50~70%，有的甚至更多。因此，正确地进行泵站工艺设计，使水泵经常能在高效率情况下运行，对于节约电耗、降低成本等，具有很大经济意义。

## 第二节 水泵发展简况

自古以来，“抱瓮而出灌”是描述人们在不能自流引水的场合下，所采用的人工提水的原始方法之一。到了春秋时代（公元前770~475年），我国农村中已经有“桔槔”（音gāo）的创造与应用。桔槔是“引之则俯，舍之即仰”符合杠杆原理的一种取水吊杆。它是杠杆原理在提升井水中的早期应用。后来，又发展成符合绞盘原理的辘轳、差动滑车以及筒车、扬水轮和龙骨水车等提水用的工具，有的一直被沿用至今。早在唐宋时代（公元618~1279年），我国筒车提水已趋普遍，它使连续提水有了可能，并可利用水力资源作动力。当时的民间诗人曾作赋歌颂它有“昼夜不息，百亩无忧”的功效。它显示了我国古代劳动人民的聪明才智和创新精神。但是，从另一方面看，所有这些提水工具的动力都是以人力、畜力、风力和水力等自然力为基础的。它只是在一定社会条件下，政治与经济相结合的产物，它与我国的封建社会一样，渡过了相当漫长的岁月，其提升的水量和高度都是不大的。这样的提水工具，仅能满足当时分散性的农业个体劳动和手工业作坊生产上的

需要。

在国外，远在纪元前数百年，古希腊人也能制造由竹或木做成的，用人力畜力来带动的最简单的活塞式水泵，以及利用螺旋原理提水作灌溉农田的阿基米德螺旋泵等。然而，这些原始形式的水泵“正象在单个机器还要由人来推动时，它始终是一种小机器一样，正象在蒸汽机还没有代替现成的动力——牲畜、风以至水以前，机器体系不可能自由发展一样”<sup>①</sup>，它们居然在人类历史上存在了几个世纪，在构造上并没有重大的改革。

1784年第一次产业革命爆发后，社会生产力得到了一次大解放。机器制造、铸铁、炼钢事业不断完善，活塞式水泵的材料、结构等都向前发展了一大步。社会上开始应用由蒸汽机驱动的活塞式水泵。到了十九世纪初，开始出现了构造上更趋成熟的蒸汽活塞水泵。马克思在《资本论》中写到：“1836~1837年荷兰人用来抽干哈勒姆湖水的水泵，就是按普通唧筒的原理设计的，不同的只是，它的活塞不是用人手来推动，而是用巨大的蒸汽机来推动。”以后，在一段很长的时期中，蒸汽活塞水泵普遍地用于各大城市的给水事业中。直到现代，各种类型的高速活塞泵，仍广泛地应用于化工部门、抽送粘性液体的工矿企业以及高压锅炉给水等方面。

从产业革命的意义上讲，蒸汽活塞水泵的出现和普遍使用，在提水事业上是一个很大的飞跃。它是由简单的提水工具转化为抽水机的标志。它具备了一切发达的机器所具有的三个基本要素：动力机、传动机构和工具机。它已能完成人力所达不到的做功程度。从此，我们可以把活塞泵、动力机及其传动机构三者的组合称为“抽水机组”。再把安装好的抽水机组配上管路、闸阀等附件，总称为“抽水装置”。

随着冶金工业及机器制造工业的不断发展，现代化大工业的兴起，使城市人口迅速增长和集中，城市用水量日益增多，社会上开始出现供水量不足的现象，促使人们对活塞式水泵在构造上又提出了各种改进的要求。而且，在水泵事业中导致了一种利用离心力原理来抽水的新思想。这个想法，虽然远在公元十五世纪末，意大利学者达·芬奇(Da Vinci)曾首先提出过，后来法国物理学家巴宾(Babin)在1689年制造了第一台离心式水泵，但终于因为构造简陋、原动力不足等原因而长期没能得到发展。直到十九世纪末，电力生产迅速发展，电动机相继问世时，才解决了离心式水泵的高速驱动问题，使离心式水泵得到了广泛的应用。

本世纪以来，在机器制造业中，水泵已发展成为一个独立的机种而列入了通用机械类。特别是近二十年来，在国际学术界中，有关水泵技术的专题性学术会议的进行，愈来愈频繁。在我国以及一些工业比较发达的国家中，几乎都有水泵(流体机械)方面的专业性研究所、协会和刊物。

目前，水泵发展的总趋向可归结为：

(1) 大型化、大容量化。如果说，在四十年前，对于5万千瓦的发电机组被看做是一个重大的技术成就的话，那么，在今天这一动力不过是只能用来驱动一台130万千瓦大型汽轮发电机组的给水泵而已。近几年来，国际上大型水泵发展很快，巨型轴流泵的叶轮直径已达7米，潜水泵直径已达1米，用于城市及工业企业给水工程中的双吸离心泵的功率已达5500千瓦。

(2) 高扬程化、高速化。目前，锅炉给水泵的单级扬程已打破了1000米的记录。要

① 马克思：《资本论》第一卷第四篇第十三章。

进一步实现高扬程化，势必要提高泵的转速。今后随着水泵汽蚀问题、材料强度等问题的不断改善，泵的转速有可能进一步向高速化的方向发展，在水泵行业中，这种高速化的发展趋势是具有世界性的。

(3) 系列化、通用化、标准化。产品的系列化、通用化、标准化（简称为“三化”）是现代工业生产工艺的必然要求。1975年国际标准化协会制订了额定压力为7.2公斤/厘米<sup>2</sup>的单级离心泵的主要尺寸及其规格参数(ISO2858-1975E)。此标准泵的性能范围为：流量6.3~400米<sup>3</sup>/小时，扬程25~125米。目前，在欧洲凡满足此规格的水泵已作为标准泵出售。我国自1958年以来，在统一型号、系列分类、定型尺寸等方面也做了不少工作，水泵的托架、悬架、轴承架等等主要零部件均已有了系列标准，产品的“三化”程度在不断提高。

今后，随着原子能和燃化工业等科学技术的发展，将进一步要求水泵业发展高速、高温、高压、高效率以及大容量等方面的各种特殊产品。同时，也要求不断提高现有常规产品的质量和水平。所有这些，都将意味着必需在基础理论、计算技术、模型试验、测量手段以及材料选择、加工工艺等一系列环节上的革新，未来是现今的延伸和继续，此任务是十分光荣而艰巨的。

### 第三节 水 泵 分 类

水泵是输送和提升液体的机器。它把原动机的机械能转化为被输送液体的能量，使液体获得动能或势能。由于水泵在国民经济各部门中应用很广，品种系列繁多，对它的分类方法也各不相同。按其作用原理可分为以下三类：

(1) 叶片式水泵：它对液体的压送是靠装有叶片的叶轮高速旋转而完成的。属于这一类的有离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。

(2) 容积式水泵：它对液体的压送是靠泵体工作室容积的改变来完成的。一般使工作室容积改变的方式有往复运动和旋转运动两种。属于往复运动这一类的如活塞式往复泵、柱塞式往复泵等。属于旋转运动这一类的如转子泵等。

(3) 其它类型水泵：这类泵是指除叶片式水泵和容积式水泵以外的特殊泵。属于这一类的主要有螺旋泵、射流泵（又称水射器）、水锤泵、水轮泵以及气升泵（又称空气扬水机）等。其中除螺旋泵是利用螺旋推进原理来提高液体的位能以外，上述各种水泵的特点都是利用高速液流或气流的动能来输送液体的。在给水排水工程中，结合具体条件应用这类特殊泵来输送水或药剂（混凝剂、消毒药剂等）时，常常能起到良好效果。

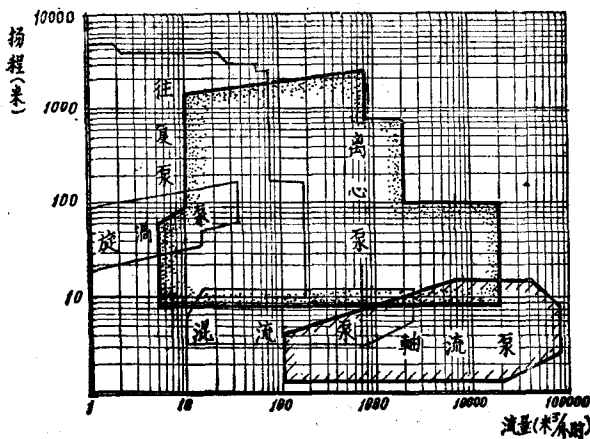


图 1-3 常用几种水泵的总型谱图

上述各种类型水泵的使用范围是很不相同的。图 1-3 所示为常用的几

种类型泵的总型谱图。由图可见，目前定型生产的各类叶片式水泵的使用范围是相当广泛的，而其中离心泵、轴流泵、混流泵和往复泵等的使用范围各具有不同的性能。往复泵的使用范围侧重于高扬程、小流量。轴流泵和混流泵的使用范围侧重于低扬程、大流量。而离心泵的使用范围则介乎两者之间，工作区间最广，产品的品种、系列和规格也最多。

以城市给水工程来说，一般水厂的扬程在20~100米之间，单泵流量的使用范围一般在50~10000米<sup>3</sup>/小时之间。要满足这样的工作区间，由总型谱图可以看出，使用离心泵装置是十分合适的。即使某些大型水厂，也可以在泵站中采取多台离心泵并联工作方式来满足供水量的要求。从排水工程来看，城市污水、雨水泵站的特点是大流量、低扬程。扬程一般在2~12米之间，流量可以超过10000米<sup>3</sup>/小时，这样的工作范围，一般采用轴流泵比较合适。

综上所述，可以认为：在城镇及工业企业的给水排水工程中，大量的、普遍使用的水泵是离心式和轴流式两种。其中尤以离心式水泵更为普遍。本书中将以离心式水泵为重点，对它进行详细的讨论。

## 第二章 离心泵和轴流泵

### 第一节 离心泵的工作原理与基本构造

离心泵顾名思义就是通过离心力的作用来输送和提升液体的。在水力学中我们知道，当一个敞口圆筒绕中心轴作等角速旋转时，圆筒内的水面便呈抛物线的旋转面，如图 2-1 所示。

圆筒内的液体质点，离中心  $O$  距离越远，其垂直超高  $h$  就越大。也就是说，受离心力的作用越大。在这种情况下， $D$  点的水静压力为：

$$P_D = P_a + \gamma \left( \frac{\omega^2 r^2}{2g} \right) = P_a + \gamma h$$

式中  $P_D$ —— $D$  点液体质点的水静压力（公斤/米<sup>2</sup>）；

$P_a$ ——大气压力（公斤/米<sup>2</sup>）；

$\omega$ ——旋转角速度（1/秒）；

$r$ ——圆筒的半径（米）；

$\gamma$ ——水的容重（公斤/米<sup>3</sup>）；

$h$ —— $D$  点液柱的超高值（米）。

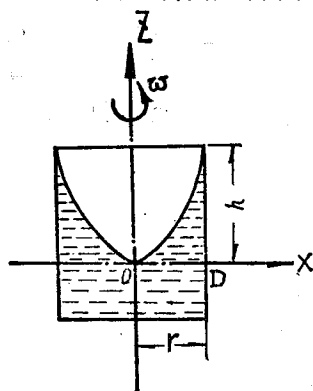


图 2-1 旋转圆筒中水面形状

由上式可知，当圆筒的半径  $r$  越大，圆筒转得越快时，超高  $h$  值就越大，相应的  $D$  点液体质点的水静压力就越大。离心式水泵就是基于这一原理来进行工作的。图 2-2 所示，为给水排水工程中常用的单级单吸式离心泵的基本构造。水泵包括蜗壳形的泵壳 1，和装于泵轴 2 上旋转的叶轮 3。蜗壳形泵壳的吸水口与水泵的吸水管 4 相连接，出水口与水泵

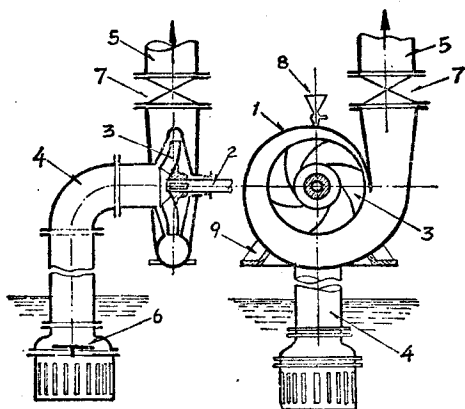


图 2-2 单级单吸式离心泵的构造

1—泵壳；2—泵轴；3—叶轮；4—吸水管；5—压水管；6—底阀；7—闸阀；8—灌水漏斗；9—泵座

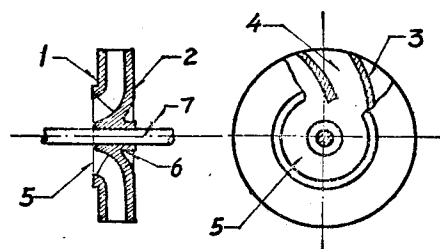


图 2-3 单吸式叶轮

1—前盖板；2—后盖板；3—叶片；4—叶槽；5—吸水口；6—轮毂；7—泵轴

的压水管 5 相连接。水泵的叶轮一般是由两个圆形盖板所组成，盖板之间有若干片弯曲的叶片，叶片之间的槽道为过水的叶槽，如图 2-3 所示。叶轮的前盖板上有一个圆孔，这就是叶轮的进水口，它装在泵壳的吸水口内，与水泵吸水管路相连通。离心泵在启动之前，应先用水灌满泵壳和吸水管，然后，驱动电机，使叶轮和水作高速旋转运动，此时，水受到离心力作用被甩出叶轮，经蜗形泵壳中的流道而流入水泵的压力管道，由压力管道而输入管网中去。在这同时，水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空，吸水池中的水便在大气压力作用下，沿吸水管而源源不断地流入叶轮吸水口，又受到高速转动叶轮的作用，被甩出叶轮而输入压力管道。这样，就形成了离心系的连续输水。

由上所述可知，离心泵的工作过程，实际上是一个能量的传递和转化的过程，它把电动机高速旋转的机械能转化为被抽升水的动能和势能。在这个传递和转化过程中，就伴随着有许多能量损失，这种能量损失越大，该离心泵的性能就越差，工作效率就越低。

## 第二节 离心泵的主要零件

离心泵是由许多零件组成的。下面以给水排水工程中常用的单级单吸卧式离心泵（如图 2-4 所示）为例，来讨论各零件的作用、材料和组成。

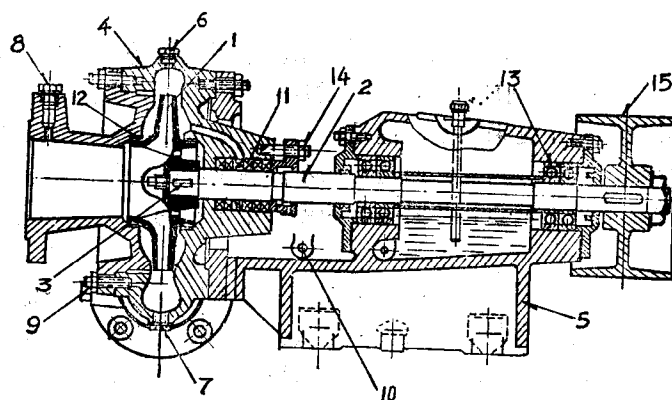


图 2-4 单级单吸卧式离心泵

1—叶轮；2—泵轴；3—键；4—泵壳；5—泵座；6—灌水孔；7—放水孔；8—接真空表孔；9—接压力表孔；10—泄水孔；11—填料盒；12—减漏环；13—轴承座；14—压盖调节螺栓；15—传动轮

### 一、叶轮（又称工作轮）

叶轮是离心泵的主要零件，见图 2-4 中 1。叶轮的形状和尺寸是通过水力计算来决定的。选择叶轮材料时，除了要考虑离心力作用下的机械强度以外，还要考虑材料的耐磨和耐腐蚀性能。目前多数叶轮采用铸铁、铸钢和青铜制成。

叶轮一般可分为单吸式叶轮与双吸式叶轮两种。单吸式叶轮已如图 2-3 所示，它是单边吸水，叶轮的前盖板与后盖板呈不对称状。双吸式叶轮如图 2-5 所示两边吸水，叶轮盖板呈对称状，一般大流量离心泵多数采用双吸式叶轮。

叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮、敞开式叶轮和半开式叶轮三种形式，如图 2-6 所示。凡具有两个盖板的叶轮，称为封闭式叶轮，如图 2-6(a)。这种叶轮应用最广，前述

的单吸式、双吸式叶轮均属这种形式。只有叶片没有完整盖板的叶轮称为敞开式叶轮，如图2-6(b)所示。只有后盖板，没有前盖板的叶轮，称为半开式叶轮，如图2-6(c)所示。一般在抽升含有悬浮物的污水泵中，为了避免堵塞，有时采用开式或半开式叶轮。这种叶轮的特点是叶片少，一般仅2~4片。而封闭式叶轮一般有6~8片，多的可至12片。

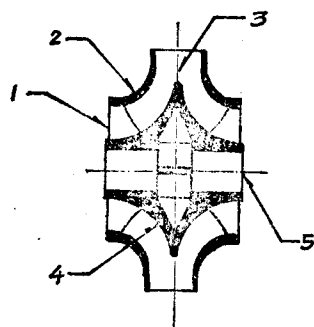


图 2-5 双吸式叶轮

1—吸入口；2—轮盖；3—叶片；  
4—轮毂；5—轴孔

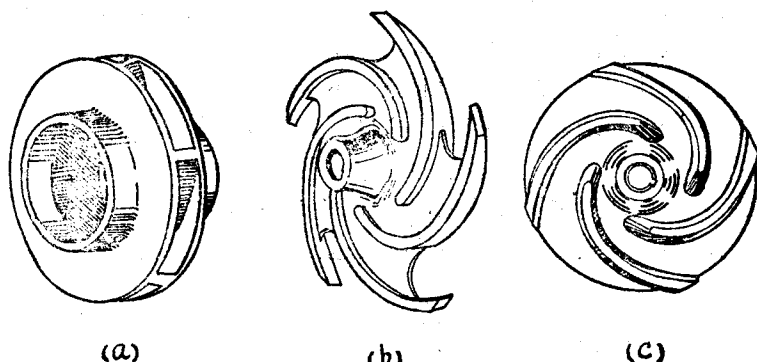


图 2-6 叶轮形式

(a) 为封闭式叶轮；(b) 为敞开式叶轮；(c) 为半开式叶轮

## 二、泵轴

泵轴是用来旋转泵叶轮的，如图2-4中2所示。常用材料是碳素钢和不锈钢。泵轴应有足够的抗扭强度，和足够的刚度，其挠度不超过允许值；工作转速不能接近产生共振现象的临界转速。叶轮和轴用键来联结。键是转动体之间的连接件，如图2-4中3所示，离心泵中一般采用平键，这种键只能传递扭矩而不能固定叶轮的轴向位置，在大、中型水泵中叶轮的轴向位置通常采用轴套和并紧轴套的螺母来定位的。

## 三、泵壳

离心泵的泵壳通常铸成蜗壳形。其过水部分要求有良好的水力条件。叶轮工作时，沿蜗壳的渐扩断面上，流量是逐渐增大的，为了减少水力损失，在水泵设计中应使沿蜗壳渐扩断面流动的水流速度是一常数。水由蜗壳排出后，经锥形扩散管而流入压力管。蜗壳上锥形扩散管的作用是降低水流的速度，使流速水头的一部分转化为压力水头。

泵壳的材料选择，除了考虑介质对过流部分的腐蚀和磨损以外，还应使壳体具有作为耐压容器的足够的机械强度。

## 四、泵座

如图2-4中5所示，泵座上有与底板或基础固定用的法兰孔。泵壳顶上设有充水和放气的螺孔，以便在水泵起动前用来充水及排走泵壳内的空气。在水泵吸水 and 压水锥管的法兰上，开设有安装真空表和压力表的测压螺孔。在泵壳的底部设有放水螺孔，以便在水泵停车检修时用来放空积水。另外，在泵座的横向槽底开设有泄水螺孔，以便随时排走由填料盒内流出的渗漏水滴。所有这些螺孔，如果在水泵运行中暂时无用时，可以用带螺纹的丝堵（又叫“闷头”）栓紧。

上述的零件中，叶轮和泵轴是离心泵中的转动部件，泵壳和泵座是离心泵中的固定部件，此两者之间存在着三个交接部分，它们是：泵轴与泵壳之间的轴封装置为填料盒，如图2-4中11所示；叶轮与泵壳内壁接缝处的减漏装置为减漏环，如图2-4中12所示；以及泵轴

与泵座之间的转动连接装置为轴承座，如图2-4中13所示。

## 五、填料盒

泵轴穿出泵壳时，在轴与壳之间存在着间隙。有间隙就会有泄漏。在单吸式离心泵中，此部位如不采取轴封装置，泵壳内高压水就会向外大量泄漏。填料盒就是常用的一种轴封手段。近年来，它的形式很多，图2-7所示为较常见的压盖填料型的填料盒。它是由轴封套1、填料2、水封管3、水封环4及压盖5等五个部件所组成。

填料又名盘根，在轴封装置中起着阻水或阻气的密封作用。常用的填料是浸油、浸石墨的石棉绳填料。近年来，随着工业发展，出现了各种耐高温、耐磨损以及耐强腐蚀的填料，如用碳纤维、不锈钢纤维及合成树脂纤维编织成的填料等。为了提高密封效果，填料绳一般做成矩形断面。填料是用压盖来压紧的。压盖又叫“格兰”，它对填料的压紧程度可拧松拧紧压盖上的螺栓来进行调节，如图2-4中14所示。压盖压得太松，达不到密封效果，压得太紧，泵轴与填料的机械磨损大，消耗功率也大。如果压得过紧时，甚至可能造成抱轴现象，产生严重的发热和磨损。一般以水封管内水能够通过填料缝隙呈滴状渗出为宜。泵壳内的压力水由水封管经水封环中的小孔，如图2-8所示，流入轴与填料间的隙面，起着引水冷却与润滑的作用。目前，有些离心泵已开始采用机械密封的轴封装置。轴封技术在近代已开始发展成为一门研究的专题。

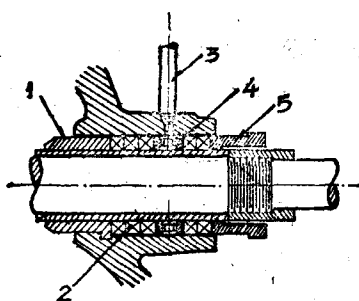


图 2-7 压盖填料型填料盒

1—轴封套；2—填料；3—水封管；  
4—水封环；5—压盖




图 2-8 水封环

1—环圈空间；2—水孔

## 六、减漏环

叶轮吸入口的外圆与泵壳内壁的接缝处存在一个转动接缝，它正是高低压交界面，且具有相对运动的部位，很容易发生泄漏，如图2-4中12所示。为了减少泵壳内高压水向吸水口的回流量，一般在水泵构造上采用两种减漏方式：（1）减小接缝间隙（不超过0.1~0.5毫米）；（2）增加泄漏通道中的阻力等。在实际应用中，由于加工、安装以及轴向力等问题，在接缝间隙处很容易发生叶轮与泵壳间的磨损现象。为了延长叶轮和泵壳的使用寿命，通常在泵壳上镶嵌一个金属的口环，此口环的接缝面可以做成多齿型，以增加水流回流时的阻力，提高减漏效果，因此，一般称此口环为减漏环，如图2-9所示，为三种不同形式的减漏环。图2-9(c)为双环迷宫型的减漏环，其水流回流时阻力很大，减漏效果好，但构造复杂。减漏环的另一作用是准备用来承磨的，因为，在实际运行中，在这个部位上，摩擦常是难免的，水泵中有了减漏环，当间隙磨大后，只须更换口环而不致使叶轮和泵壳报废，因此，减漏环又称承磨环，是一个易损件。

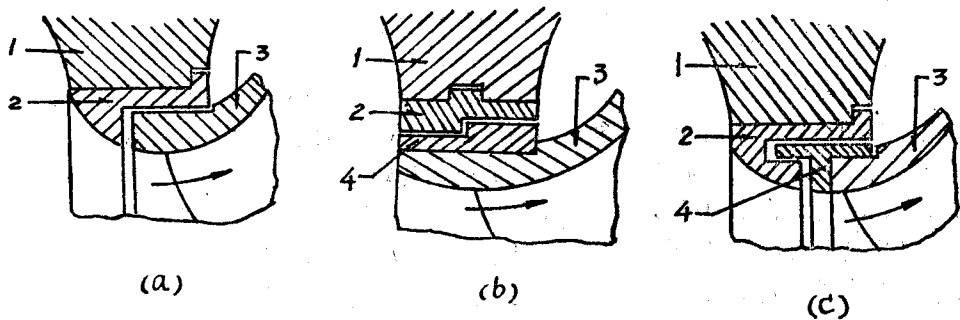


图 2-9 减漏环

(a) 为单环型；(b) 为双环型；(c) 为双环迷宫型  
1—泵壳；2—镶在泵壳上的减漏环；3—叶轮；4—镶在叶轮上的减漏环

## 七、轴承座

轴承座是用来支承轴的。轴承装于轴承座内作为转动体的支持部分。水泵中常用的轴承为滚动轴承和滑动轴承两类。依荷载大小滚动轴承可分为滚珠轴承和滚柱轴承两种，其构造基本相同，一般荷载大的采用滚柱轴承。依荷载特性又可分为只承受径向荷载的叫径向式轴承，只承受轴向荷载的叫止推式轴承，如图2-10所示，以及同时支承径向和轴向荷载的叫径向止推轴承。

图2-11所示为轴承座的构造。它采用双列滚珠轴承。图中6为冷却水套。一般在轴承发热量较大、单用空气冷却不足以将热量散逸时，可采用这种水冷套的形式来冷却，水套上要另外接冷却水管。

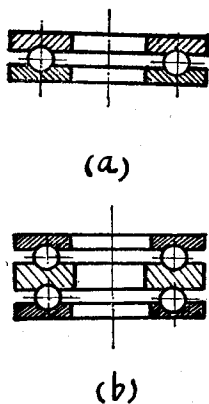


图 2-10 止推轴承

(a) 为单排滚珠止推轴承；  
(b) 为双排滚珠止推轴承

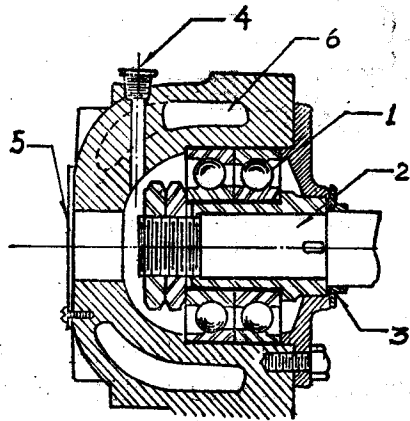


图 2-11 轴承座构造

1—双列滚珠轴承；2—泵轴；3—阻漏油橡皮圈；  
4—油杯孔；5—封板；6—冷却水套

大、中型水泵（一般泵轴直径大于75毫米时）常采用青铜或铸铁（巴氏合金●衬里）制造的金属滑动轴瓦，用油进行润滑。也有采用橡胶、合成树脂、石墨等非金属材料制成的滑动轴承，可使用水润滑和冷却。

● 巴氏合金：系锡（Sn）、铅（Pb）、锑（Sb）、铜（Cu）的合金，统称为巴氏合金。其特点是柔软、耐磨、富有塑性，油附着性好，通常将它贴附在青铜或铸铁的轴瓦上使用。

## 八、联轴器

电动机的出力是通过联轴器来传递给水泵的。联轴器又称“靠背”轮，有刚性和挠性两种。刚性联轴器，实际上就是用两个圆法兰盘连接，它对于泵轴与电机轴的不同心度，在连接中无调节余地，因此，要求安装精度高。常用于小型水泵机组和立式泵机组的连接。

图 2-12 所示为常用的圆盘形挠性联轴器。它实际上是钢柱销带有弹性橡胶圈的联轴器，包括有两个圆盘，用平键分别将泵轴和电机轴相连接。一般大、中型卧式泵机组安装中，为了减少传动时因机轴有少量偏心而引起的轴周期性的弯曲应力和振动，常采用这类挠性联轴器。在泵房机组的运行中，应定期检查橡胶圈的完好情况，以免发生由于弹性橡胶圈磨损后未能及时换上，致使钢枢轴与圆盘孔直接发生摩擦，把孔磨成椭圆或失圆等现象。




图 2-12 挠性联轴器

1—泵侧联轴器；2—电机侧联轴器；3—柱销；4—弹性圈；5—挡圈

## 九、轴向力平衡措施

单吸式离心泵，由于其叶轮缺乏对称性，离心泵工作时，叶轮两侧作用的压力不相等，如图 2-13 所示。因此，在水泵叶轮上作用有一个推向吸入口的轴向力  $\Delta P$ 。这种轴向力特别是对于多级式的单吸离心泵来讲，数值相当大，必须采用专门的轴向力平衡装置来解决。对于单级单吸式离心泵而言，一般采取在叶轮的后盖板上钻开平衡孔，并在后盖板上加装减漏环，如图 2-14 所示。此环的直径可与前盖板上的减漏口环直径相等。压力水经此减漏环时压力下降，并经平衡孔流回叶轮中去，使叶轮后盖板上的压力与前盖板相接近，这样，就消除了轴向推力。此方法的优点是构造简单，容易实行。缺点是，叶轮流道中的水流受到平衡孔回流水的冲击，使水力条件变差，对水泵的效率有所降低。一般在单级单吸式离心泵中，此方法应用仍是很广的。

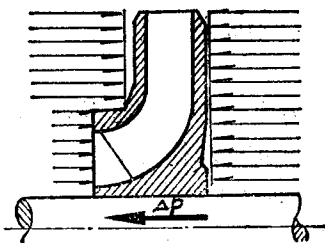


图 2-13 轴向推力

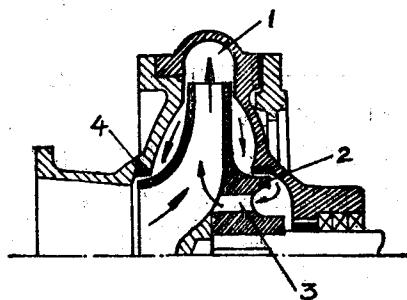


图 2-14 平衡孔

1—排出压力；2—加装的减漏环；3—平衡孔；4—泵壳上的减漏环

## 第三节 水泵的基本性能参数

水泵的基本性能，通常由六个性能参数来表示：

(1) 流量（抽水量）——水泵在单位时间内所输送的液体体积。用字母  $Q$  表示，常用的单位是米<sup>3</sup>/小时或升/秒。