
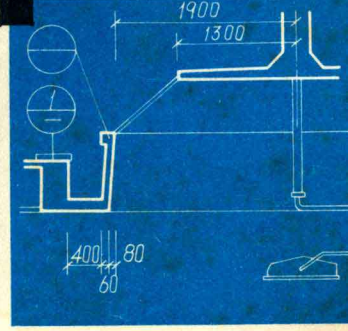
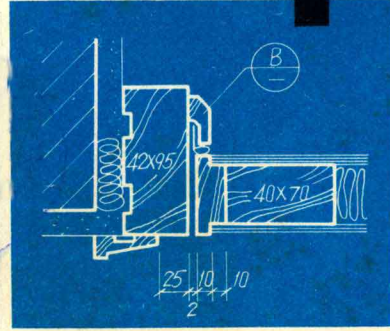
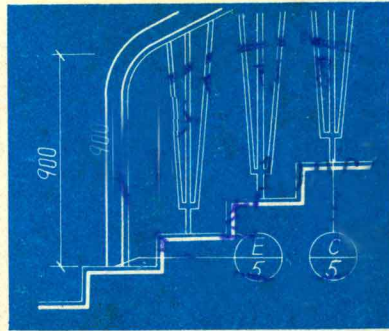
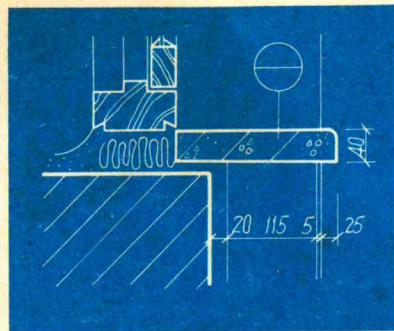


中华人民共和国煤炭工业部
煤矿地面建筑配件通用图集

T82-701-J11

食堂 建筑 配件

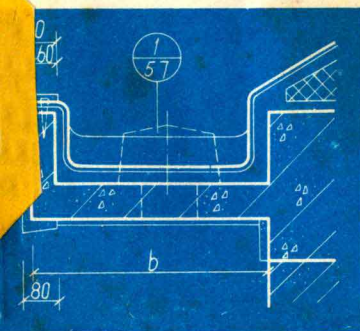

食堂建筑配件

T82-701-J11

主编单位 重庆煤矿设计研究院、山东煤炭设计院 批准文号 (83)煤设字第164号
批准部门 煤炭工业部 实行日期 1983年6月1日

总工程师 杜可厚
室主任 刘以贵
技术审查人 刘以贵
设计负责人 李永华


目 录

封面	
目录及说明	1
洗池选用表	2
单洗碗池	3
预制水磨石洗碗池	4
磁砖水泥面双洗碗池	5
单洗菜池	6
双洗菜池(一)	7
双洗菜池(二)	8
洗米池	9
洗碗槽	10
拖布池	11
厨房野水池	12
厨房排水沟	13
热饭柜(一)	14
热饭柜(二)	15
蒸汽灶	16
厨房排气罩	17
售饭口	18
售饭台	19

保温台	20
食堂冷藏间(一)	21
食堂冷藏间(二)	22
食堂冷藏间(三)	23
食堂冷藏间(四)	24
食堂冷藏间(五)	25
食堂饭厅桌凳	26

说 明







1. 本图集为食堂专用配件的构造及作法。配件布置的位置、组合及与单位工程图的关系，由选用者注明。
2. 图集中砖砌的各部节点系按标准砖(53×115×240)进行设计，如采用模数砖或其他砌块时，其节点尺寸要作相应调整。
3. 本图集的油漆作法(包括木活与铁活)一般未作具体规定，由选用者在单位工程图中说明。凡埋入墙内、混凝土内的铁、木件均作防腐防锈处理。
4. 除本图集已注明者外，其余均按国家现行规范规定执行。
5. 本图集尺寸除注明者外，均以毫米为单位。
6. 本图册采用索引方法：






通用图
1982

目录及说明

分册号	J11
页	1

	单洗碗池	双洗碗池		单洗菜池	双洗菜池	
简图						
磁砖面	①/3	/	①/5	①/6	①/7	①/8
水泥面	②/3	/	②/5	②/6	②/7	②/8
预制水磨石	③/3	④/4	/	③/6	③/7	③/8

	洗米池	洗碗槽	拖布池
简图			
磁砖面	①/9	①/10	/
水泥面	②/9	②/10	②/11
预制水磨石	③/9	③/10	③/11

洗池工程作法:

- ①磁砖面: A3钢筋200号细石混凝土预制洗池, 抹厚20, 1:0.3:3水泥石灰砂浆, 贴5厚白色磁砖。
- ②水泥砂浆面: A3钢筋200号细石混凝土预制洗池, 抹20厚1:2.5水泥砂浆(两层作法)。
- ③预制水磨石: 1:2.5水泥砂浆底子, 10厚1:1.5水泥石子(小八厘白石子)罩面, 磨光打腊。

通用图 1982	洗池选用表	分册号 页	J11 2
-------------	-------	----------	----------

立 面

1-1

11

2-2

① ② ③ 平面



注：1. 本池三种做法：(详2页)



- ① 磁砖面 (本图所示)。
② 水泥面。
③ 預制水磨石

2. 砖腹用 7 号砂浆砌筑, 20 厚 1:2.5


水泥砂浆抹面(两层作法)

了, 水池按 $\phi 6 @ 150$ 双向配筋.


4. 水池可供 200~300 人食使用。





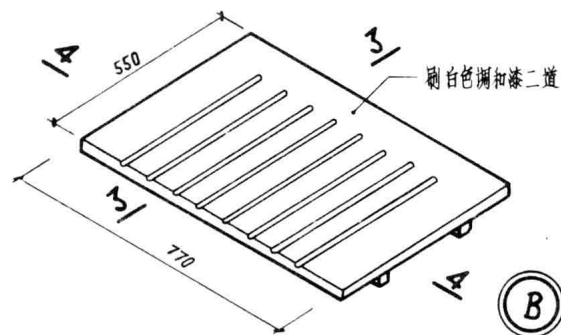
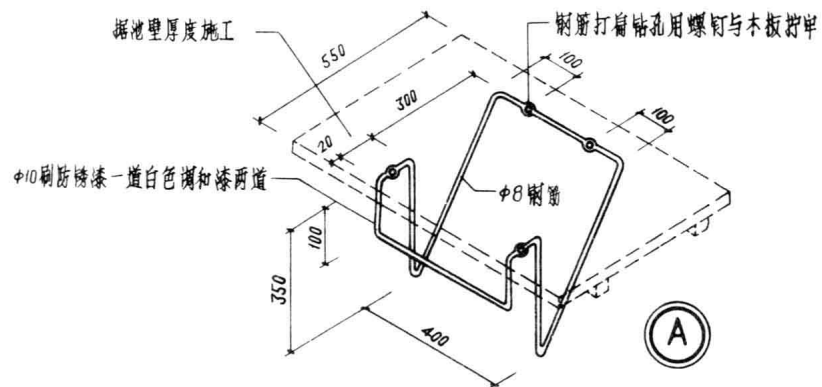


3-3

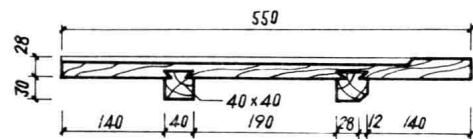


4-4

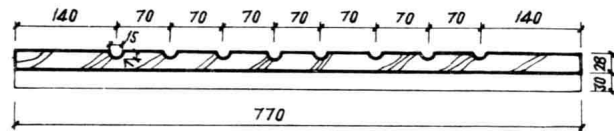

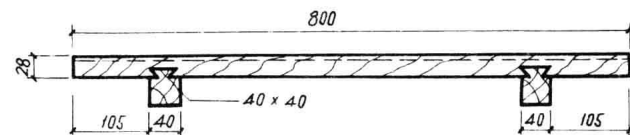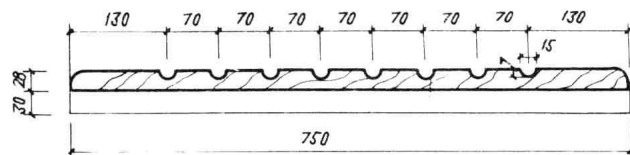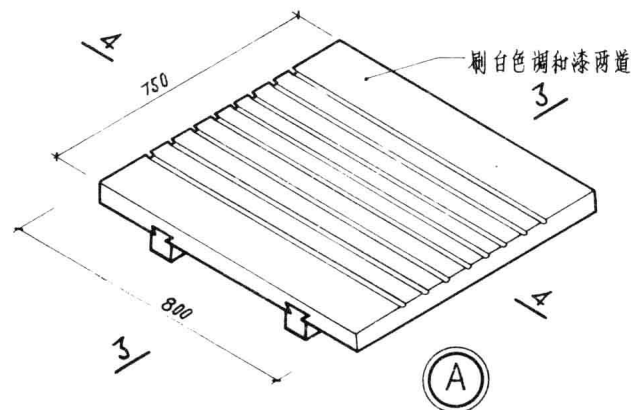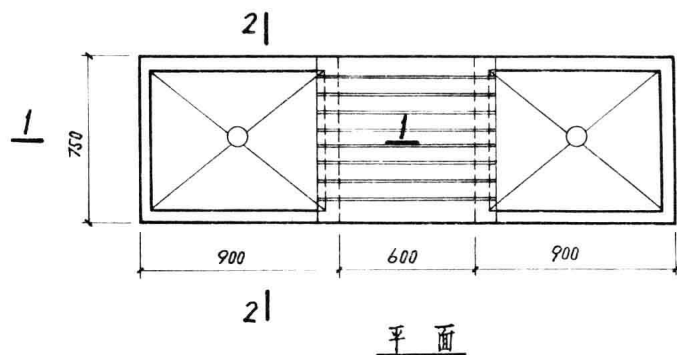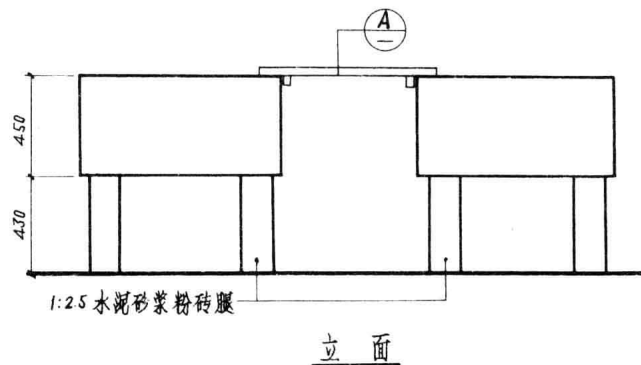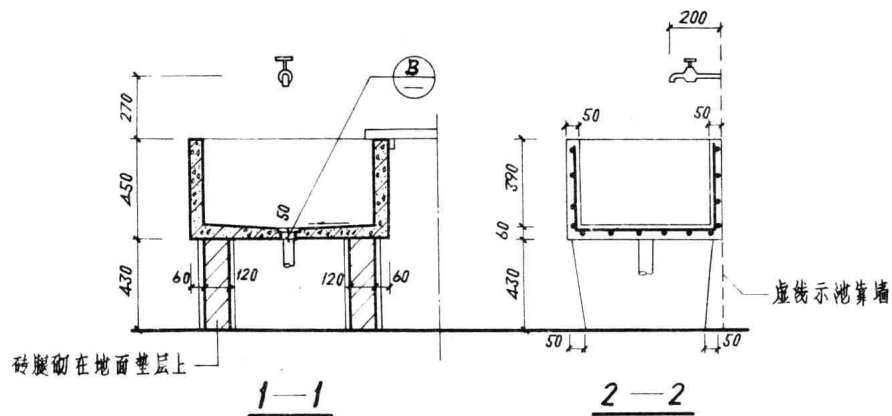

4-4

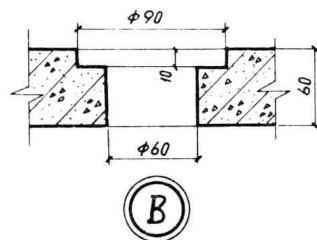

注: 1. 预制水磨石作法详 2 页。

2. 砖镶 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 20 厚

1:2.5 水泥砂浆抹面 (两层作法)。


3. 水池按 $\phi 6@150$ 双向配筋。

4. 水池可供 400~600 人食堂使用。


通用图
1982

预制水磨石双洗碗池


分册号 J11
页 4

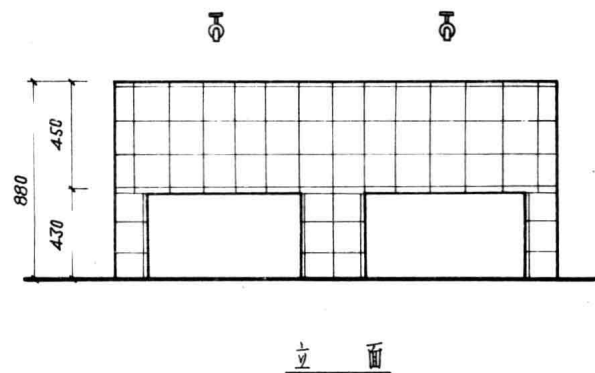


立面

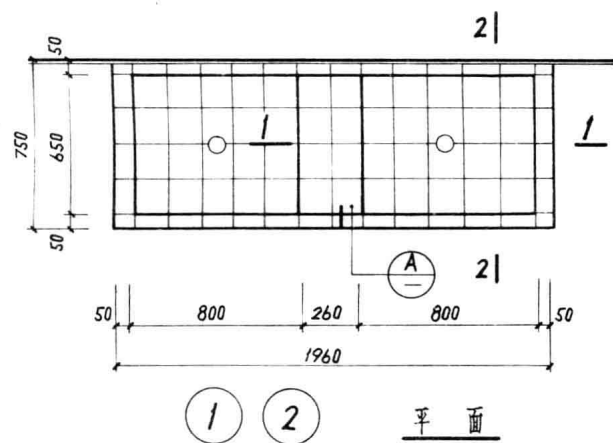


平面



A

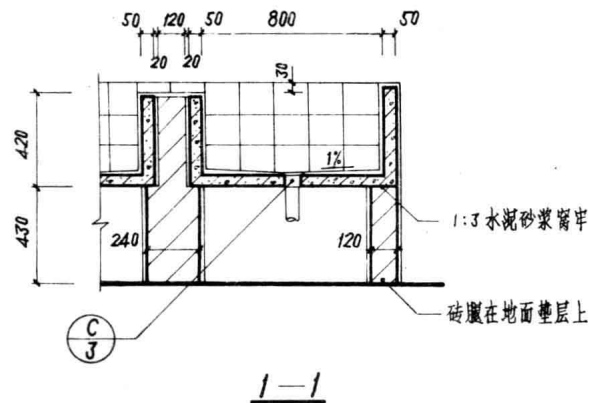

1-1

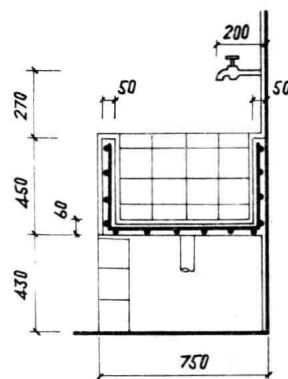

2-2

注: 1. 本池两种作法 (详 2 页)


① 磁砖面 (本图所示)

② 水泥面


2. 砖壁用 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 面层作法与水池同。

3. 水池按 $\phi 6@150$ 双向配筋。


4. 本水池可供 400~600 人食堂用。

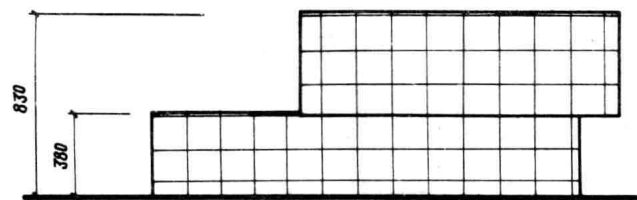

立面

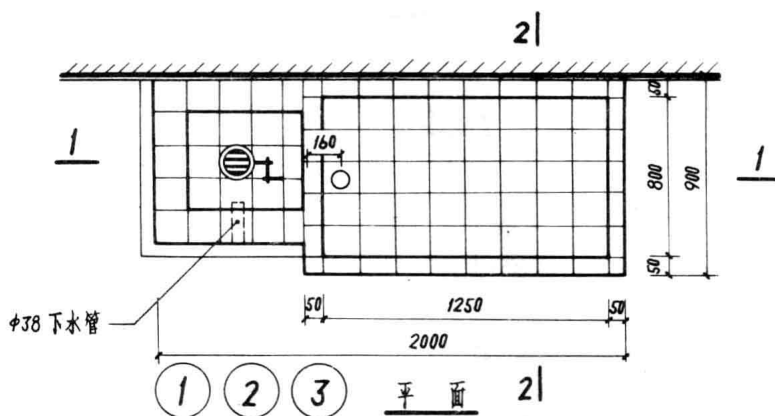


Φ38 下水管

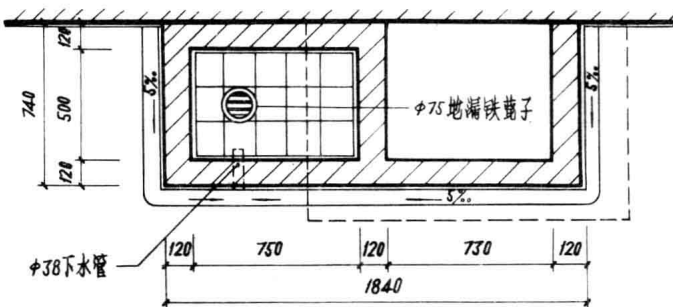


Φ38 下水管

砖腿平面

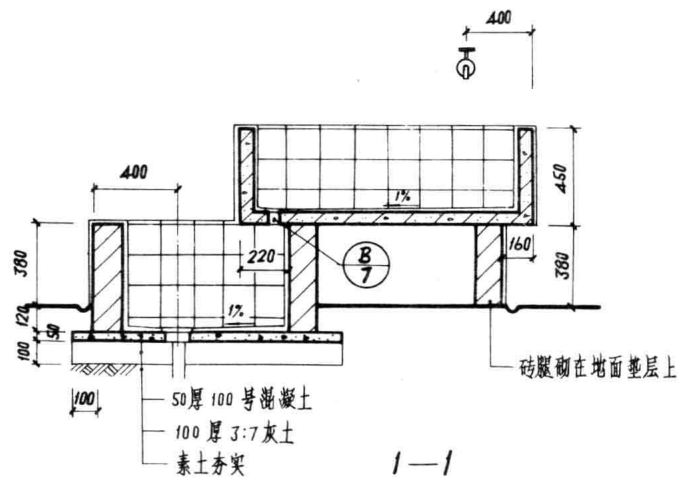

1-1

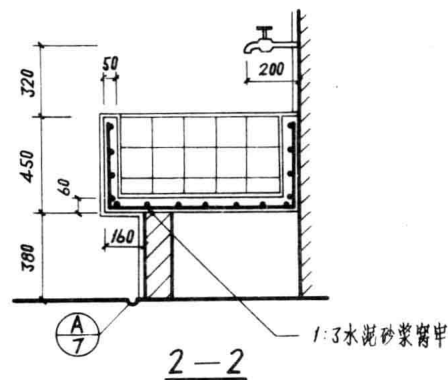







2-2

- 注：1, 本池三种作法(详2页)：①磁砖面(本图所示)，②水泥面，③预制水磨石。
2, 砖砌体用75号砖，25号砂浆砌筑，其面层作法同洗脸池，当选用预制水磨石洗脸池时，砌体面层作20厚1:2.5水泥砂浆抹面(两层作法)。
3, 水池按Φ6@150双向配筋。
4, 本池可供200~300人食堂使用。

通用图
1982

单洗菜池

分册号 J11
页 6

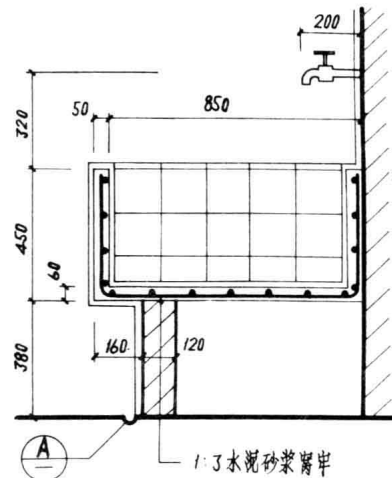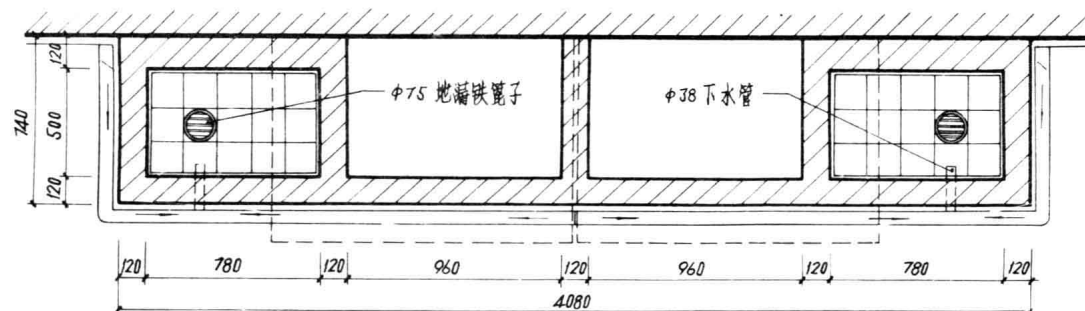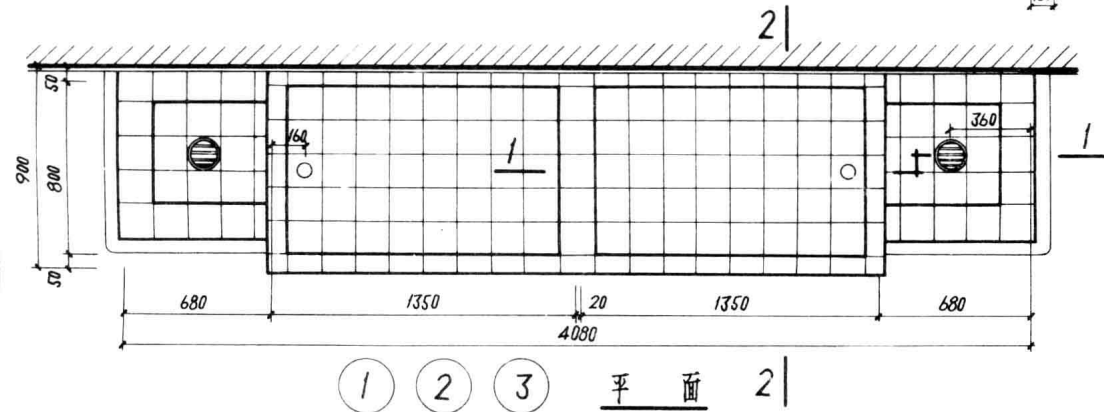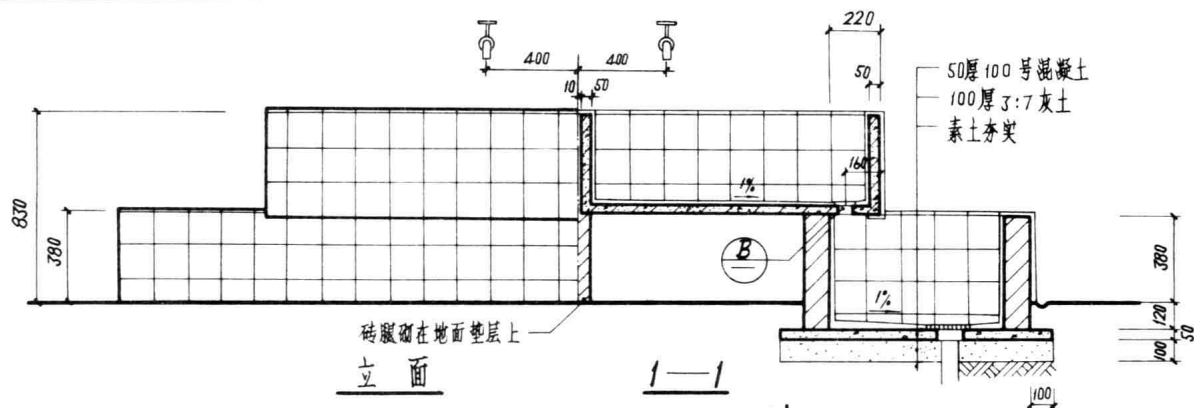


注: 1. 本池三种作法(样2页):

- ① 磁砖面(本图所示), ② 水泥面, ③ 预制水磨石
2. 砖砌体用75号砖, 25号砂浆砌筑, 其面层同洗池, 当选用预制水磨石洗池时, 砌体面层作20厚1:2.5水泥砂浆抹面(两层作法)。
3. 水池按 $\phi 6@150$ 双向配筋。
4. 本池可供400~600人食堂使用。


通用图
1982

双洗菜池(一)


分册号 J11
页 7

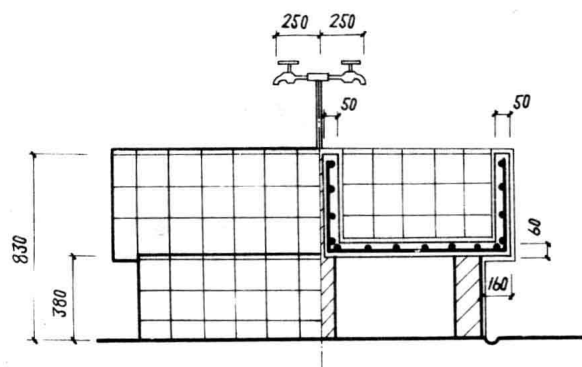


立面 1-1

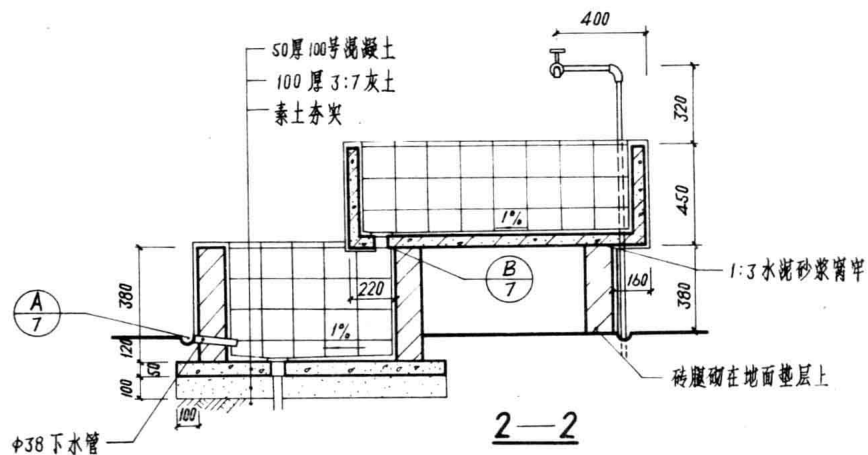

2-2

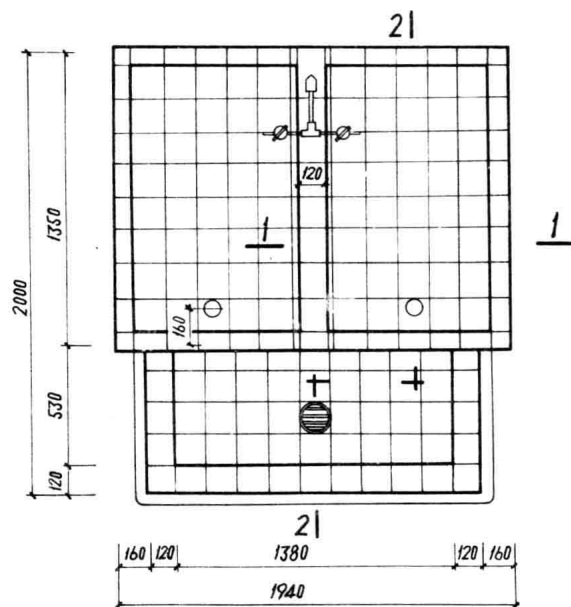

1 2 3 平面

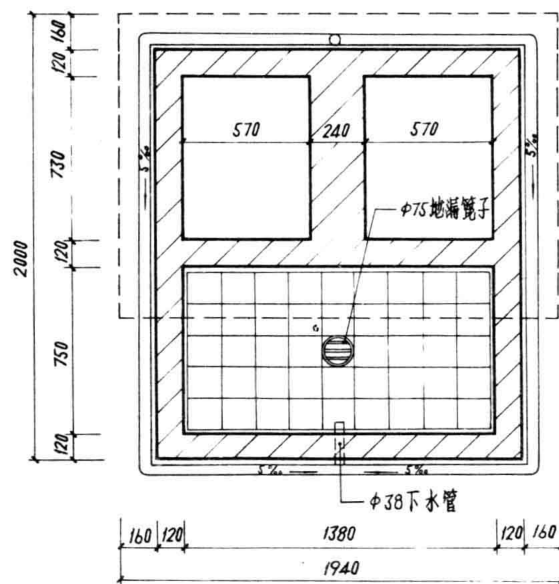

砖腿平面

注: 1. 本池三种作法 (样 2 页):

① 磁砖面 (本图所示),






② 水泥面,

③ 预制水磨石,

2. 砖砌体用 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 其面层作法同洗池, 当选用预制水磨石洗池时, 砌体面层作 20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 (两层作法),

3. 水池按 $\phi 6@150$ 双向配筋,

4. 本池可供 400~600 人食堂使用,

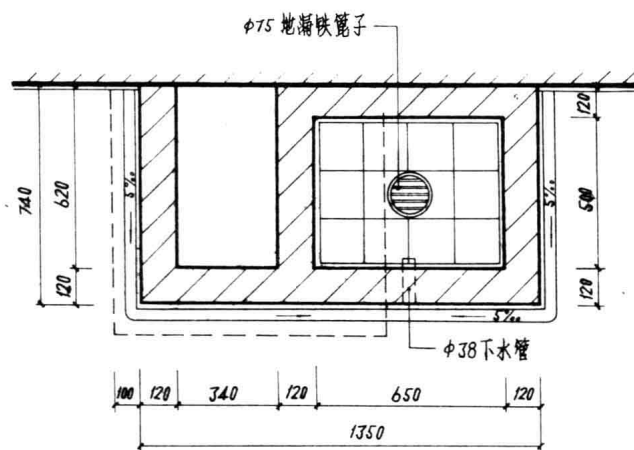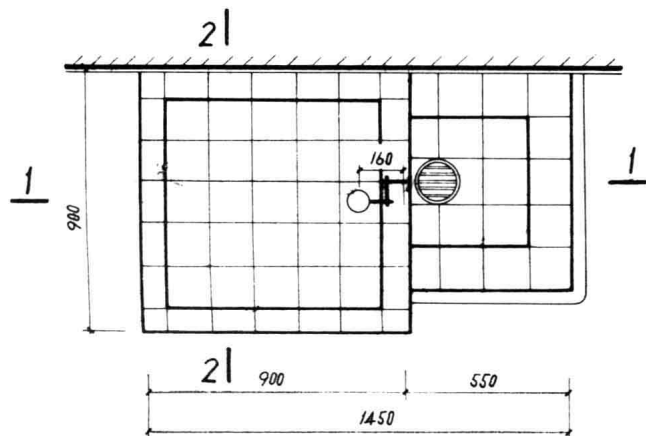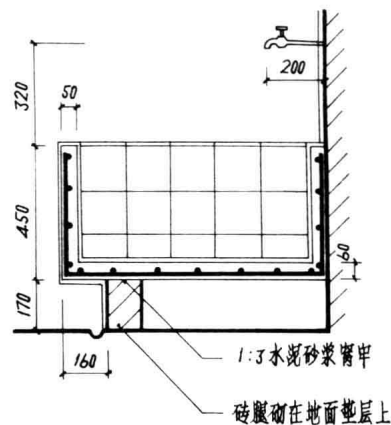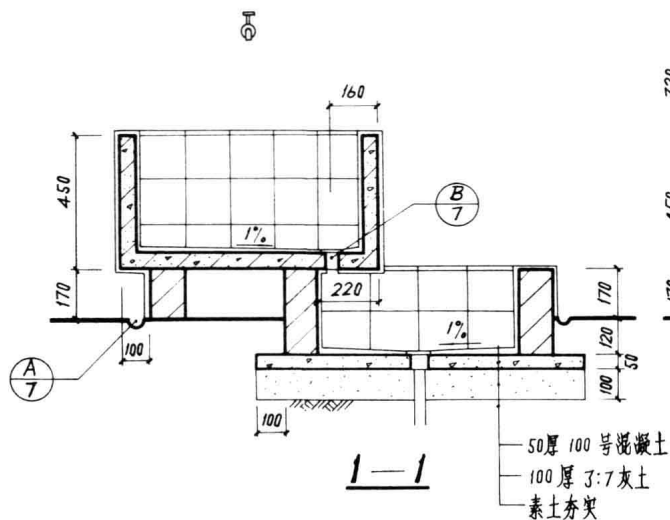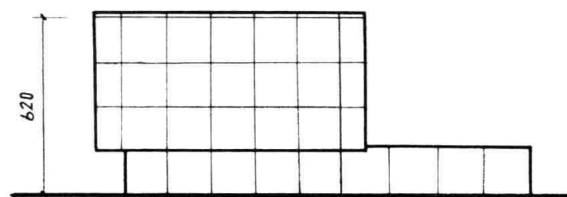

注：1. 本池三種作法（詳2頁）：

- ① 磁砖面 (本图所示)。
 - ② 水洗面。
 - ③ 预制水磨石。
2. 砖砌体用 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 其面层作法同洗池。当选用预制水磨石洗池时, 砌体面层作 20 厚 1:2.5 水泥石灰抹面 (两层作法)。
 3. 水池按 $\phi 6 @ 150$ 双向配筋。
 4. 本池可供 600 人以内食堂使用。





② 水泥面。

③ 預制水磨石。

2. 砖砌体用 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 其面层作法同洗池。当选用预制水磨石洗池时, 砌体面层作 20 厚 1:2.5 水泥石灰抹面 (两层作法)。

3. 水溝按 $\phi 6@150$ 双向配筋.

4. 本池可供 600 人以內食堂使用。

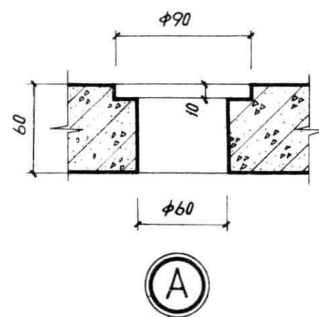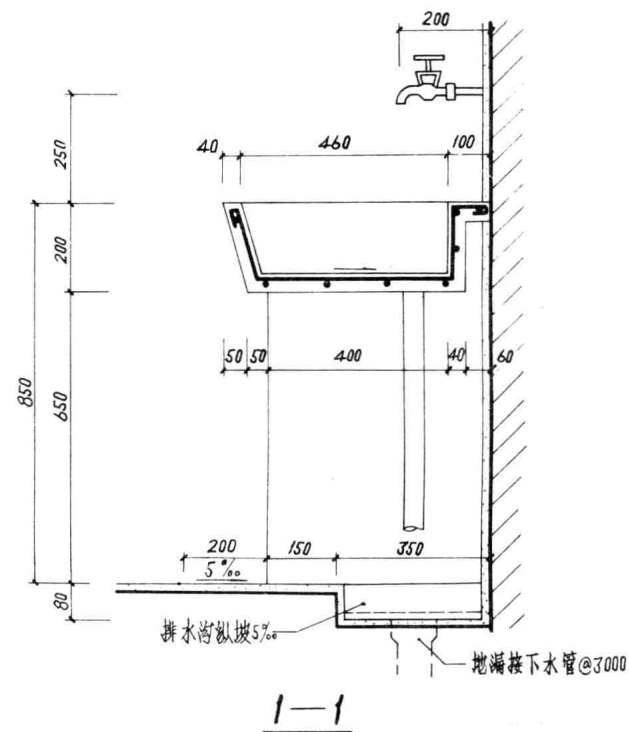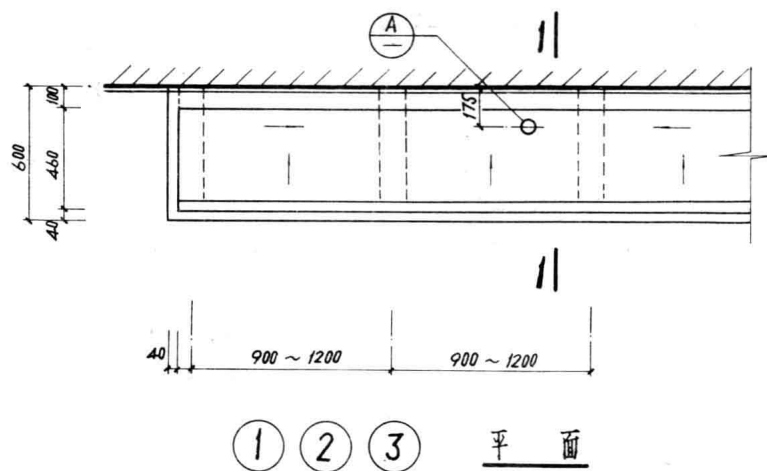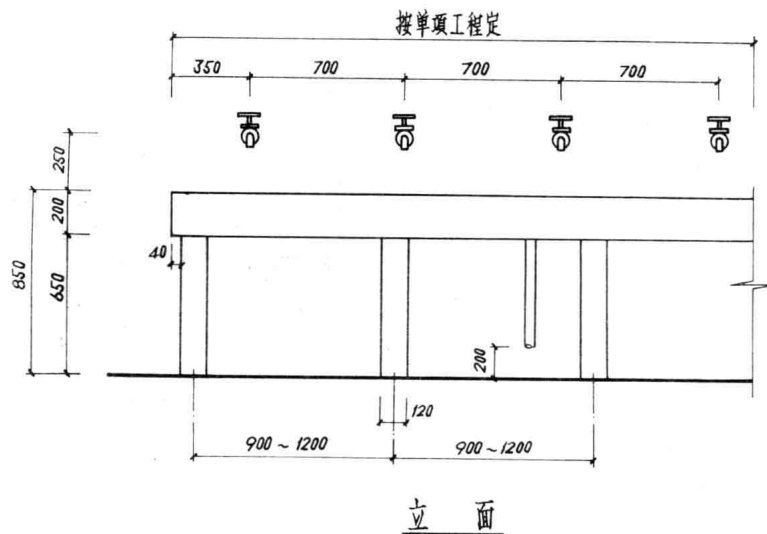

注: 1. 本槽三种作法 (详 2 页):

- ① 磁砖面。
- ② 水泥面。
- ③ 预制水磨石 (本图所示)。

2. 砖缝用 75 号砖, 25 号砂浆砌筑, 20 厚 1:2.5 水泥砂浆面层。

3. 水槽按 $\phi 6@150$ 双向配筋。


4. 槽长按单位工程图, 但应为 700 倍数。

通用图
1982


洗 碗 槽

分册号
页


J11
10

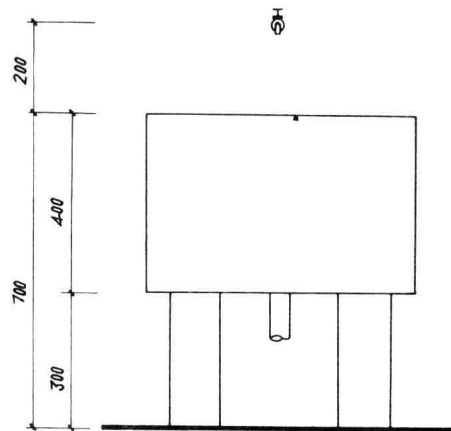


立面

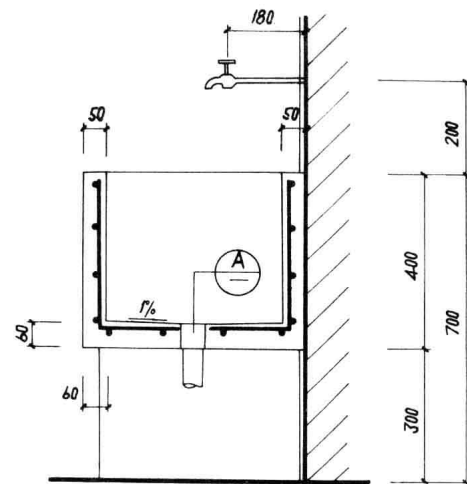

I-I

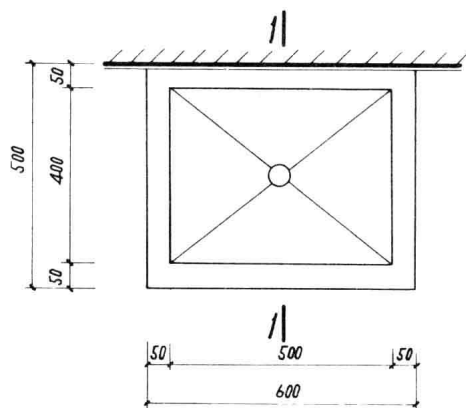

平面

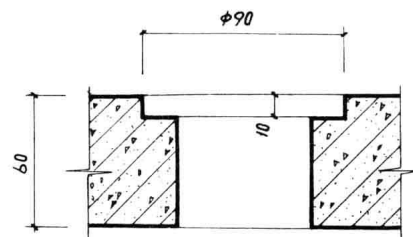

A

注：1. 本池两种作法（详2页）：



② 水泥面

③ 预制水磨石（本图所示）。


2. 砖墙用75号砖，25号砂浆砌筑。抹灰面层用1:2.5水泥砂浆打底厚12，粉面厚8。

3. 水池按 $\phi 6@150$ 双向配筋。


4. 池底高亦可作成落地式，依单位工程图决定。

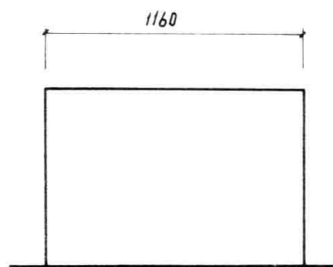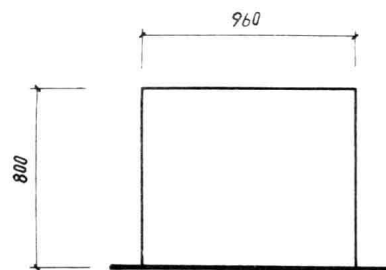

立面

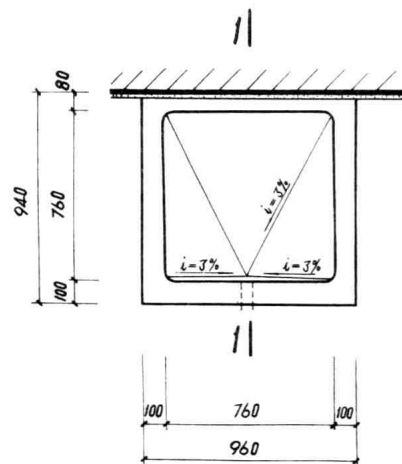


1

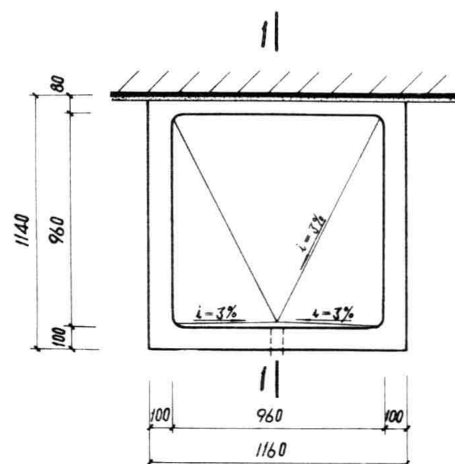





2

平面

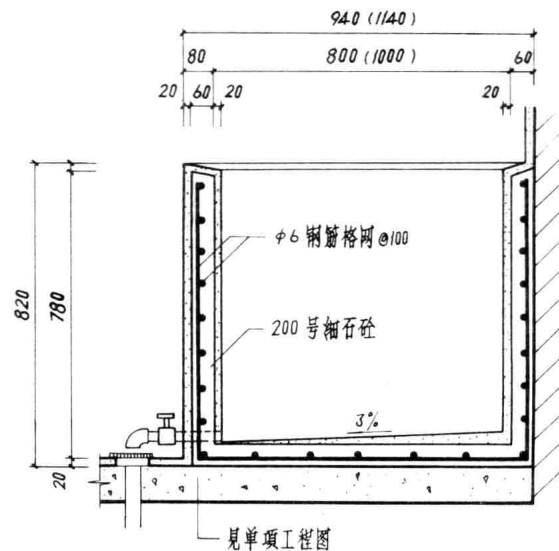


1—1


- 注：1. 貯水池内、外壁抹1:2水泥砂浆厚20，其中内壁掺5%防水剂。
2. 水池加盖与否详单位工程图。
3. 钢筋用A3。

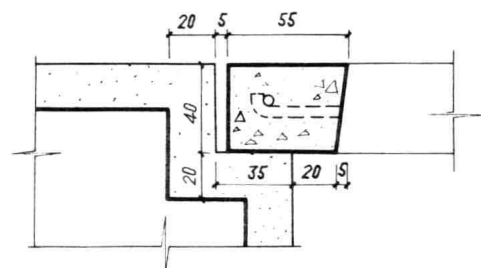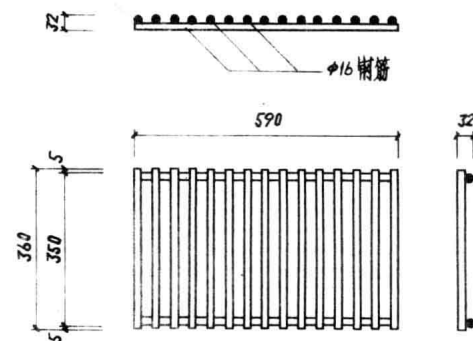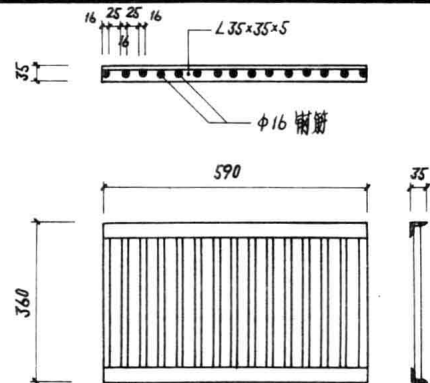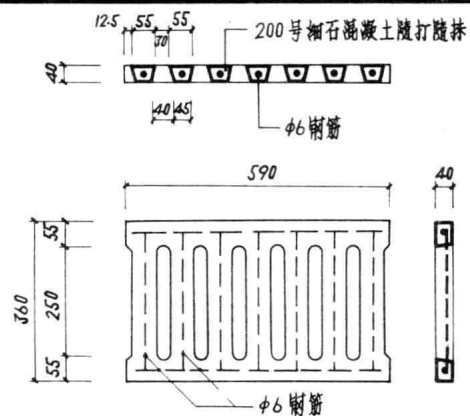


① 砼篦子

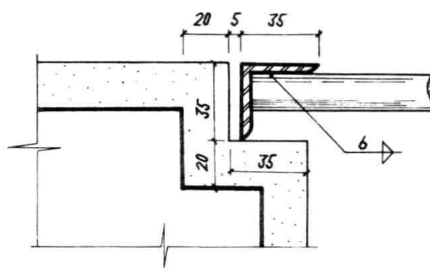


② 铁篦子

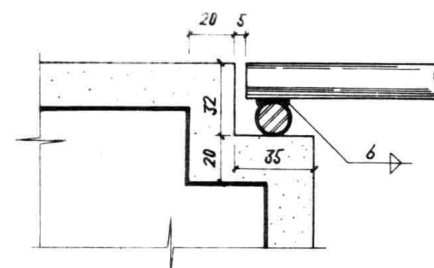

③ 铁篦子

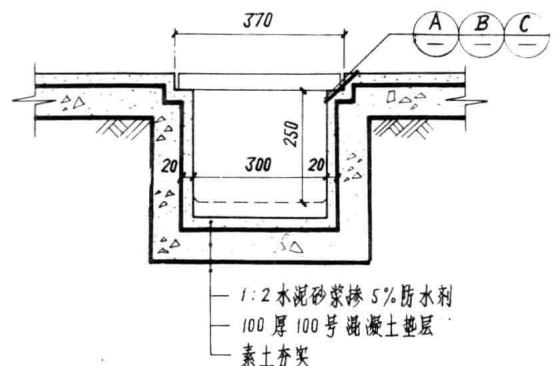

①

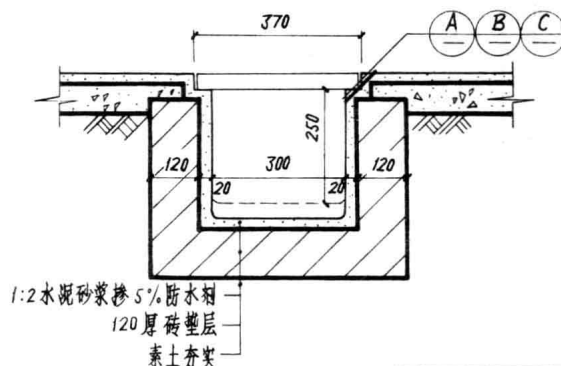

②

注: 1. 排水沟的作法有两种:


① 混凝土, ② 砖砌。

2. 排水沟最小净深不小于250, 纵向坡度2%。


3. 砖砌排水沟用75砖, 25号砂浆砌筑。

4. 沟端下水口位置见单位工程图。


5. 篦子也可用铸铁篦子或塑料篦子(带圆孔)。

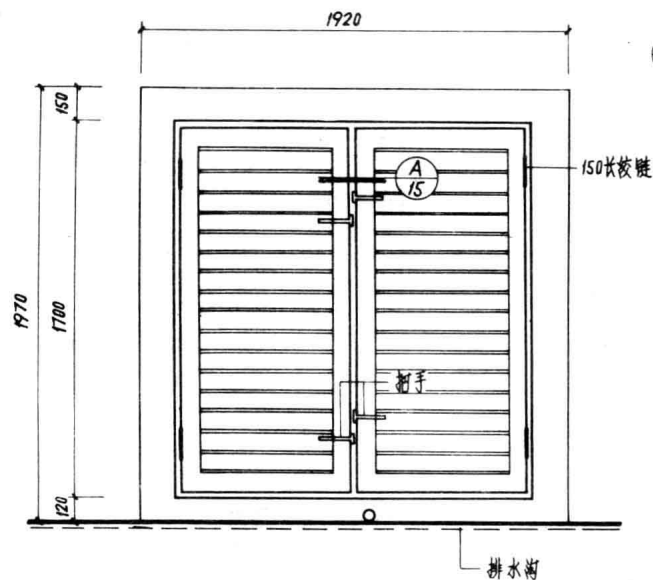


立面

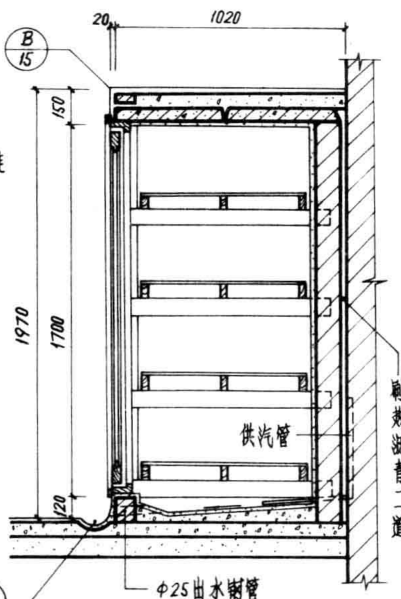


1—1

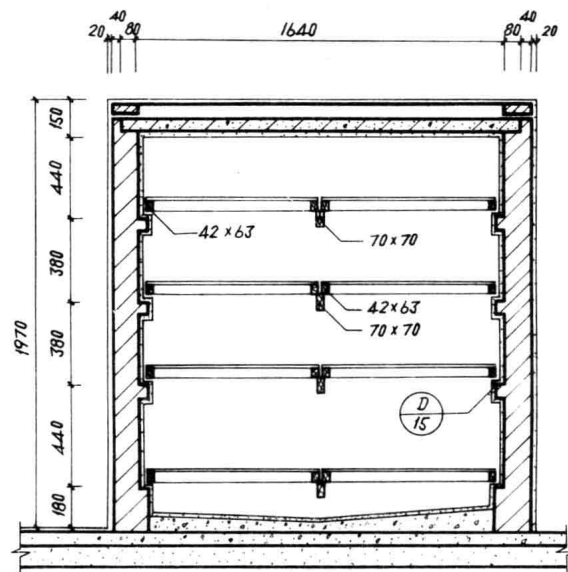

2—2

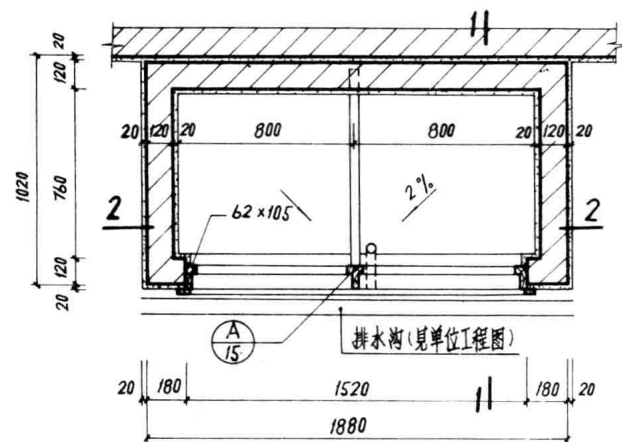


平面

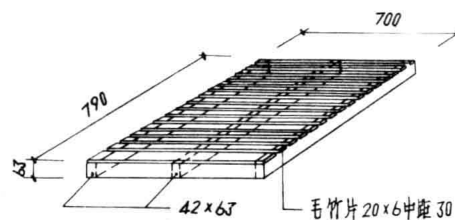


毛竹蒸屉示意


- 注: 1. 墙体使用100号砖, 1:3水泥砂浆砌筑。
2. 盖板用200号混凝土浇制, 钢筋用A3。
3. 柜的位置、供汽管、地漏等见单位工程图。
4. 1:2.5水泥砂浆抹面厚20。(两层作法)。

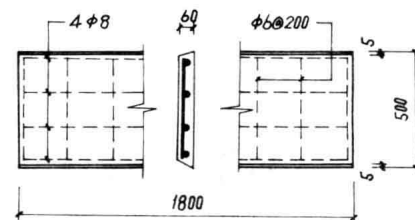


盖板配筋图

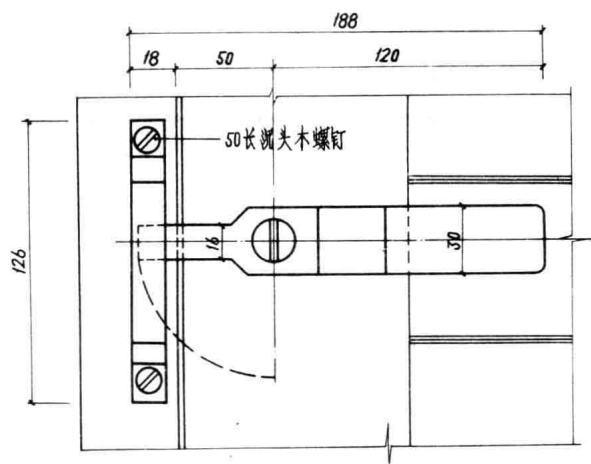


把手正面

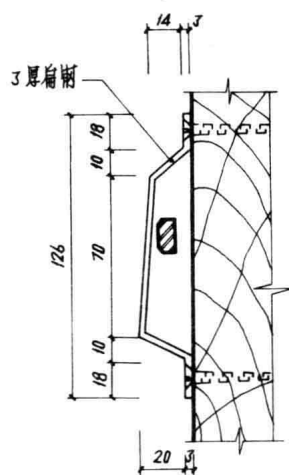


把手侧面

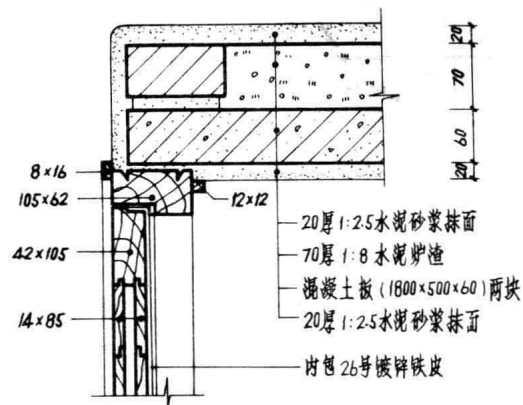


(B)

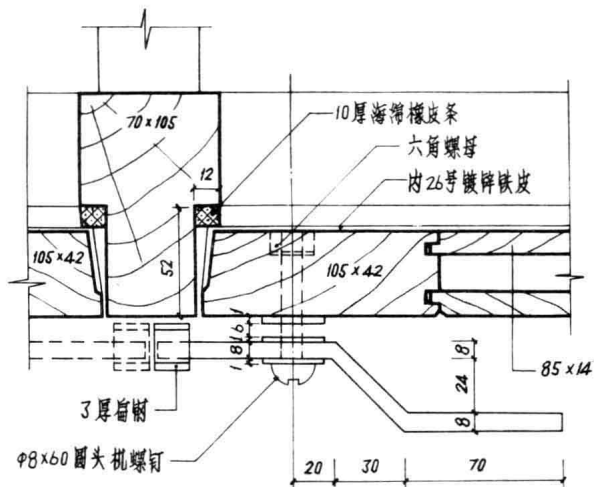



(A)

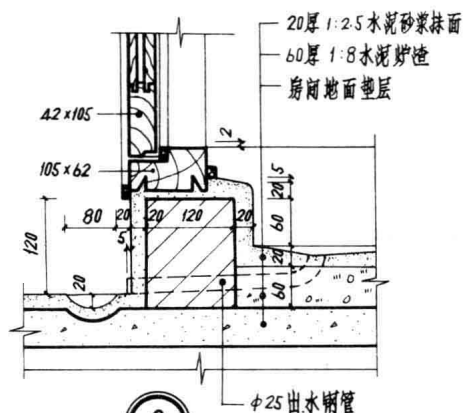


(C)

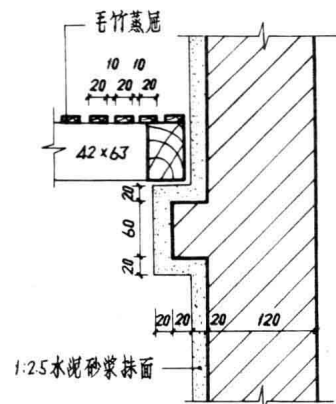


(D)

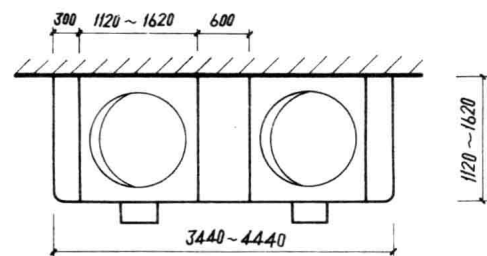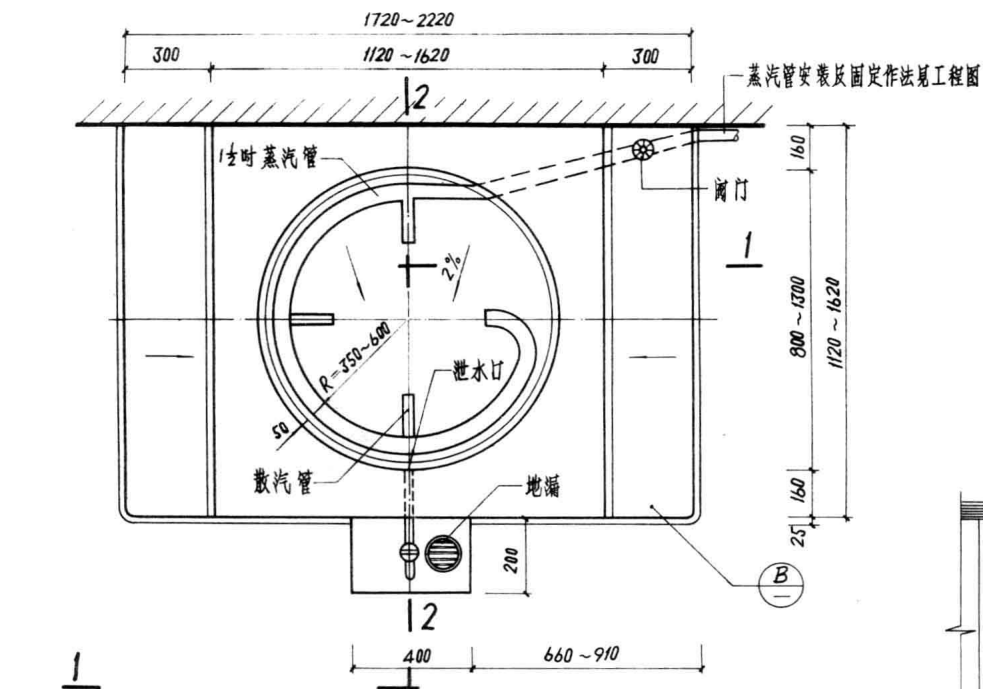

蒸汽灶组合图

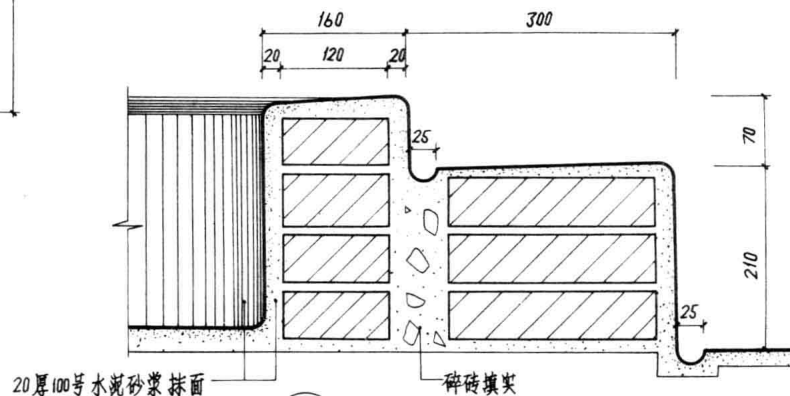

注：蒸汽灶直径
尺寸由单位
工程决定。

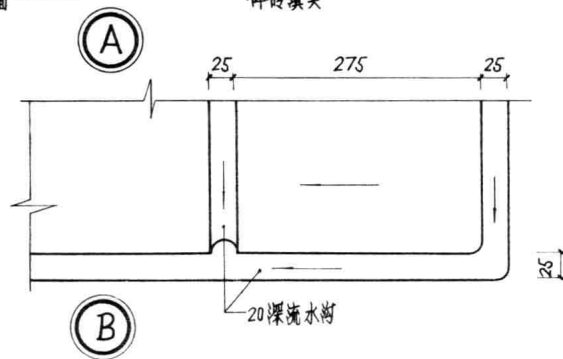

通用图
1982

蒸汽灶

分册号 J11
页 16