

# 大学物理学

第二册

(美) F·W·SEARS 等著  
郭 泰 运 等译

人民教育出版社

# 大学物理学

## 第二册

[美] F. W. Sears 等著

郭 泰 运 等译

人 人 森 书 展 社

## 内 容 提 要

本书根据美国 Addison-Wesley Publishing Company 出版的 F. W. Sears, M. W. Zemansky 和 H. D. Young 合著《大学物理学》(University Physics)1976 年第五版 1978 年第四次印刷本译出。译本分四册出版。第一册为力学, 第二册为热学和声学, 第三册为电磁学, 第四册为光学和原子物理学。

本书可作理工科大学物理教学参考书。

本册由西北大学物理系郭泰运、刘聚成等翻译。译稿经哈尔滨工业大学洪晶校订。

本书责任编辑: 汤发宇。

高等学校教学参考书

## 大 学 物 理 学

### 第 二 册

[美] F. W. Sears 等著

郭 泰 运 等译

\*

人 人 部 分 出 版 社 出 版

新华书店北京发行所发行

北京印刷一厂印装

\*

开本 787×1092 1/32 印张 8 字数 194,000

1979 年 6 月第 1 版 1979 年 11 月第 1 次印刷

印数 000,001—215,000

书号 13012·0339 定价 0.59 元

## 第二册 目录

### 热学和声学

<b>第十五章 温度和膨胀</b> .....1	17-5 斯忒藩定律 .....56
15-1 温度的概念 .....1	17-6 理想辐射体 .....58
15-2 温度计 .....5	习题 .....60
15-3 温标的建立 .....7	<b>第十八章 物质的热性质</b> .....65
15-4 摄氏、兰氏和华 氏温标 .....11	18-1 状态方程 .....65
15-5 固体和液体的膨胀 .....12	18-2 理想气体 .....65
15-6 热应力 .....16	18-3 理想气体的 $pVT$ 曲面 .....71
习题 .....17	18-4 实际物质的 $pVT$ 曲面 .....73
<b>第十六章 热和热测量</b> .....22	18-5 临界点和三相点 .....78
16-1 热传递 .....22	18-6 溶质对凝固点和沸 点的影响 .....84
16-2 热量 .....24	18-7 湿度 .....85
16-3 热容 .....26	18-8 云室和气泡室 .....88
16-4 热容的测量 .....28	习题 .....89
16-5 热容的实验值 .....30	<b>第十九章 热力学定律</b> .....93
16-6 相变 .....33	19-1 热力学中的能和功 .....93
16-7 例题 .....37	19-2 体积变化时作功 .....94
习题 .....39	19-3 体积变化中的热量 .....96
<b>第十七章 热的传递</b> .....45	19-4 热力学第一定律 .....98
17-1 传导 .....45	19-5 绝热过程 .....99
17-2 球体或柱体中的径向 热流 .....49	19-6 等容过程 .....100
17-3 对流 .....50	19-7 等温过程 .....100
17-4 辐射 .....54	19-8 等压过程 .....101
	19-9 节流过程 .....102

19-10 热力学第一定律的微分形式	103	21-4 横波的速率	169
19-11 理想气体的内能	104	21-5 纵波的速率	172
19-12 理想气体的热容	105	21-6 纵波的绝热特性	174
19-13 理想气体的绝热过程	108	21-7 水波	178
19-14 热机	111	习题	180
19-15 汽油机	114	<b>第二十二章 振动物体</b>	185
19-16 狄塞耳机	116	22-1 弦的边界条件	185
19-17 蒸汽机	117	22-2 弦上的驻波	188
19-18 热力学第二定律	118	22-3 两端固定的弦的振动	190
19-19 致冷机	119	22-4 共振	192
19-20 卡诺循环	121	22-5 纵波的干涉	194
19-21 开尔文温标	123	22-6 纵驻波	195
19-22 绝对零度	126	22-7 风琴管的振动	198
19-23 熵	126	22-8 杆和板的振动	199
19-24 熵增加原理	128	习题	201
19-25 能量转换	130	<b>第二十三章 声学现象</b>	204
习题	132	23-1 声波	204
<b>第二十章 物质的分子性质</b>		23-2 声强	206
20-1 物质的分子理论	138	23-3 声强级和响度	208
20-2 阿伏伽德罗数	141	23-4 音品和音调	211
20-3 物质的性质	144	23-5 音程和音阶	213
20-4 理想气体分子运动论	145	23-6 活塞辐射	214
20-5 气体的摩尔热容	150	23-7 声学现象的应用	219
20-6 分子速率的测量	152	23-8 拍	220
20-7 晶体	153	23-9 多普勒效应	222
20-8 晶体的热容	156	习题	227
习题	159	<b>单数习题答案</b>	231
<b>第二十一章 行波</b>	162	<b>索引</b>	237
21-1 导言	162	<b>国际单位制</b>	
21-2 周期波	163	<b>物理恒量</b>	
21-3 行波的数学表式	166	<b>单位换算因子</b>	

# 第十五章 温度和膨胀

## 15-1 温度的概念

为了描述力学系统的平衡状态和研究刚体、流体的运动，只需长度、质量和时间三个基本的无法定义的量。力学中所有其他重要的物理量，都可用这三个基本量来表示。然而，现在我们要涉及的却是一系列所谓热效应或热现象，这些现象基本上不属力学方面的性质。为了描述热效应或热现象，还需要第四个基本量，这就是温度。

通常的冷、热感觉，用冷的、凉的、温的、暖的、热的等一类形容词来描述。当我们触摸物体时，利用冷热感觉推知这物体具有一种性质，即所谓温度，这种性质决定了触摸物体时感觉的冷热程度。感觉越热，温度就越高。这种通过触摸物体来判定物体温度高低的作法，与用手举起物体来确定其重量，或用脚踢物体来估计其质量，在“定性科学”中起着同样的作用。为了定量地确定物体的质量，首先必须通过定量的操作得到质量的概念，例如，测定一已知的力  $F$  使物体获得的加速度  $a$ ，再求出  $F$  对  $a$  之比，即得质量  $m$ 。同理，要定量地确定温度，也需要一套操作，涉及一些能够客观测量的量，而不是依赖我们的冷热感觉。至于如何进行，将在以下各节来说明。

在精确地、定量地讨论温度的概念之前，我们就注意到，在许多简单系统中，有一个表征系统状态的量，随着系统的冷热程度而变化。例如，细玻璃管下端玻璃泡中的水银或酒精之类的液体是一个简单的系统（如图 15-1(a) 所示），表征此系统状态的重要量，是

从任选某固定点量起的液柱长度  $L$ . 另一简单系统, 是定体容器中的气体(如图 15-1(b)所示), 在这个例子里, 作为状态坐标的变量是压力, 是随气体冷热而变的. 第三个例子是导线的电阻, 也是随冷热而变的.

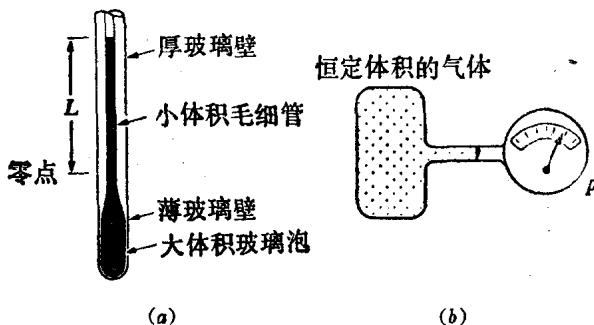


图 15-1 (a)用  $L$  值说明其状态的系统. (b)用  $p$  值表示其状态的系统.

令  $A$  代表具有状态坐标  $L$  的液体-毛细管系统,  $B$  代表具有状态坐标  $p$  的恒定体积的气体. 若令  $A$  和  $B$  接触, 一般说, 两者的状态坐标都会改变. 但把  $A$  和  $B$  分开时, 改变则较慢; 用不同材料(如木材、石膏、毛毡、石棉等)作成的厚壁将  $A$  和  $B$  隔开时, 各自的状态坐标  $L$  和  $p$  几乎是互相关无关的. 从这些观察可引出一般性的结论: 假设有一种称为“绝热壁”的理想间壁, 用来将两个系统隔开, 则两个系统的状态坐标可在很大的数值范围内各自独立地变化. 绝热壁是理想化的壁, 不可能完全实现, 只是一种近似. 在图 15-2(a)中, 由画有斜线的厚荫影区表示绝热壁.

先令系统  $A$  和  $B$  作真正接触, 或用一薄金属隔板将  $A$  和  $B$  隔开, 这时它们的状态坐标可能变化, 也可能不变化. 能使一系统的状态坐标影响另一系统的状态坐标的壁, 称为透热壁. 薄铜片就是一个“透热壁”. 在图 15-2(b)中, 由画有斜线的薄荫影区表示透热壁. 最后总会到达  $A$  和  $B$  的状态坐标不再发生变化的时候. 当

状态坐标的一切变化都停止时，两个系统的共同状态，称为热平衡态。

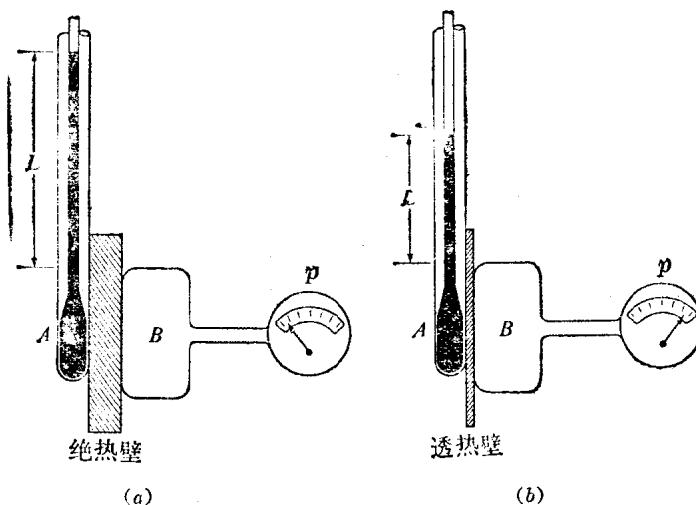


图 15-2 系统  $A$ ——液柱，系统  $B$ ——恒定体积的气体。(a)  $A, B$  由绝热壁隔开， $p$  和  $L$  无关；(b)  $A, B$  由透热壁隔开， $p$  和  $L$  有关。

设想用绝热壁使彼此隔开的  $A$ 、 $B$  两系统，分别经透热壁与第三系统  $C$  接触，再用绝热壁把整个系统包围起来，如图 15-3(a) 所示。实验表明， $A$ 、 $B$  两系统分别将与第三系统达到热平衡，其后若

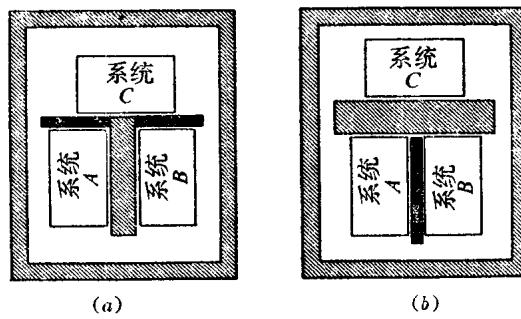


图 15-3 热力学第零定律。(a) 若  $A, B$  各自与  $C$  处于热平衡，那么(b)  $A, B$  相互处于热平衡。

将  $A$ 、 $B$  之间的绝热壁换成透热壁,  $A$ 、 $B$  两系统也不会再发生变化(图15-3b). 如果不让  $A$ 、 $B$  两系统与  $C$  系统同时到达热平衡, 而是首先使  $A$ 、 $C$  间达到平衡, 其次  $B$ 、 $C$  间达到平衡(系统  $C$  的状态在两种情形中保持一样), 最后, 当  $A$ 、 $B$  经透热壁相通时, 就会发现  $A$ 、 $B$  两系统处于热平衡. 我们用“两系统处于热平衡”的说法来表示, 它们是处在这么一种状态: 如果这两系统是通过透热壁相连的, 那么它们的组合系统将处于热平衡.

这些实验事实还可简明叙述如下: 与第三个系统处于热平衡的两个系统, 它们彼此也处于热平衡. 按否勒(R. H. Fowler)的提法, 我们把这个假设称为热力学第零定律.乍一看来, 第零定律似乎是明显的, 其实不然, 它的真实性必须用实验来验证.

$A$ 、 $B$  两系统通过透热壁接触时, 可能形成热平衡, 也可能不形成热平衡. 人们就有理由要问: “究竟是  $A$ 、 $B$  的什么性质决定其是否形成热平衡呢?”这就导致我们推论出一个称为温度的新性质的存在. 一系统的温度, 就是决定该系统是否与其他系统处于热平衡的性质. 当两个或更多个系统处于热平衡时, 就说它们具有相同的温度.

处于热平衡的所有各系统的温度, 可用一个数字来表示. 温标的设立, 不过是采取一套规则给出温度的数值而已. 一旦确立了温标, 两系统间热平衡的条件就是它们具有相同的温度. 两系统的温度不同时, 我们就可确信这两系统不处于热平衡.

物质的温度直接与它的分子能量有关; 随着温度的升高, 分子运动就加剧. 温度和微观机械能的关系将在第二十章中详细讨论. 然而应该知道, 不用考虑分子就可确定温度. 确实, 温度本来就是宏观概念, 对于单个分子是没有意义的, 仅在考虑大量分子的平均能量时, 温度才可能和分子运动有关.

## 15-2 温 度 计

在确定温标时，最简单的作法是选取如上所述的系统，对这系统的每一个状态坐标值，任意规定一个温度数值。于是就定量地确定了这个系统的温度，以及与这个系统处于热平衡的一切系统的温度。

图 15-1(a) 的系统是最早的温度计之一，然而现在所使用的系统则是各种各样的。温度计的重要特性包括 **灵敏度**（很小的温度变化引起状态坐标显著的变化）、**状态坐标测量的准确度** 和 **可复现性**。通常要求的另一特性是温度计与其他系统达到热平衡的速率。能最好地满足这些要求的温度计，将在以下几节来叙述。

广泛用于科学的研究和工程实验室的温度计，是 **温差电偶**。由两种不同金属或合金 *A* 和 *B* 形成一个结，如图 15-4 中所示“测试结”。测试结通常埋在待测温度的物质中。因为测试结的尺寸小，质量小，因此它能随温度迅速变化，并能很快地到达平衡。参考结由两个结构成：即 *A* 和铜形成一个结，*B* 和铜形成的另一个结。这两个结保持某恒定温度，叫做 **参考温度**。此温度计的状态坐标是

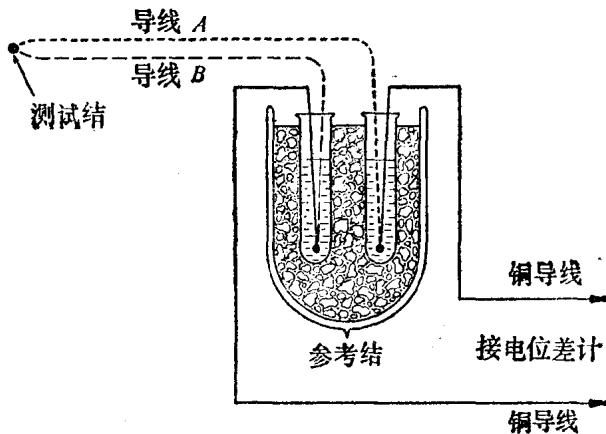


图 15-4 标明测试结和参考结的温差电偶。

一电学量，叫做电动势，可用电位计来测量。常用的温差电偶是以纯铂和铂铑合金(90% 铂加 10% 铑)作测试结。也常用铜和康铜合金。

**电阻温度计**是另一种电温度计，它由一根很细的电阻丝构成，为保护起见，常把这电阻丝封在薄壁银管中。由温度计元件引出的铜线，连接到测量电阻的仪器如惠斯通电桥上。因为测量电阻可达很高的精确度，所以电阻温度计是测量温度的最精密仪器之一。在很低的温度范围，铂丝线圈可用一个小的碳圆柱体或一小片锗单晶来代替。

为了测量高于温差电偶和电阻温度计量程的温度，常用光测高温计。如图 15-5 所示，主要由望远镜  $T$  构成。在望远镜的镜筒里装上红色玻璃滤光片  $F$  和小电灯泡  $L$ 。当高温计对准炉子时，观察者通过望远镜看到炉子光亮本底上的暗灯丝。灯丝与电池组  $B$  及可变电阻器  $R$  相连。转动可变电阻器旋钮，可以逐渐增加灯

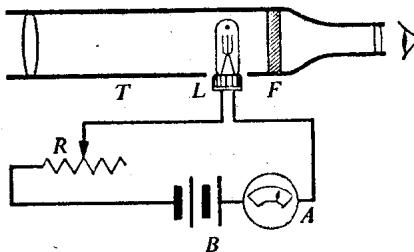


图 15-5 光测高温计的原理。

丝电流，从而逐渐提高灯丝的亮度，直到灯丝的亮度与本底亮度正好匹配为止。事先在不同的已知温度下对仪器进行定标，就可从电路中安培计  $A$  的标度直接读出待测的温度。因为该仪器没有任何部分需要与热体接触，所以光测高温计可以用来测量金属熔点以上的非常高的温度。

在所有各状态坐标(即测温性质)中，定体气体的压力是最好的一个，它的灵敏度、测量的准确度和可复现性都很好。图 15-6 是定体气体温度计的示意图。玻璃泡  $C$  装有气体，通常为氦气，它的压力可由开管水银压力计测得。温度升高时，气体就膨胀，迫使  $B$

管内的水银下降,  $A$  管内的水银上升。用橡皮管  $D$  使  $A$ 、 $B$  两管和水银存储器  $R$  连通。升高  $R$ , 可使  $B$  管中的水银面回到参考记号  $E$ 。这样就保证气体具有恒定的体积。

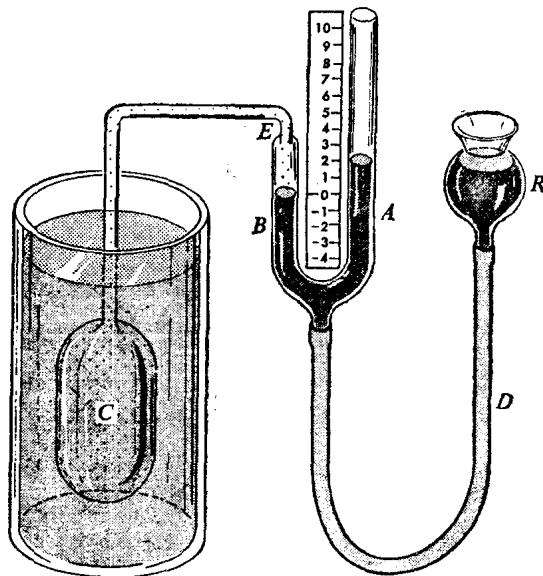


图 15-6 定容气体温度计。

气体温度计主要用于标准局和某些大学研究实验室中。气体温度计通常又大又笨, 而且达到热平衡也较迟缓。

### 15-3 温标的建立

如果上节所述的任一温度计的状态坐标或测温性质保持不变, 那么就可用来指示一恒定温度。用这种方法, 我们发现: 在恒定压力下, 由同一物质的固态和液态组成的系统, 只能在一定温度下保持相平衡(即液态和固态共存, 没有液态变为固态, 也没有固态变为液态)。同理, 压力恒定时, 液态和它的蒸汽也只能在一定的温度下保持相平衡。

在标准大气压下，同一物质的固态和液态共存的相平衡温度，叫做正常熔点，简写为 NMP。在标准大气压下，液态及其蒸汽共存的相平衡温度，叫做正常沸点，简写为 NBP。

在标准大气压下，固态及其蒸汽之间的相平衡，有时是可能的。这时的温度叫做正常升华点，简写为 NSP。

三相——固态、液态和汽态——共存的平衡态也是可能的，但只能在一个确定的压力和温度下才能实现，即通常所说的三相点，简写为 TP。水的三相点的压力为 4.58 毫米水银柱高。

可以选取任何物质的 NMP、NBP、NSP 或 TP 作为建立温标的标准参考点。这样选取的任一温度叫做定点。现代计温学中所用的标准定点是水的三相点，该点的公认<sup>①</sup>数字是

273.16 K

读作 273.16 开尔文<sup>②</sup>。

为了获得三相点，将高纯度的水放入如图 15-7 所示的容器内蒸馏。把全部空气抽走后，将容器密封起来。在容器中间的阱内放置的冷凝剂，使容器内部绕阱形成一层冰。用温度计泡代替冷凝剂时，与内阱贴近的一薄层冰就熔化了。只要固、液和汽三相共存于平衡态，那么系统就处于三相点。

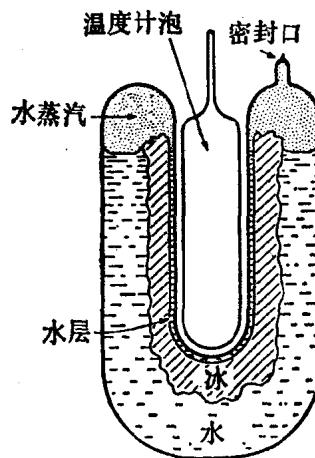


图 15-7 阵内放有温度计泡的三相点管，与内阵贴近的一层薄冰熔化成水。

① 借助气体定律公式的外推，“绝对零度”定为  $-273.16^{\circ}\text{C}$ 。因为开尔文温标和摄氏温标的一度有相同的大小，所以开尔文温标上水的三相点为 273.16 K。

② 1967 年 10 月 13 日第 13 届国际度量衡会议上，温度单位的名称，由开氏度（代号： $^{\circ}\text{K}$ ）改为开尔文（国际代号：K，中文代号：开）。现在的温度单位开尔文，是水三相点的热力学温度的  $\frac{1}{273.16}$ 。

现在, 我们来开始建立温标。首先用字母  $X$  表示前述的任一测温性质: 如温差电偶的电动势  $\mathcal{E}$ , 电阻丝的电阻  $R$ , 定体气体的压力  $p$  等等。我们规定, 两个温度之比和两个对应的  $X$  值之比相同。于是, 若具有测温性质  $X$  的一温度计与某系统处于热平衡, 并记下值  $X$ ; 随后, 让它再与另一系统处于热平衡, 并记下值  $X_3$ , 那么, 这两系统温度的比值就可表示为

$$\boxed{\frac{T(X)}{T(X_3)} = \frac{X}{X_3}} \quad (15-1)$$

此时若令下标 3 代表标准定点, 即水的三相点, 则  $T(X_3) = 273.16$  K, 所以

$$T(X) = 273.16 \text{ K} \left( \frac{X}{X_3} \right) \quad (15-2)$$

**例** 假设一个气体温度计, 在水的三相点时压力为  $15.0 \times 10^4$  Pa, 在水的正常沸点时压力为  $20.5 \times 10^4$  Pa。问水的正常沸点的温度是多少?

由式(15-2)得

$$T_B = 273.16 \text{ K} \frac{20.5 \times 10^4 \text{ Pa}}{15.0 \times 10^4 \text{ Pa}} = 373 \text{ K}$$

在温度测量中剩下的问题是, 当用各种温度计测量同一温度时, 所得结果并不总是一致的。我们发现, 用气体温度计测量的结果最一致; 对于任何气体来说, 所测得的结果随着压力不同而有一些差异, 但是我们发现, 在压力越来越小的极限情况下, 一切气体温度计在同一温度下, 趋近于同一的读数, 而和气体的性质无关。因此, 通常的作法是用定体气体温度计(在极低压力的极限情况下)来定义温标, 然后利用这个装置, 通过它的温标来校准其他温度计。

为了测量低温，必须使用在低温时不会液化的气体。若用低压的氦气，则气体温度计测量的最低温度约为 1 K。至此，温度  
 $T=0$  仍然没有确定。在第十九章中，我们将讨论开尔文温标，该温标和任何特定物质的性质无关。可以证明，在气体温度计适用的温度范围内，气体温度计的温标与开尔文温标是一样的。于是在气体温度的后面可写上 K。

在第十九章，还将指出，绝对零度在开氏温标上是怎样定义的。在那以前，“绝对零度”一词无任何意义。通常所谓“在温度  $T=0$  时，一切分子活动都会停止”这种说法是完全错误的。当统计力学中必须将温度与分子活动性联系起来时，就会看到，经典统计力学需要用量子力学来修正。作这个修正后，物质的分子在绝对零度时，就具有一定数值的动能，叫做零点能量。

热血动物的体温，受精巧的温度控制系统制约而保持恒定，其变化不会超过摄氏十分之几度。动物下丘脑中的化学平衡条件是感受血液温度的测温性质，下丘脑能激活适当的温度控制机构。最重要的温度控制机构是靠近身体表面血管的膨胀或收缩，以及汗腺的激活或灭活。前者是为了增加或减少由传导而引起的体热的损失；后者则是为了增加或减少蒸发引起的降温。

表 15-1 定点温度

基 本 定 点	$T, \text{K}$	$t, ^\circ\text{C}$	$T_R, ^\circ\text{R}$	$t_F, ^\circ\text{F}$
标准：水三相点	273.16	0.01	491.688	32.018
氧的正常沸点	90.18	-182.97	162.32	-297.35
冰和含饱和量空气的水的平衡(冰点)	273.15	0.00	491.67	32.00
水的正常沸点(水汽化点)	373.15	100.00	671.67	212.00
锌的正常熔点	692.66	419.51	1246.78	787.11
锑的正常熔点	903.65	630.50	1626.57	1166.90
银的正常熔点	1233.95	960.80	2221.11	1761.44
金的正常熔点	1336.15	1063.00	2405.07	1945.40

#### 15-4 摄氏、兰氏和华氏温标<sup>①</sup>

摄氏温标(以前在英、美叫做百分温标),采用的一度大小,和开氏温标的一度大小相同,只是零点不同。结果,水的三相点的摄氏温度为摄氏 0.01 度,简写为  $0.01^{\circ}\text{C}$ 。因此,若用  $t$  表示摄氏温度,则

$$t = T - 273.15 \text{ K} \quad (15-3)$$

由此,在标准大气压下,水蒸汽凝结的摄氏温度  $t_s$  为

$$t_s = T_s - 273.15 \text{ K}$$

已知  $T_s$  是  $373.15 \text{ K}$ , 所以

$$t_s = 373.15^{\circ} - 273.15^{\circ}, \text{ 即 } t_s = 100.00^{\circ}\text{C}$$

在英、美的工程界和日常生活中,通常还使用另外两个温标。兰氏温度  $T_R$ (写为  $^{\circ}\text{R}$ )按以下关系与开氏温度  $T$  成正比。

$$T_R = \frac{9}{5}T \quad (15-4)$$

华氏温标  $t_F$ (写为  $^{\circ}\text{F}$ )的一度和兰氏温标的一度相同,而零点按以下关系规定:

$$t_F = T_R - 459.67^{\circ}\text{R} \quad (15-5)$$

将式(15-3)及式(15-4)代入式(15-5),得到

$$t_F = \frac{9}{5}t + 32^{\circ}\text{F}, \quad (15-6)$$

由式(15-6),推知冰点( $t=0^{\circ}\text{C}$ )的华氏温度是  $32^{\circ}\text{F}$ ,水沸点( $t=100^{\circ}\text{C}$ )的温度是  $212^{\circ}\text{F}$ 。冰点和水沸点间的 100 摄氏度或开氏度,相当于 180 华氏度或兰氏度,如图 15-8 所示,图中将四种温标作了比较。

① 分别以 Anders Celsius(1701—1744), William John MacQuorn Rankine(1820—1872), Gabriel Fahrenheit(1686—1736)而命名的。

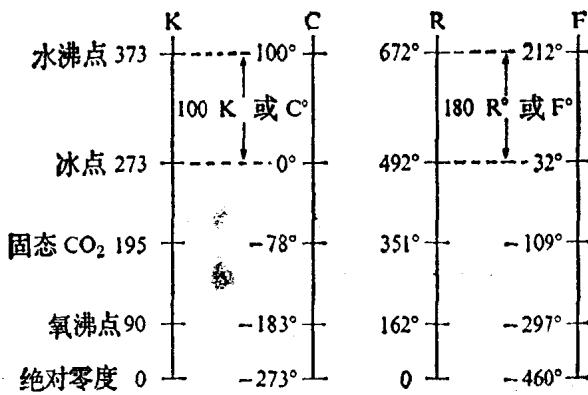


图 15-8 开氏、摄氏、华氏温标间的关系。所列的数值是将各温度值的小数部分四舍五入后的整数值。

用气体温度计准确测量沸点或熔点，需要非常细心的实验操作。幸而，对许多可以获得高纯度的物质，已经完成了这项工作。表 15-1 列出了其中一些测量结果。利用这些基本定点温度，就可以校准其他温度计。

假设，一杯水的温度从 20°C 升高到 30°C，经过 10 摄氏度的温度间隔。需要区分这个温度间隔和摄氏零上 10 度的实际温度。因此，在讲到实际温度时，我们用“摄氏 10 度”或“10°C”；而用“10 摄氏度”或“10C°”来表示温度间隔。这样，就可说在摄氏 20°C 和摄氏 30°C 之间有 10 摄氏度的温度间隔。

### 15-5 固体和液体的膨胀

除了少数例外情形，如果物体的外压力保持不变，所有物体的体积都随温度的升高而增大。设温度改变一微小量  $dT$ （或  $dt$ ，因开氏度和摄氏度有同样大小的温度间隔）时，固体和液体的体积产生微小改变量  $dV$ 。于是，物体的体胀系数  $\beta$  就定义为物体体积的