

彩色涂层钢板门窗

国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计
国家建筑标准设计



中国建筑标准设计研究院

国家建筑标准设计图集 09J602-2

彩色涂层钢板门窗

批准部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部

组织编制: 中国建筑标准设计研究院

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家建筑标准设计图集. 彩色涂层钢板门窗. 09J602 -
2/中国建筑标准设计研究院组织编制. —北京: 中国计
划出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 80242 - 233 - 9

I. 国... II. 中... III. ①建筑设计—中国—图集②钢板—
有机材料—涂层—门—建筑设计—中国—图集③钢板—
有机材料—涂层—窗—建筑设计—中国—图集 IV. TU206
TU228 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 022371 号

郑重声明: 本图集已授权“全
国律师知识产权保护协作网”对著
作权 (包括专有出版权) 在全国范
围予以保护, 盗版必究。

举报盗版电话: 010 - 63906404

010 - 68318822

国家建筑标准设计图集

彩色涂层钢板门窗

09J602 - 2

中国建筑标准设计研究院 组织编制

(邮政编码: 100044 电话: 010 - 68799100)

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

北京国防印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 1/16 4.625 印张 16 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

☆

ISBN 978 - 7 - 80242 - 233 - 9

定价: 31.00 元

建筑专业图集简明目录

图集号	图集名称
03J001	围墙大门
02J003	室外工程
04J008	挡土墙-重力式、衡重式、悬臂式
03J012-1	环境景观-室外工程细部构造
04J012-3	环境景观-亭廊架之一
04J101	砖墙建筑构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖)
02J102-2	框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造
J103-2~7	建筑幕墙(2003年合订本)
07J103-8	双层幕墙
06J106	挡雨板及栈台雨篷
07J107	夹心保温墙建筑构造
08SJ110-2	预制混凝土外墙挂板
06J123	墙体节能建筑构造
99J201-1	平屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)
03J201-2	平屋面建筑构造(二)-防水屋面、种植屋面、蓄水屋面
00J202-1	坡屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)
03J203	平屋面改坡屋面建筑构造
06J204	屋面节能建筑构造
07J205	玻璃采光顶
02J301	地下建筑防水构造
06J305	重载地面、轨道等特殊楼地面
07J306	窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑
02J331	地沟及盖板
J331、J332	G221 地沟及盖板(2009年合订本)
08J333	建筑防腐蚀构造
02(03)J401	钢梯(含2003年局部修改版)
06J403-1	楼梯 栏杆 栏板
07J501-1	钢雨篷(一)(玻璃面板)
J502-1~3	内装修(2003年合订本)

图集号	图集名称
06J505-1	外装修(一)
06J506-1	建筑外遮阳(一)
04J601-1	木门窗
08J602-2	彩色涂层钢板门窗
06J607-1	建筑节能门窗(一)
03J609	防火门窗
04J610-1	特种门窗-变压器室钢门窗、配变电所钢大门、防射线门窗、冷藏库门、保温门、隔声门
05J621-1	天窗-上悬钢天窗、中悬钢天窗、平天窗
05J621-3	通风天窗
05J623-1	钢天窗架建筑构造
07J623-3	天窗挡风板及挡雨片
05J624-1	百叶窗(一)
04J631	门、窗、幕墙窗用五金附件
04J801	民用建筑工程建筑施工图设计深度图样
05J802	民用建筑工程建筑初步设计深度图样
05J804	民用建筑工程总平面初步设计施工图设计深度图样
06SJ805	建筑场地园林景观设计深度及图样
05SJ807	民用建筑工程设计常见问题分析及图示
05SJ811	《建筑设计防火规范》图示
06SJ812	《高层民用建筑设计防火规范》图示
07J901-1	实验室建筑设备(一)
07J901-2	实验室建筑设备(二)
06J902-1	医疗建筑—门、窗、隔断、防X射线构造
07J902-2	医疗建筑—固定设施
07J902-3	医疗建筑—卫生间、淋浴间、洗池
07J905-1	防火建筑构造(一)
08J907	洁净厂房建筑构造
06J908-1	公共建筑节能构造—严寒、寒冷地区

图集号	图集名称
J6J908-2	公共建筑节能构造—夏热冬冷、夏热冬暖地区
06J908-6	太阳能热水器选用与安装
06J908-7	既有建筑节能改造
05J909	工程做法
05J910-1、2	钢结构住宅(一)、(二)
07J912-1	变配电所建筑构造
02J915	公用建筑卫生间
07J916-1	住宅排气道(一)
07J920	城市独立式公共厕所
04J923	老年人居住建筑
06J925-2	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)
08J925-3	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(三)-含压型铝合金板
03J926	建筑无障碍设计
05J927-1	汽车库(坡道式)建筑构造
08J927-2	机械式汽车库建筑构造
07SJ928	社区卫生服务中心和服务站
03J930-1	住宅建筑构造
08J931	建筑隔声与吸声构造
09J940	皮带运输机通廊建筑构造
04CJ01-1、2、3	变形缝建筑构造(一)、(二)、(三)
06CJ05	蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造
07CJ08	医院建筑施工图实例
07CJ09	防水透汽膜建筑构造-特卫强防水透气材料
07CJ10	聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料
07CJ11	铝塑复合板幕墙建筑构造-"加铝"开放式幕墙系统
07CJ12	节能铝合金门窗-蓝光系列
08CJ14	水泥基自流平楼地面建筑构造
08CJ16	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温系统建筑构造
08CJ17	快速软帘卷门 透明分节门 滑升门 卷帘门

详细内容请参照2009年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网(www.chinabuilding.com.cn)

国标图热线电话: 010-68799100

发 行 电 话: 010-68318822

关于批准《皮带运输机通廊建筑构造》 等五项国家建筑标准设计的通知

建质[2009]8号

各省、自治区建设厅，直辖市建委（规委），总后营房部，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门：

经审查，批准由中冶南方工程技术有限公司等五个单位编制的《皮带运输机通廊建筑构造》等五项标准设计为国家建筑标准设计，自2009年3月1日起实施。原《彩色涂层钢板门窗》（98J602-2）标准设计同时废止。

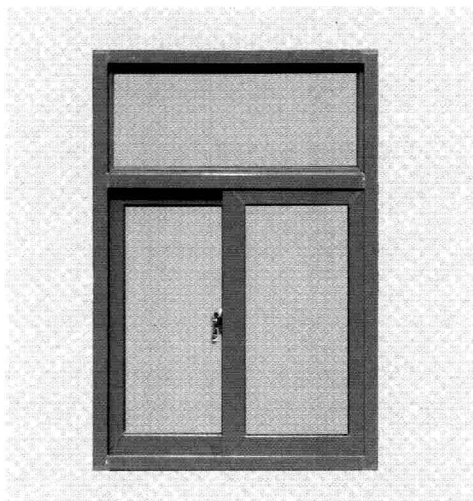
附件：《皮带运输机通廊建筑构造》等五项国家建筑标准设计名称及编号表

中华人民共和国住房和城乡建设部


二〇〇九年一月十四日

“建质[2009]8号”文批准的五项国家建筑标准设计图集号


序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号
1	09J602-2	2	09J940	3	09SG610-2	4	09DX009	5	09SMS202-1




彩板推拉窗

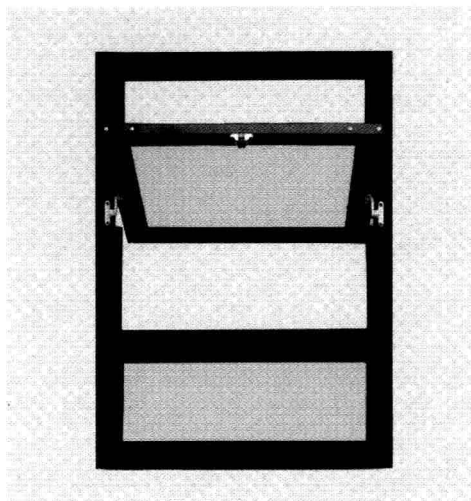


彩板中悬窗

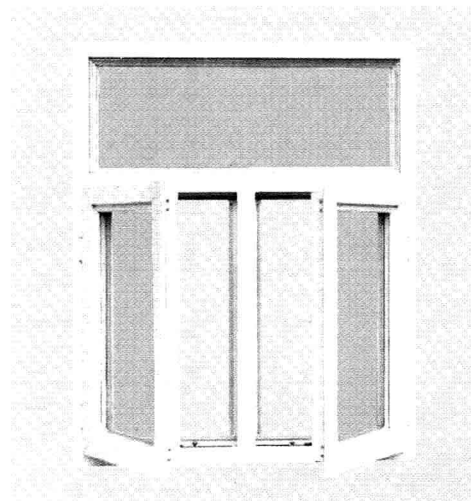


彩板平开窗

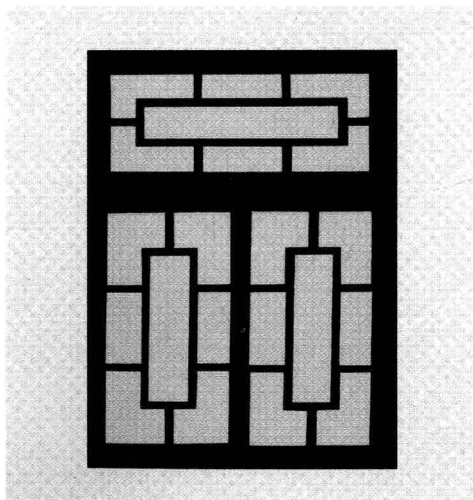


彩板装饰窗

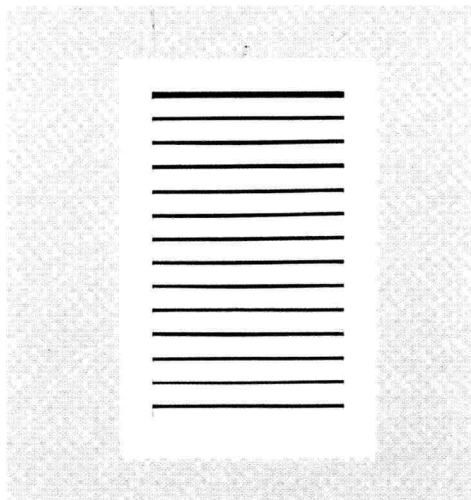


彩板百叶窗

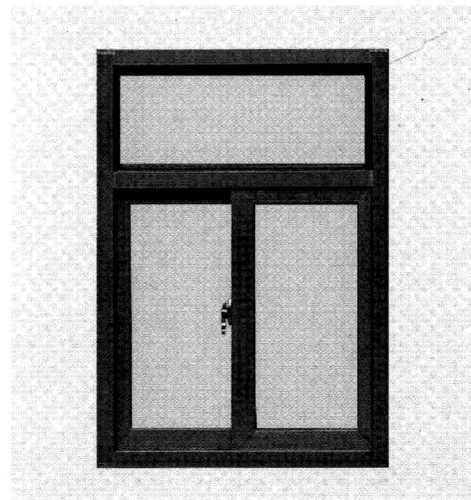


彩板中空玻璃窗

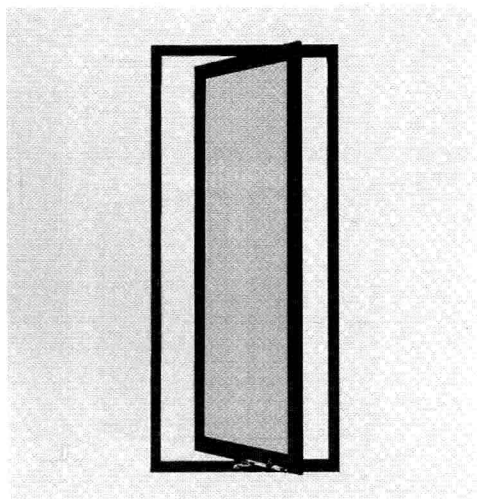


彩板全玻立转窗

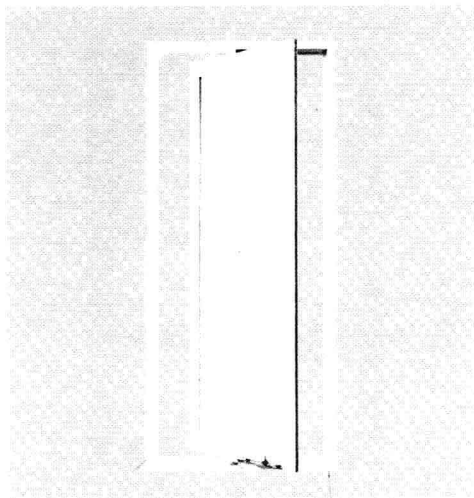


彩板全板立转窗

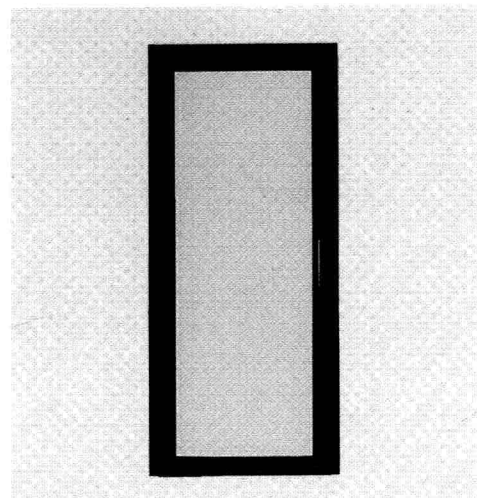


彩板地弹簧门

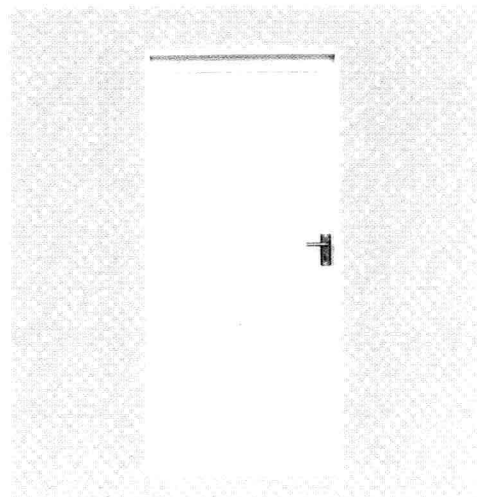

彩板全板平开门

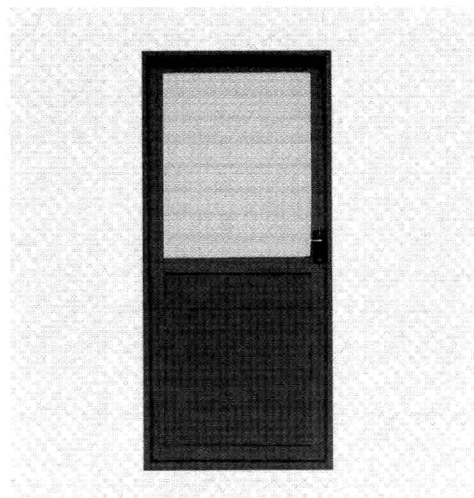

彩板半玻平开门

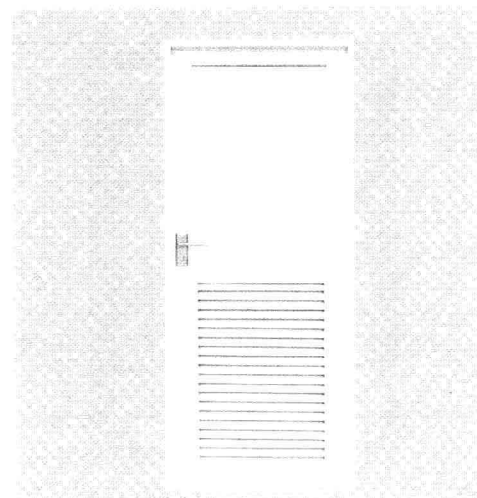

彩板百叶门

《建筑产品选用技术》

全书由两部分内容组成

索引

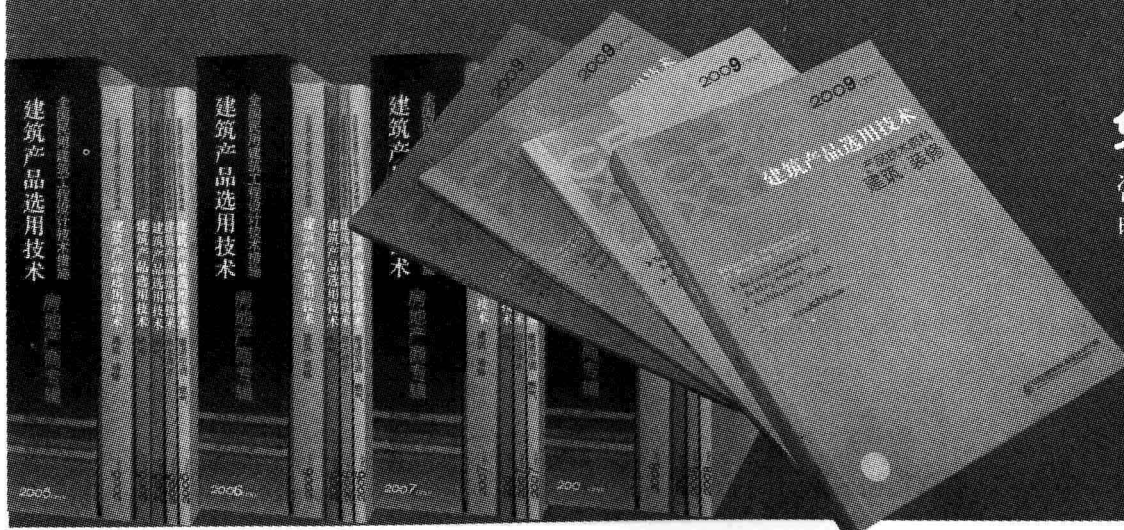
查询主流产品信息

通过登载大量主流企业的相关产品信息，并附以厂商电话及网址，为读者提供一个大容量产品信息库。

产品详细技术资料

解决选什么产品的问题

通过登载产品特点、主要技术性能和工程实例等详细技术内容，方便读者锁定选用目标。



免费赠书

咨询电话：010-68342902

电子邮箱：cpxy@chinabuilding.com.cn



中国建筑标准设计研究院
CHINA INSTITUTE OF BUILDING STANDARD DESIGN & RESEARCH

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位	中国建筑标准设计研究院	孙钢男	010 - 68799100
	四川三新彩钢有限公司	陈宏远	0838- 5220895

参编单位	酒泉市广厦彩钢有限责任公司	姚 陶	0937 - 6991332
------	---------------	-----	----------------

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院	孙钢男	010 - 68799100 (国标图热线电话)
		010 - 68318822 (发行电话)

中国建筑标准设计研究院
China Institute of Building
Standard Design & Research

首页 | 业界动态 | 标准图集 | 网上书店 | 技术资料 | 产品推荐 | 应用论坛 | 标准院信息

国家建筑标准设计网>>首页

★国家建筑标准设计图集网上书店★ ★国标图集热线电话变更为010-68799100★ ★抗震救灾—灾后重建常用图集目录★

你还没有登录。

用户登录:

用户名:

密码:

[修改密码](#) [个人资料](#)

标准图集最新发行情况

- ◎ 防空地下室施工图设计深度要求及图样
- ◎ 建筑防腐构造
- ◎ 钢吊车梁 (D型) 工作级别A1~A5
- ◎ 建筑小区塑料排水检查井
- ◎ 除尘设备选用与安装

业界动态>新闻

- ◎ 《民用建筑电气设计与施工》新图预告 (2008年09月02日)
- ◎ 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理与建筑结构损害分析研讨班的通知 (2008年08月18日)
- ◎ 医疗建筑系列国家建筑标准设计图集 (2008年08月06日)
- ◎ 《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》 (2008年07月29日)
- ◎ 中国建筑标准设计研究院应邀为中建二局南京分公司进行施工难点、热点问题的技术培训 (2008年07月24日)
- ◎ 关于举办“2008年国家标准图集部分内容介绍”公益技术讲座的通知 (2008年07月23日)
- ◎ 关于2008年北京奥运会残奥会期间实行错时上下班有关工作的通知 (2008年07月21日)
- ◎ 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年07月10日)
- ◎ 祝贺国家建筑标准设计图集网上书店开业 (2008年07月01日)
- ◎ 关于批准《农村民宅抗震构造详图》国家建筑标准设计的通知 (2008年06月25日)
- ◎ 支援农村灾区重建《农村民宅抗震构造详图》新图预告 (2008年06月19日)
- ◎ 建筑外墙涂料应用技术研讨会在北京举行 (2008年06月16日)
- ◎ 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年06月16日)
- ◎ 党员更尽一份力 赈灾红心献灾区——我院党员踊跃交纳特殊党费再次向灾区伸出援手 (2008年06月03日)
- ◎ 关注灾区 情系客户——标准院干部职工关心灾区客户四川省人民医院 (2008年06月03日)
- ◎ 标准院员工抗震一线做贡献——标准院金土木公司员工钟林海抗震救灾纪实 (2008年06月03日)
- ◎ 抗震救灾 技术先行 (2008年05月03日)
- ◎ 标准院召开首批赴川地震灾区考察情况汇报会 (2008年05月03日)
- ◎ 四川汶川地震灾后重建相关图集目录 (2008年05月23日)
- ◎ 关于暂停举办“《平法》系列国家建筑标准设计施工常见问题解析及混凝土结构钢筋排布规则研讨班”的通知 (2008年05月16日)

关键词:

类型:

全国民用建筑工程设计技术措施

建筑 结构 弱电 给排水

动力 电气 人防 暖通空调

只要将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置, 您的网页就可以使用我们的图集搜索功能了。

<IFRAME frameborder=0 height=60 marginHeight=0 marginWidth=0

这是显示效果。

本网站的链接图标

中国建筑标准设计研究院
China Institute of Building
Standard Design & Research

或将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置。

<a href="http://www.chinabuilding.com.cn/index.asp"

国家建筑标准设计网

(www.chinabuilding.com.cn)

主办单位: 中国建筑标准设计研究院

(工业及民用双甲设计单位, 负责国家建筑标准设计、部分建筑及电气标准规范及规程的编制和归口管理工作。)

主要内容: 为建设行业提供标准化设计信息及资源服务

1. 国家建筑标准设计图集相关信息权威发布;
2. 国家建筑标准设计宣传、推广、应用;
3. 为建设行业广大标准设计用户提供一个技术资源研究、探讨、交流的平台;
4. 国家建筑标准设计图集的售前、售后咨询服务;
5. 行业动态跟踪报导。

咨询热线: Tel: (010) 68799100

发 行: Tel: (010) 68318822 (010) 68346294

Fax: (010) 88375103

网上书店: http://www.chinabuilding.com.cn:8080

| 本站导航 | 业务联系 | 关于我们 |

经营许可证编号 京ICP证 05012122 号

(C) 2000-2008, 中国建筑标准设计研究院版权所有

中国建筑标准设计研究院信息网络中心开发维护

最佳浏览: IE 5.0 / 800×600

咨询热线: 010-68799100

如有任何意见和建议请发邮件至webmaster@chinabuilding.com.cn



彩色涂层钢板门窗

批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部 批准文号 建质[2009]8号
主编单位 中国建筑标准设计研究院 统一编号 GJBT-1090
四川三新彩钢有限公司
实行日期 二〇〇九年三月一日 图 集 号 09J602-2

主编单位负责人 孙 钢 陈 祺
主编单位技术负责人 张 均 陈 宏 川
技 术 审 定 人 王 峰 张 金 龙
设 计 负 责 人 孙 钢 男 陈 宏 远

目 录

目录..... 1	70系列组合小玻立转窗选用图... 17	50系列平开窗节点图..... 52
说明..... 2	70系列组合全板立转窗选用图... 18	70系列推拉窗节点图..... 53
型材截面图..... 5	组合窗选用图..... 19	70系列中悬窗、上悬窗节点图..... 54
型材配件截面图..... 6	70系列全玻平开门选用图..... 39	70系列固定窗、百叶窗节点图..... 55
50系列平开窗选用图..... 7	70系列全板平开门选用图..... 41	50、70系列装饰窗节点图..... 56
50系列装饰平开窗选用图..... 8	70系列半玻平开门选用图..... 42	70系列组合立转窗节点图..... 57
70系列推拉窗选用图..... 9	70系列装饰平开门选用图..... 43	70系列平开门、百叶门节点图..... 59
70系列装饰推拉窗选用图..... 10	70系列百叶平开门选用图..... 44	70系列装饰平开、推拉门节点图... 60
70系列中悬窗选用图..... 11	70系列全玻推拉门选用图..... 45	90系列地弹簧门节点图..... 61
70系列上悬窗选用图..... 12	70系列半玻推拉门选用图..... 46	50系列组合平开窗节点图..... 62
70系列固定窗选用图..... 13	70系列装饰推拉门选用图..... 47	70系列组合推拉窗节点图..... 63
70系列装饰固定窗选用图..... 14	70系列全玻连窗门选用图..... 48	彩板窗安装节点图..... 64
70系列百叶窗选用图..... 15	70系列半玻连窗门选用图..... 49	彩板门安装节点图..... 65
70系列立转窗基本扇选用图..... 16	90系列地弹簧门选用图..... 50	常用整窗K值计算表 66

目 录

图 集 号 09J602-2

审核 孙钢男 孙钢男 校对 张金龙 张金龙 设计 陈宏远 陈宏远 页 1

说明

1 编制依据

1.1 建设部建质[2009]8号文“关于印发《二〇〇八年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”。

1.2 依据的主要标准

《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754-2006

《彩色涂层钢板门窗型材》JG/T115-1999

《平开、推拉彩色涂层钢板门窗》JG/T3041-1997

2 编制内容

本图集编制的各种门窗按门窗框的厚度尺寸分为50、70、90系列，共计17种类型，详见下表。

门窗系列	门窗类型	
	窗	门
50系列	平开窗、装饰平开窗	—
70系列	推拉窗、装饰推拉窗	平开门、装饰平开门
	中悬窗、上悬窗	百叶门、推拉门
	固定窗、装饰固定窗	装饰推拉门、连窗门
	百叶窗、立转窗	
90系列	—	地弹簧门

3 适用范围

3.1 适用于一般工业与民用建筑。

3.2 供建筑设计选用和施工安装使用。

4 门窗类型与代号

4.1 门窗类型名称与代号见下表。

窗类型名称	窗类型代号	门类型名称	门类型代号
平开窗	PC	平开门	PM
推拉窗	TC	百叶门	BM
中悬窗	ZC	推拉门	TM
上悬窗	SC	连窗门	LCM
固定窗	GC	地弹簧门	DTM
百叶窗	BC	—	—
立转窗	LC	—	—
组合窗	HC	—	—

4.2 门窗附加代号见下表。

名称	纱窗	钢板网	无门槛	内开
代号	S	W	K	N

5 技术特点及物理性能

5.1 彩色涂层钢板门窗型材，采用表面经聚酯或氟碳烘烤涂层的彩色涂层钢板作基材，经连续冷弯咬口新工艺滚压而成。基材不受热变形、表面无损伤。门窗有红色、白色、绿色、蓝色、灰色、茶色等多种色彩供设计选择，具有较好的装饰性和耐候性。

5.2 彩板门窗生产工艺采用45° 铣切，气动组角机加内插件连接，全机械化冷作工艺完成。门窗制作尺寸精度高，

说明

图集号 09J602-2

审核 孙钢男 张金龙 校对 张金龙 设计 陈宏远 陈宏远 页 2

5.3 彩板中空玻璃基本窗物理性能见下表。

名称	玻璃	气密性	水密性	抗风压	隔声	保温
1215平开窗	5+6+5	0.5m ³ /m·h	500Pa	3500Pa	25dB	3.1W/m ² ·K
1215推拉窗	5+6+5	1.5m ³ /m·h	350Pa	3500Pa	20dB	3.2W/m ² ·K

注: 1215平开窗、推拉窗规格为宽1200mm, 高1500mm。

6 选用说明

6.1 本图集的门窗立面均按外视面绘制, 所注尺寸以毫米为单位。

6.2 门窗规格编号由门窗类型代号和选型序号所组成。

6.3 选型示例:

类型代号 $\frac{\text{TC}}{\text{J}}$ $\frac{2}{\text{L}}$ 选型序号

6.4 推拉窗、平开窗带纱扇时,在窗型选型序号后面加注符号“S”,如:TC2S;百叶窗内侧附设钢板网时,在窗型选型序号后面加注符号“W”,如:BC2W;平开门、连窗门无门槛时,在门型选型序号后面加注符号“K”,如:PM2K;门窗内开时,在选型序号后面加注符号“N”,如:PM2N、PC2N。

6.5 建筑设计选用应注明门窗型材颜色和玻璃颜色。

6.6 彩色涂层钢板门窗可安装单层玻璃和中空玻璃。单玻一般采用4~5mm厚浮法玻璃,当单层玻璃面积 $\geq 1.5\text{m}^2$ 时,采用安全玻璃;中空玻璃厚度一般采用5+6+5或4+9+4

和5+12+5。当采用中空玻璃时,需在工程设计中注明其规格,未注明者,均按单层玻璃制作。

6.7 立转窗用于无保温需要的热加工、多粉尘或有烟气散发的工业建筑。

6.8 采用立转窗必须在窗洞上端设置雨篷,挑出长度不小于500mm,洞口下端窗台如为单层厂房应做低窗台处理(一般为600~900mm)。立转组合窗采用无窗棂构造形式,窗扇间互相搭接,用连动杆多扇开启或手动单扇开启,可垂直旋转,便于调节风向,组织自然通风。

6.9 图集中门窗规格不能满足工程设计需要时,可另行绘制门窗立面图与生产厂家协商,按非标准规格尺寸加工生产。

6.10 本图集实际门窗构造尺寸按一般水泥砂浆饰面材料标注,其他材料按下表洞口与门窗框的间隙进行调整(见下表)。

墙体饰面材料	洞口与门窗框单边间隙 (mm)
压型钢板、夹芯板	6
清水墙	10
水泥砂浆抹面	15
瓷砖饰面	20
大理石或花岗石板饰面	40

注：以饰面层厚度盖过缝隙5~10mm为宜。

6.11 组合窗拼樘料长度 $\geq 3500\text{mm}$ 或风荷载较大地区,其内腔加H型钢予以增强。

说 明								图集号	09J602-2	
审核	孙钢男	张钢男	校对	张金龙	张宝松	设计	陈宏远	陈书伦	页	3

7 门窗及型材制作验收

- 7.1 彩板门窗基材应符合国家现行标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754-2006要求。
- 7.2 彩板门窗型材应符合国家现行标准《彩色涂层钢板门窗型材》JG/T115-1999要求。
- 7.3 彩板门窗应符合国家现行标准《平开、推拉彩色涂层钢板门窗》JG/T3041-1997要求。
- 7.4 门窗五金配件采用镀锌合金件、不锈钢件或ABS工程塑料等强度高、耐腐蚀性好的材料制作,其质量应符合相关材料标准,其使用寿命及美观程度应与彩板门窗相匹配。

8 储存运输

- 8.1 验收合格出厂的产品应用塑料薄膜包装并标注产品型号及规格,填写产品合格证书。
- 8.2 产品堆放应在底边垫高100mm,立放角≥70°,并平行堆放,防止挤压变形。
- 8.3 装卸运输中应轻抬轻放,垂直堆放,平整接触,捆扎牢固,避免车辆颠簸碰撞变形损坏。

9 安装调试













- 9.1 门窗安装前应按图纸核对其型号规格是否正确,并检查在搬运途中是否有变形损坏,如有损坏应修复合格后方可进行安装调试。
- 9.2 门窗框应安装在墙体洞口设计要求的位置上,并进行













- 调校,使框与墙体上下垂直、左右平行、高低一致、里外一致、四边间隙匀称方可用木楔将四角固定,再将连接件与墙体连接。
- 9.3 门窗框与墙体连接位置见门窗安装节点图,安装连接件数量为:边长≤1200mm2件,≤1800mm3件,≤2400mm4件。
 - 9.4 安装时先将20mm×200mm的安装连接件拉铆于门窗框上,然后将连接件固定在墙体的洞口上,再进行粉刷并用建筑密封胶密封。
 - 9.5 门窗调试,先将安装完毕的门窗框打扫干净,推拉窗下边框两端的排水孔应畅通,再将装好玻璃的门窗扇装入门窗框内,调整固定其铰链及滑轮螺栓,使其框扇上下左右搭配匀称、密封良好、活动自如、安全可靠。



































10 参编单位

酒泉市广厦彩钢有限责任公司

说 明								图集号	09J602-2
审核	孙钢男	张钢男	校对	张金龙	张宝权	设计	陈宏远	页	4

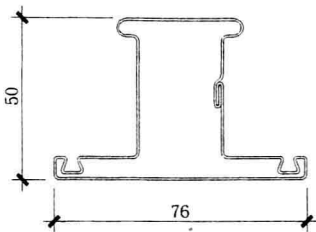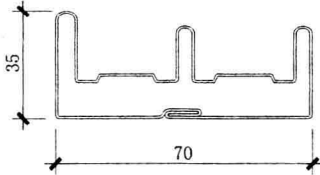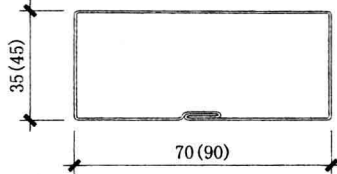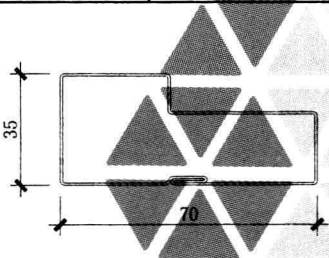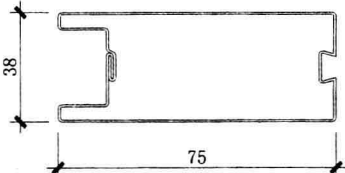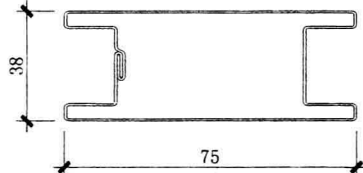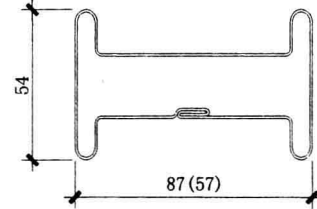代号PC501窗框	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.572kg/m	代号PC502窗框	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.676kg/m	代号TC701窗框	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.638kg/m	代号TC702A单玻扇	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.011kg/m
							
代号TC702B单玻扇	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.077kg/m	代号TC702A1双玻扇	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.011kg/m	代号TC702B1双玻扇	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.077kg/m	代号TC703固定框 (代号TC703B)	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.261kg/m (1.591kg/m)
							
代号PM701门框	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.253kg/m	代号PM702门扇	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.517kg/m	代号PM703门扇框	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.583kg/m	代号TC705拼樘 (代号PC503拼樘)	$\delta=0.7\text{mm}$ 1.810kg/m (1.480kg/m)
							
				型 材 截 面 图			图集号 09J602-2
				审核 孙钢男 陈钢男	校对 张金龙 张金松	设计 陈宏远 陈嘉伦	页 5

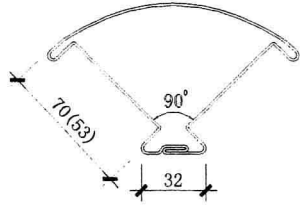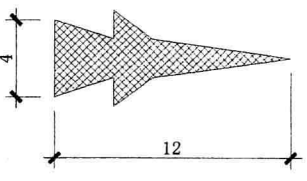代号TC706转角 (代号PC504转角)	$\delta=0.7\text{mm}$ 2.070kg/m (1.720kg/m)	代号TC707栏栅 (代号TC707B栏栅)	$\delta=0.7\text{mm}$ 0.550kg/m (0.517kg/m)	百叶片	$\delta=0.7\text{mm}$ 0.302kg/m	防飘雨百叶片	$\delta=0.7\text{mm}$ 0.912kg/m
							
代号U70扣板 (代号U27扣板)	$\delta=0.7\text{mm}$ 0.550kg/m (0.330kg/m)	代号TC70玻嵌条	$\delta=1.5\text{mm}$ 0.110kg/m	代号TC70单玻座 (代号TC70双玻座)	$\delta=2.0\text{mm}$ 0.140kg/m (0.250kg/m)	代号U14玻璃扣条	$\delta=0.7\text{mm}$ 0.230kg/m
							
代号TC70单玻嵌条	0.140kg/m	代号PC50密封胶条	0.050kg/m	代号PC50双玻嵌条	0.210kg/m	代号TC70燕尾胶条	0.035kg/m
							
				型材配件截面图			图集号 09J602-2
				审核 孙钢男 张钢男	校对 张金龙 双金聚	设计 陈宏远 陈希伦	页 6

洞宽 洞高	700		1200		1500		1800		2100		2400	
900	 PC1	 PC2	 PC3	 PC4	 PC5	 PC6	 PC7					
1200	 PC8	 PC9	 PC10	 PC11	 PC12	 PC13	 PC14					
1500	 PC15	 PC16	 PC17	 PC18	 PC19	 PC20	 PC21					
1800	 PC22	 PC23	 PC24	 PC25	 PC26	 PC27	 PC28					
2100	 PC29	 PC30	 PC31	 PC32	 PC33	 PC34	 PC35					
2400	 PC36	 PC37	 PC38	 PC39	 PC40	 PC41	 PC42					

50系列平开窗选用图						图集号	09J602-2
审核	孙钢男	设计	陈宏远	校对	张金龙	页	7