

GUOJIAJIANZHUBIAOZHUNSHENJI 01SJ914

国家建筑标准设计图集 01SJ914

住宅卫生间



中国建筑标准设计研究院

ISBN 978-7-80242-222-3



9 787802 422223 >

定价：15.40 元

国家建筑标准设计图集 01SJ914

住宅卫生间

批准部门：中华人民共和国建设部

组织编制：中国建筑标准设计研究院

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家建筑标准设计图集. 住宅卫生间. 01SJ914/中国
建筑标准设计研究院组织编制. —北京: 中国计划出版社,
2009. 2

ISBN 978-7-80242-222-3

I. 国... II. 中... III. ①建筑设计—中国—图集②卫生
间—建筑设计—中国—图集 IV. TU206 TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 006098 号

郑重声明: 本图集已授权“全
国律师知识产权保护协作网”对著
作权 (包括专有出版权) 在全国范
围予以保护, 盗版必究。

举报盗版电话: 010-63906404

010-68318822

国家建筑标准设计图集

住宅卫生间

01SJ914

中国建筑标准设计研究院 组织编制

(邮政编码: 100044 电话: 010-68799100)

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

北京国防印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 3.625 印张 13 千字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

☆

ISBN 978-7-80242-222-3

定价: 15.40 元

建筑专业图集简明目录

图集号	图集名称
03J001	围墙大门
02J003	室外工程
04J008	挡土墙-重力式、衡重式、悬臂式
03J012-1	环境景观-室外工程细部构造
04J012-3	环境景观-亭廊架之一
04J101	砖墙建筑构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖)
02J102-2	框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造
J103-2~7	建筑幕墙(2003年合订本)
07J103-8	双层幕墙
06J106	挡雨板及栈台雨篷
07J107	夹心保温墙建筑构造
08SJ110-2	预制混凝土外墙挂板
06J123	墙体节能建筑构造
99J201-1	平屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)
03J201-2	平屋面建筑构造(二)-防水屋面、种植屋面、蓄水屋面
00J202-1	坡屋面建筑构造(一)(含2003年局部修改版)
03J203	平屋面改坡屋面建筑构造
06J204	屋面节能建筑构造
07J205	玻璃采光顶
02J301	地下建筑防水构造
06J305	重载地面、轨道等特殊楼地面
07J306	窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑
02J331	地沟及盖板
J331、J332	G221 地沟及盖板(2009年合订本)
08J333	建筑防腐蚀构造
02(03)J401	钢梯(含2003年局部修改版)
06J403-1	楼梯 栏杆 栏板
07J501-1	钢雨篷(一)(玻璃面板)
J502-1~3	内装修(2003年合订本)

图集号	图集名称
06J505-1	外装修(一)
06J506-1	建筑外遮阳(一)
04J601-1	木门窗
08J602-2	彩色涂层钢板门窗
06J607-1	建筑节能门窗(一)
03J609	防火门窗
04J610-1	特种门窗-变压器室钢门窗、配变电所钢大门、 防射线门窗、冷藏库门、保温门、隔声门
05J621-1	天窗-上悬钢天窗、中悬钢天窗、平天窗
05J621-3	通风天窗
05J623-1	钢天窗架建筑构造
07J623-3	天窗挡风板及挡雨片
05J624-1	百叶窗(一)
04J631	门、窗、幕墙窗用五金附件
04J801	民用建筑工程建筑施工图设计深度图样
05J802	民用建筑工程建筑初步设计深度图样
05J804	民用建筑工程总平面初步设计施工图设计深度图样
06SJ805	建筑场地园林景观设计深度及图样
05SJ807	民用建筑工程设计常见问题分析及图示
05SJ811	《建筑设计防火规范》图示
06SJ812	《高层民用建筑设计防火规范》图示
07J901-1	实验室建筑设备(一)
07J901-2	实验室建筑设备(二)
06J902-1	医疗建筑-门、窗、隔断、防X射线构造
07J902-2	医疗建筑-固定设施
07J902-3	医疗建筑-卫生间、淋浴间、洗池
07J905-1	防火建筑构造(一)
08J907	洁净厂房建筑构造
06J908-1	公共建筑节能构造-严寒、寒冷地区

图集号	图集名称
06J908-2	公共建筑节能构造-夏热冬冷、夏热冬暖地区
06J908-6	太阳能热水器选用与安装
06J908-7	既有建筑节能改造
05J909	工程做法
05J910-1、2	钢结构住宅(一)、(二)
07J912-1	变配电所建筑构造
02J915	公用建筑卫生间
07J916-1	住宅排气道(一)
07J920	城市独立式公共厕所
04J923	老年人居住建筑
06J925-2	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)
08J925-3	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(三)-含压型铝合金板
03J926	建筑无障碍设计
05J927-1	汽车库(坡道式)建筑构造
08J927-2	机械式汽车库建筑构造
07SJ928	社区卫生服务中心和服务站
03J930-1	住宅建筑构造
08J931	建筑隔声与吸声构造
04CJ01-1、2、3	变形缝建筑构造(一)、(二)、(三)
06CJ05	蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造
07CJ08	医院建筑施工图实例
07CJ09	防水透汽膜建筑构造-特卫强防水透汽材料
07CJ10	聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料
07CJ11	铝塑复合板幕墙建筑构造-"加铝"开放式幕墙系统
07CJ12	节能铝合金门窗-蓝光系列
08CJ14	水泥基自流平楼地面建筑构造
08CJ16	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温系统建筑构造
08CJ17	快速软帘卷门 透明分节门 滑升门 卷帘门

详细内容请参照2009年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网(www.chinabuilding.com.cn)

国标图热线电话: 010-68799100

发 行 电 话: 010-68318822

关于批准《住宅厨房》等十项国家 建筑标准设计图集的通知

建设〔2001〕86号

各省、自治区建设厅、直辖市建委，国务院各有关部门，总后营房部，新疆生产建设兵团，大型企业集团，中国建筑标准设计研究院：

经审查，批准由中国建筑标准设计研究所、建设部居住建筑与设备研究所等八单位编制的《住宅厨房》、《住宅卫生间》、《住宅门》、《新型轻质钢天窗》、《轻型屋面梯形钢屋架》、《轻型钢天窗架》、《常用仪表及特种阀门选用安装》、《水加热器选用及安装》、《贮水罐选用及安装图》、《常用水泵电气控制图》十项图集为国家建筑标准设计图集。图集自本文印发之日批准之日起执行。

中华人民共和国建设部

二〇〇一年四月二十七日

附件：国家建筑标准设计图集名称及编号表

序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号	序号	图集号
1	01SJ913	2	01SJ914	3	01SJ606	4	01J618(二)	5	01SG515	6	01SG516	7	01SS105
8	01S122(-)~(十)	9	01S123	10	01D374								

主编单位、参编单位、联系人及电话

		联 系 人	电 话
主编单位	建设部居住建筑与设备研究所	林建平	010-68314496
	中国建筑标准设计研究院	张树君	010-88361155-112
参编单位	清华大学建筑学院	周燕珉	
	杭州奥普斯照明器材有限公司	方胜康	0571-8848288
	秦皇岛耀华三荣玻璃钢有限公司	赵希英	0335-3053011

用户登录：
用户名：
密码：
 注册 忘记密码
修改密码 个人资料

图集搜索
关键词：
类型： 全部


全国民用建筑工程设计技术措施
建筑 结构 弱电 给排水
动力 电气 人防 暖通空调

只要将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置，您的网页就可以使用我们的图集搜索功能了。

```
<IFRAME frameborder=0  
height=60  
marginHeight=0  
marginWidth=0
```

这是显示效果。

全部

本网站的链接图标

China Institute of Building Standard Design & Research

或将下面文本框中的代码插入到您的网页的合适位置。

```
<a  
href="http://www.chinab  
uilding.com.cn/index.as  
p"
```

标准图集最新发行情况
● 防空地下室施工图设计深度要求及图样
● 建筑防腐蚀构造
● 钢吊车梁 (型钢) 工作级别(A1~A5)
● 建筑小区塑料排水检查井
● 除尘设备选用与安装

业界动态>新闻
● 《民用建筑电气设计与施工》新图预告 (2008年09月02日)
● 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理与建筑结构震害分析研讨班的通知 (2008年08月16日)
● 医疗建筑系列国家建筑标准设计图集 (2008年08月06日)
● 《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》 (2008年07月29日)
● 中国建筑标准设计研究院应邀为中建二局南京分公司进行施工难点、热点问题的技术培训 (2008年07月24日)
● 关于举办“2008年国家标准图集部分内容介绍”公益技术讲座的通知 (2008年07月23日)
● 关于2008年北京奥运会残奥会期间实行错时上下班有关工作的通知 (2008年07月21日)
● 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年07月10日)
● 祝贺国家建筑标准设计图集网上书店开业 (2008年07月01日)
● 关于批准《农村民宅抗震构造详图》国家建筑标准设计的通知 (2008年06月25日)
● 支援农村灾区重建《农村民宅抗震构造详图》新图预告 (2008年06月16日)
● 建筑外墙涂料应用技术研讨会在北京举行 (2008年06月16日)
● 关于举办结构抗震和静力加固改造及裂缝防治疑难问题处理研讨班的通知 (2008年06月16日)
● 党员更尽一份力 供热红心献灾区——我院党员踊跃交纳特殊党费再次向灾区伸出援手 (2008年06月03日)
● 关注灾区 情系客户——标准院干部职工关心灾区客户四川省人民医院 (2008年06月03日)
● 标准院员工抗震一钱献贡献——标准院金土木公司员工钟林海抗震救灾纪实 (2008年06月03日)
● 抗震救灾 技术先行 (2008年06月03日)
● 标准院召开首批赴川地震灾区考察情况汇报会 (2008年06月03日)
● 四川汶川地震灾后重建相关图集目录 (2008年05月23日)
● 关于暂停举办“《平法》系列国家建筑标准设计施工常见问题解析及混凝土结构钢筋排布规则研讨班”的通知 (2008年05月16日)

业界动态>供求信息
● 建设部2003年科技成果推广项目 (续) (2004年06月16日)
● 建设部2003年科技成果推广项目 (2003年10月17日)
● 建设部2002年科技成果推广项目 (2002年07月31日)
● 2000年科技成果推广转化指南项目 (续) (2001年08月16日)
● 建设部2000年科技成果推广转化指南项目 (2001年04月29日)

国标图集
网上书店

国标图集
发行网点

现行国家建筑
标准设计图集
简明目录

国家建筑标准设计
废止图集目录

四川汶川地震
灾后重建
相关图集目录

《建筑产品选用技术》

网络版

可免费查询选用技术条件
2005版设备分册已出版

《建筑产品选用技术》
专刊

国家建筑标准设计网

(www.chinabuilding.com.cn)

主办单位：中国建筑标准设计研究院

(工业及民用双甲设计单位，负责国家建筑标准设计、部分建筑及电气标准规范及规程的编制和归口管理工作。)

主要内容：为建设行业提供标准化设计信息及资源服务

1. 国家建筑标准设计图集相关信息权威发布；
2. 国家建筑标准设计宣传、推广、应用；
3. 为建设行业广大标准设计用户提供一个技术资源研究、探讨、交流的平台；
4. 国家建筑标准设计图集的售前、售后咨询服务；
5. 行业动态跟踪报导。

咨询热线： Tel: (010) 68799100

发 行： Tel: (010) 68318822 (010) 68346294

Fax: (010) 88375103

网上书店： http://www.chinabuilding.com.cn:8080

| 本站导航 | 业务联系 | 关于我们 |

经营许可证编号 京ICP证 05012122 号
(C) 2000-2008, 中国建筑标准设计研究院版权所有
中国建筑标准设计研究院信息网络中心开发维护

最佳浏览： IE 5.0 / 800×600

咨询热线： 010-68799100

如有任何意见和建议请发邮件至webmaster@chinabuilding.com.cn



住宅卫生间

批准部门 中华人民共和国建设部
主编单位 建设部居住建筑与设备研究所
中国建筑标准设计研究院
(原中国建筑标准设计研究所)
实行日期 2001年4月27日

批准文号 建设[2001]86号
统一编号 GJB T-534
图 集 号 01SJ914

主编单位负责人 刘燕华 王文艳
主编单位技术负责人 林建平 邵和子君
技术审定人 尹建 赵冠谦
设计负责人 张明 邵和子君

目 录		
目 录	1	
说 明	2.3	
平面索引图(一)~(三)	4~6	
轮椅使用者卫生间平面索引图	7	
整体卫生间平面索引图	8	
T8卫生间布置图	9	T14卫生间布置图 17
T8给排水管道布置图	10	T14给排水管道布置图 18
T8供暖系统布置图	11	T14供暖系统布置图 19
T8电气线路布置图	12	T14电气线路布置图 20
T12卫生间布置图	13	T16卫生间布置图 21
T12给排水管道布置图	14	T16给排水管道布置图 22
T12供暖系统布置图	15	T16供暖系统布置图 23
T12电气线路布置图	16	T16电气线路布置图 24
		T17卫生间布置图 25
		T17给排水管道布置图 26
		T17供暖系统布置图 27
		T17电气线路布置图 28
		T23卫生间布置图 29
		T23给排水管道布置图 30
		T23供暖系统布置图 31
		T23电气线路布置图 32
		T25卫生间布置图 33
		T25给排水管道布置图 34
		T25供暖系统布置图 35
		T25电气线路布置图 36
		T30卫生间布置图 37
		T30给排水管道布置图 38
		T30供暖系统布置图 39
		T30电气线路布置图 40
		T25局部等电位联结图 41
		T30局部等电位联结图 42
		整体卫生间详图(一)~(六) 43~48
		建筑构造详图(一)~(三) 49~51

目 录				图集号	01SJ914
审核	林建平	校对	邵和子君	设计	张明
				页	1

说 明

1 设计依据

本图集依据下列文件、标准和规范。

建设部建设[2001]6号《二〇〇一年国家建筑标准设计

编制工作计划》

房屋建筑制图统一标准	GBJ1-86
建筑模数统一协调标准	GBJ2-86
建筑制图标准	GBJ104-87
住宅设计规范	GB50096-1999
老年人建筑设计规范	JGJ122-99
家用燃气燃烧器具安装及验收规程	CJJ12-99
建筑给水排水设计规范	GBJ15-88
采暖通风与空气调节设计规范	GBJ19-87
民用建筑电气设计规范	JGJ/T16-92
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程	CJJ/T29-98

2 适用范围

2.1 本图集适用于全国城市新建住宅卫生间设计及其产品配套和施工安装, 现有住宅的卫生间改造亦可参照使用。

2.2 本图集供建筑工程设计人员、房屋开发商、施工单位及卫生设备生产厂使用。

3 主要设计内容

本图集提供以下设计内容。

3.1 住宅中常见的卫生间平面、方便轮椅使用者卫生间平面及整体卫生间平面索引图。

3.2 8种典型卫生间的建筑平、剖面详图及其给排水、供暖、电气系统布置图, 以及部分卫生间等电位联结图。

3.3 整体卫生间安装及给排水管井、排风道、地漏、洗面台、楼地面等构造详图。

4 设计要求

4.1 建筑设计

4.1.1 平面索引图所表示尺寸分别为装修后低限尺寸(用 $\geq$ 表示)

和优选尺寸, 应按实际情况选取, 可作相应调整。

4.1.2 本图集所示面积为装修后的净面积。

4.1.3 卫生间层高按2800设计, 楼板厚度在100以下时, 净高可在2400以上。

4.1.4 卫生间建筑模数为1M, 尺寸调整注意模数协调。

4.1.5 图集按暗卫生间设计, 遇有明卫生间情况, 需改变相应墙面设备及配件位置, 在严寒和寒冷地区要求竖管排气方式与窗户结合使用。

4.1.6 住宅套内多个卫生间组合时, 注意冷、热水接口位置, 各卫生间的排水干管、排风道不可共用。

4.1.7 洗面器与化妆台面间、浴缸与墙面相接处应用密封胶密封。

4.2 给排水设计

4.2.1 本图集给排水管道布置按多层住宅表示。排水系统为伸顶通气系统, 给水系统利用市政压力直接供水, 不考虑分质供水。热水系统采用局部供水方式, 每户热水器可布置在厨房、卫生间或套内其它非居住空间。当住宅层数大于7层时, 可根据具体工程要求选择给、排水系统, 并相应加大管井及卫生间尺寸。

4.2.2 本图集住宅的分户水表均设置在卫生间外的管井中。

4.2.3 各种管道(冷、热、排水管)综合考虑, 水平管道暗装布置在卫生间结构楼板局部下沉的空间内, 竖向管道布置于管井内。

4.2.4 管材选用应配合推广应用化学建材。各地可按国家和当地建设主管部门的规定规程或工程设计要求由设计选用塑料管、金属管或复合管。本图集各类卫生设备安装采用以下管材:

(1) 冷水管: 采用无规共聚聚丙烯管道(PP-R), 管材与管件连接采用热熔连接(应使用专用热熔工具), 与金属管件或卫生洁具五金配件采用带金属嵌件的过渡接头丝扣连接。

(2) 热水管: 采用无规共聚聚丙烯管道(PP-R), 管材与管件连接采用热熔连接(应使用专用热熔工具), 与金属管件或卫生洁具五

说 明

图集号

01SJ914

审核 邵子品 校对 李峰 设计 林建平

页

2

金配件采用带金属嵌件的过渡接头丝扣连接。

(3) 排水管: 除卫生洁具自带成套管件外, 均采用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道。

4.2.5 本图集集中的浴缸均采用多通道地漏作为水封装置, 同时解决卫生间地面排水; 洗衣机采用洗衣机专用地漏作为水封装置。地漏的顶面标高应低于地面5-10mm, 地漏的水封深度不得小于50mm。

4.2.6 排水支管的支墩用加气混凝土块, 根据坡度要求切割相应的高度。

4.3 供暖系统设计

4.3.1 按卫生间不同的平面布置确定供暖方式, 并结合卫生间的功能特点, 图集中采用了散热器供暖和浴室暖灯供暖两种方式。

4.3.2 图集中对散热器的安放位置和限定尺寸作了严格要求。

4.3.3 散热器类型和接管位置由设计确定。选用时应充分考虑利用空间。

4.3.4 按可计量供暖系统设计, 采用单户水平管串联或水平双管系统, 水平管道埋地暗敷。

4.3.5 无坡度敷设时, 管中水流速不宜小于0.25m/s。

4.3.6 散热器单独设置手动放气阀。

4.3.7 管道穿墙处必须设置防水套管, 并在施工完毕后作防水测试。

4.3.8 下沉式卫生间不作吊顶空间, 浴室暖灯均选用壁挂式。

4.3.9 浴室暖灯的功率选定由设计确定, 所选浴室暖灯可风暖 and 光暖两种功能, 应按五分钟内使洗浴范围内温度达到25℃的标准选用。

4.3.10 图示浴室暖灯辐射面积为暖灯直射的范围, 实际的辐射面积要大于图示面积。

4.4 电气系统设计

4.4.1 所有布置于卫生间的电气开关、插座及灯具均选用防潮型。

4.4.2 灯具宜布置在回路末端。

4.4.3 电源插座与照明各设独立回路, 采用浴室暖灯时另设独立回路。

4.4.4 本图集选择T25、T30两种卫生间做等电位联结布置示例, 其它卫生间可参照设计。

4.4.5 凡安装浴室暖灯的卫生间, 宜在暖灯开关与暖灯之间预留管线。

4.5 整体卫生间安装要求

4.5.1 选用整体卫生间注意安装尺寸和冷、热水出口等。

4.5.2 选用整体卫生间可采用地面架空与局部下降楼板两种方式, 注意安装高度要求。

4.5.3 整体卫生间排气系统可采用直接横排, 也可参照利用本图集的竖井排风道。


4.6 建筑构造要求

4.6.1 下沉楼板宜采用现浇钢筋混凝土并设防水层。

4.6.2 卫生间管线暗敷, 顶棚不吊顶。

4.6.3 地面防水、地漏设置、排气竖井等应严格按本图集建筑构造详图设计、施工。









5 图集索引方法




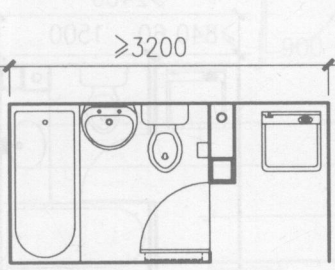
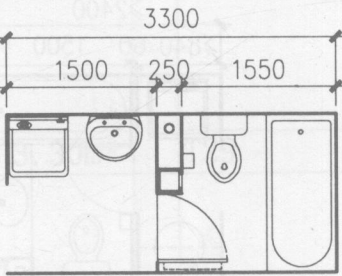
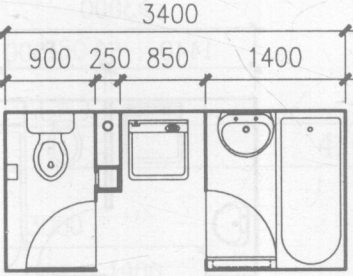







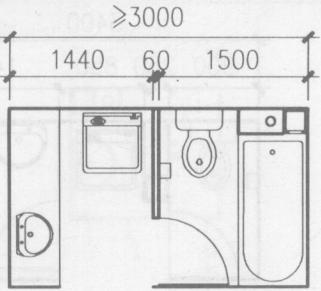


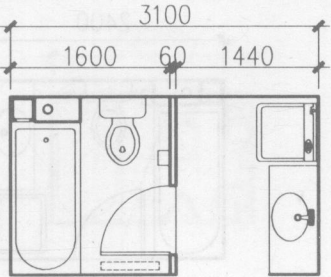
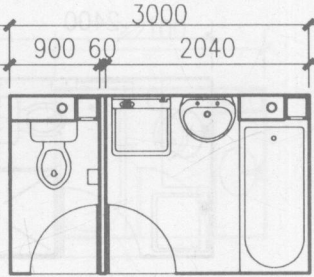
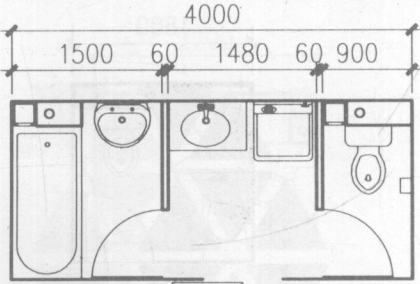
6 本图集参加编制单位:

清华大学建筑学院
秦皇岛耀华三荣玻璃钢有限公司
杭州奥普斯照明器材有限公司







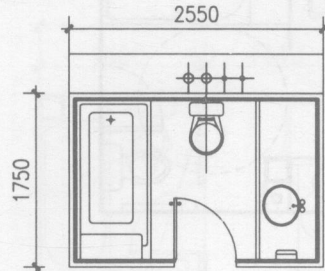
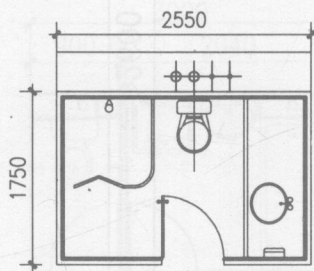
说 明		图集号	01SJ914
审核	邵子良	校对	林建平
设计	林建平	页	3

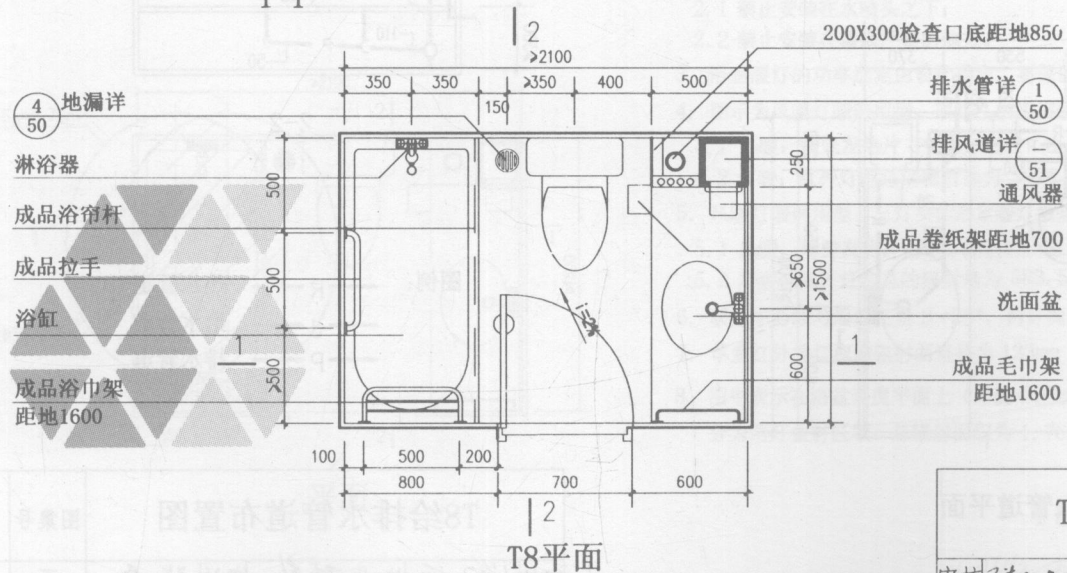
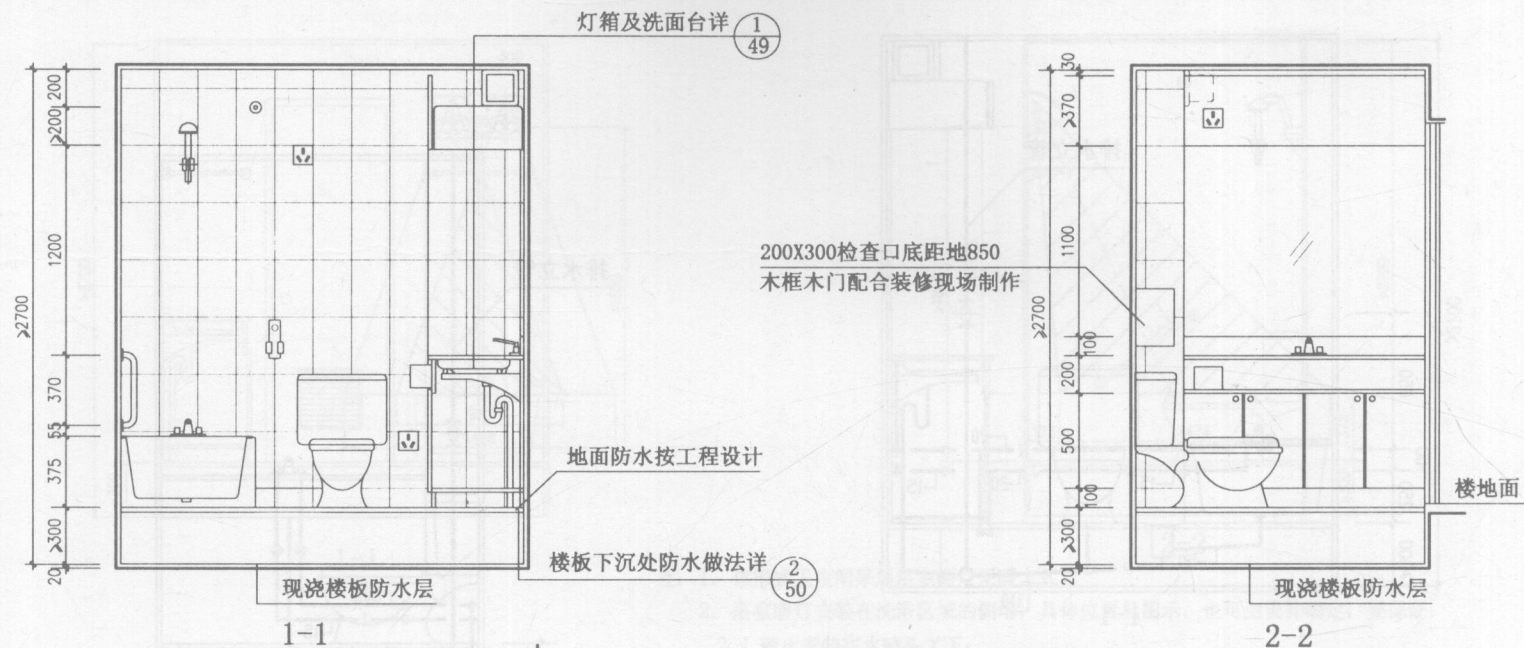
≥ 1300		≥ 1300	≥ 1300		≥ 1600			
	T1	$\geq 1.17\text{m}^2$		T2	$\geq 1.56\text{m}^2$	T3	$\geq 1.44\text{m}^2$	
≥ 1300		≥ 1500	≥ 1500		≥ 1500			
	T4	$\geq 1.95\text{m}^2$		T5	$\geq 2.25\text{m}^2$	T6	$\geq 2.70\text{m}^2$	
≥ 1300		≥ 1500	≥ 1500		≥ 1500			
	T7	$\geq 2.60\text{m}^2$		T8	$\geq 3.15\text{m}^2$	T9	$\geq 3.30\text{m}^2$	
					平面索引图 (一)			
					审核 林建平 校对 陈红霞 设计 陈红霞		图集号 01SJ914	
							页 4	

≥1500 	≥1500 	≥1500 
T10 ≥3.60m²	T11 ≥3.60m²	T12 ≥4.05m²
≥1500 	≥1500 	≥1500 
T13 ≥4.80m²	T14 ≥4.95m²	T15 ≥5.10m²
≥1800 	≥1800 	≥1800 
T16 ≥3.24m²	T17 ≥4.32m²	T18 ≥4.32m²
平面索引图 (二) 图集号 01SJ914 审核 林建丰 校对 周燕珉 设计 廖海		
页 5		

≥ 1800		≥ 1800	
≥ 1800	T19 $\geq 3.96\text{m}^2$ 	T20 $\geq 4.32\text{m}^2$ 	T21 $\geq 4.32\text{m}^2$ 
≥ 1800	T22 $\geq 5.40\text{m}^2$ 	T23 $\geq 5.04\text{m}^2$ 	T24 $\geq 5.04\text{m}^2$ 
	T25 $\geq 5.58\text{m}^2$	T26 $\geq 5.40\text{m}^2$	T27 $\geq 7.20\text{m}^2$
平面索引图 (三)			图集号 01SJ914 审核 林建平 校对 周燕珉 设计 周燕珉 页 6

T28 3.30m²	T29 4.00m²
T30 6.21m²	T31 7.80m²
轮椅使用者卫生间平面索引图 审核 林建平 校对 陈明 设计 周燕珏	图集号 01SJ914 页 7

1550		1750		1750	
	ZT1		1.71m ²		ZT2
1550		1550		1550	
	ZT4		2.52m ²		ZT5
1750		1750		注: 1 图中卫浴门的方向可根据需求随意开启。 2 图中管道井宽度为200—400。 3 卫浴的排水可分后排水和侧排水, 图中为后排水。 4 图中标注尺寸为安装外尺寸, 右下角为使用面积。 5 整体卫生间距墙: 有管道侧200—400; 其他方向75。	
	ZT7		3.84m ²		
整体卫生间平面索引图				图集号	01SJ914
审核 林新 校对 张磊 设计 白玉和				页	8



T8卫生间布置图

图集号 01SJ914

审核 孙明磊 校对 林建平 设计 陈建

页 9