



教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

可编程控制器应用

KEBIANCHENGKONGZHIQI
YINGYONG

孙海维 主编



中央广播电视大学出版社

Central Radio & TV University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

可编程控制器应用 / 孙海维主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2006. 11

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 978 - 7 - 304 - 03716 - 1

I. 可… II. 孙… III. 可编程序控制器 - 电视大学 - 教材 IV. TP332. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132760 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

可编程控制器应用

孙海维 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部 010 - 58840200

总编室 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 何勇军

责任编辑: 王立群

印刷: 北京集惠印刷有限责任公司

印数: 0001 ~ 3000

版本: 2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 12 字数: 275 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 03716 - 1

定价: 18.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

数控技术专业教学资源建设咨询委员会

顾 问：于云秀 郝广发 严 冰

主 任：李林曙 孙长庆

成 员：（以姓氏笔画为序）

王 军	方院生	刘春佳	任 岩	冯雪飞
任庆国	何阳春	关德章	杜纯梓	吴炳岳
沈炳生	李长江	李 涛	季连海	周延军
陈 昊	聂荣华			

数控技术专业教学资源建设委员会

主 任：陶水龙 刘亚琴

副主任：张超英 杨 琳 郭 鸿 章振周

宁 晨 王兆山 李西平

成 员：（以姓氏笔画为序）

石 亮	田 虢	冯小平	孙海维	齐 宏
谷 良	杨海东	何勇军	冼健生	洪晓锋
高鸿庭	栾振涛	梁柳青	崔虹雯	郭士义
舒大松				

内 容 提 要

本书主要内容有：可编程控制器的特性及 I/O 编址，STEP 7 指令系统，程序设计与测试，故障诊断与现场维护，以及多点接口（MPI），现场总线（PROFIBUS - DP）和工业以太网（Industrial Ethernet）等常见的 S7 工业网络。

本书以德国西门子公司的 SIMATIC S7 - 300/400 为参考机型，适当兼顾 S7 - 200 以及 S5 系列 PLC。根据当前高职学生的特点，借鉴德国职业教育的教学模式，理论联系实际，强化型号，注重实用。突出 PLC 控制技术的核心知识和技能训练。

本书适应面广，强调实践，技术针对性强，突出程序设计与测试，故障诊断与维护。可作为高职高专，高等工科院校电气工程，机电一体化以及数控类专业学生的教学用书，也可供从事 PLC 设计开发及现场维护的工程技术人员参考。

前 言

为了配合中央广播电视大学数控技术专业的教学,中央广播电视大学与机械工业教育发展中心合作共同组织编写了数控技术专业系列教材。该系列教材的编写遵循教育部等三部委联合发布的《关于开展数控技术专业技能型紧缺人才培养的通知》精神,结合“中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点”研究工作的开展,立足职业为导向,学生为中心,以基础理论教学“必需、够用”为度,突出实践技能教学的地位,旨在培养学生具有一定的工程技术应用的能力,以适应就业岗位实际工作的需要。

可编程控制器(Programmable Controller),简称 PLC,是近年来发展迅速,应用面广的工业控制装置。从数控机床,工业机器人到分散控制系统,PLC 都承担着极其重要的角色。德国西门子公司的自动化设备及技术一直处于全球领先地位,其最新的 S7-300/400 可编程控制器更是以其模块化结构设计,友好的编程界面,强大的通讯功能在我国普遍使用。近几年的学生就业以及企业培训经验表明,企业急需 PLC 控制系统的编程及现场维护人才。

本书是编者在多年从事可编程控制技术的教学、培训及科研基础上,借鉴德国高等职业教育的教学模式,结合我国高职学生的特点和现状,采用“行为引导教学法”和“项目教学法”,强化学生的“关键能力”培养;专业技能实践培训贯穿始终。把技术的综合应用能力、实践能力和创新能力培养作为交叉点和教学重点。

本书注重实用,技术针对性强,突出程序设计与测试,故障诊断与维护,兼顾“一书多证”培养体系。可作为高职高专、高等工科院校电气工程类、机电一体化类、数控机床编程与维护类学生用书,也可供相关专业的工程技术人员参考。

本书的编写以应用型人才培养目标为依据,以技能培养为本,强化工程应用能力作为本书的编写原则。结合作者多年的教学培训及工程设计经验,系统地介绍可编程控制器的基本原理和指令系统,突出程序设计及故障诊断中的方法和技巧,并详细讲解 MPI 网,PROFIBUS-DP 网,Industrial Ethernet 网等常见的 S7 工业网络。

本书选取了当今应用最广泛的世界著名 PLC 厂商 SIEMENS 产品为应用机型,在编写中增加了程序设计指导和项目练习单元,使读者不仅能掌握指令,而且还能利用指令完成实际控制任务,并给出程序设计的思路,许多工程实例尽量做到深入浅出。

全书共 6 章,总课时为 50~60 学时,各院校可依据实际情况决定内容的取舍。

本书第 1, 2, 3, 4 章由孙海维编写,第 5 章由刘宝玖编写,第 6 章由史艳霞编写。全

2 可编程控制器应用

书由孙海维担任主编并统稿，吕景泉教授担任主审。他对本书进行了细致、详尽的审阅，提出了许多宝贵意见，在此表示感谢。

本书的编写过程中得到了天津中德职业技术学院领导的大力支持，在此表示感谢。

编 者
2006 年 5 月

目 录

第1章 可编程控制器基础	(1)
1.1 可编程控制器的发展过程及基本功能	(2)
1.2 可编程控制器的特点、性能指标及分类	(3)
1.3 可编程控制器的基本结构及工作原理	(5)
1.4 可编程控制器与其他工业控制装置的比较	(8)
1.5 PLC 的发展趋势	(9)
复习思考题	(10)
第2章 可编程控制器硬件组成及系统特性	(11)
2.1 S5 系列可编程控制器	(11)
2.2 S7 系列可编程控制器	(20)
复习思考题	(26)
第3章 STEP 7 指令系统及应用	(28)
3.1 PLC 编程基础	(29)
3.2 位逻辑指令及应用	(35)
3.3 数据块及数据传送指令	(61)
3.4 定时指令及应用	(63)
3.5 计数及比较指令	(82)
3.6 参数/变量声明及应用	(85)
3.7 移位/循环、转换及数学运算指令	(88)
复习思考题	(95)

第4章 PLC 控制系统的设计与调试	(97)
4.1 PLC 控制系统的总体设计	(97)
4.2 PLC 控制系统硬件设计方法	(100)
4.3 程序设计	(104)
4.4 PLC 在顺序控制中的应用	(107)
4.5 PLC 系统的现场调试	(114)
4.6 组织块 OB 及其应用	(118)
4.7 模拟量处理	(124)
复习思考题	(126)
第5章 PLC 控制系统的硬件组态及通信网络	(128)
5.1 可编程控制器系统的模板特性	(128)
5.2 可编程控制器系统的硬件组态及 I/O 扩展	(131)
5.3 多点接口 (MPI) 网络与全局数据通信	(135)
5.4 工业现场总线 (PROFIBUS)	(140)
5.5 工业以太网 (Industrial Ethernet)	(148)
复习思考题	(152)
第6章 S7 - 200 可编程控制器	(153)
6.1 PLC 的硬件配置及编址	(153)
6.2 S7 - 200 常用指令	(159)
6.3 S7 - 200 其他指令	(170)
6.4 S7 - 200 编程软件的使用	(176)
复习思考题	(182)
参考文献	(183)

第1章 可编程控制器基础

学习目标

1. 了解可编程控制器的发展过程及基本功能；
2. 了解可编程控制器与其他工业控制装置的区别；
3. 理解可编程控制器的特点，性能指标及分类；
4. 掌握可编程控制器的基本结构及工作原理。

内容提要

本章从可编程控制器的产生过程及其基本功能入手，重点讨论可编程控制器的特点，性能指标，基本结构及工作原理。有关性能指标的内容对系统设计至关重要，掌握可编程控制器的工作原理将有助于程序设计和分析。

随着电子计算机的迅猛发展，工业生产自动化控制技术也发生了深刻的变化。无论是从国外引进的自动化生产线，还是自行设计的自动控制系统，普遍把可编程控制器作为控制系统的核心器件。可编程控制器在取代传统电气控制方面有着不可比拟的优点，在自动化领域已形成了一种工业控制趋势。

可编程控制器是一种专为工业环境下应用而设计的计算机控制系统，它通过开关量，模拟量的输入和输出完成各种机械或生产过程的控制，具有丰富的输入/输出接口，并且具有较强的驱动能力，其硬件需根据实际需要选配，其软件则需根据控制要求进行设计。

由于早期的可编程控制器在功能上只能进行逻辑控制，因此被称为可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），简称 PLC。随着计算机技术的发展，开始采用微处理器（Microprocessor）作为可编程控制器的中央处理单元，从而扩大了可编程控制器的功能，现在的可编程控制器不仅可以进行逻辑控制，也可以对模拟量进行控制。本章将简要介绍可编程控制器发展过程、功能、特点以及可编程控制器的组成。

1.1 可编程控制器的发展过程及基本功能

1.1.1 可编程控制器的发展过程

PLC 是在 20 世纪 70 年代初期问世的。开始主要用于汽车制造业，当时汽车生产流水线控制系统基本上都是由继电器控制装置构成的，汽车的每一次改型都要求生产流水线继电器控制装置的重新设计，这样继电器控制装置就需要经常更改设计和安装，为此美国的数字设备公司（DEC）于 1969 年研制出世界第一台可编程控制器。此后这项新技术迅速发展，并推动世界各国对可编程控制器的研制和应用。日本、德国等先后研制出自己的可编程控制器，PLC 的发展过程大致分为以下几个阶段：

第一阶段：功能简单，主要是逻辑运算、定时和计数功能，没有形成系列。与继电器控制相比，可靠性有一定提高。CPU 由中小规模集成电路组成，存储器为磁芯存储器。目前已无人问津。

第二阶段：增加了数字运算功能，能完成模拟量的控制，开始具备自诊断功能，存储器采用 EPROM。此类 PLC 已退出市场。

第三阶段：将微处理器用在 PLC 中，而且向多微处理器发展，使 PLC 的功能和处理速度大大增强，具有通信功能和远程 I/O 能力。这类 PLC 仍在部分使用。

第四阶段：能完成对整个车间的监控，可将多台 PLC 连接起来与大系统连成一体，实现网络资源共享。编程语言除了传统的梯形图、流程图、语句表等以外，还有用于算术运算的 BASIC 语言以及用于顺序控制的 GRAPH 语言，用于机床控制的数控语言等。是当前自动化控制的主流。

目前，为了适应大中小型企业不同需要，扩大 PLC 在工业自动化领域的应用范围，PLC 正朝着以下两个方向发展：

（1）低档 PLC 向小型化，简易廉价方向发展，使之能更加广泛地取代继电器控制。

（2）中高档 PLC 向大型、高速、多功能方向发展，使之能取代工业控制机的部分功能，对复杂系统进行综合性自动控制。

1.1.2 可编程控制器的基本功能

可编程控制器的控制程序由用户根据生产过程和工艺要求设计，PLC 根据现场输入信号的状态控制现场的执行机构按一定的规律动作。它能完成以下功能。

（1）逻辑控制。PLC 具有逻辑运算功能，它设置有“与”“或”“非”等逻辑指令，能够描述继电器触点的串联，并联，串并联等各种连接，因此它可以代替继电器进行组合逻辑

与顺序逻辑控制。

(2) 定时与计数控制。PLC 具有定时/计数功能。它为用户提供了若干个定时器/计数器并设置了定时/计数指令, 定时值/计数值可由用户在编程时设定, 并能读出与修改。使用灵活, 操作方便。

(3) 步进控制。PLC 能完成步进控制功能。步进控制是指在完成一道工序以后, 再进行下一步工序, 也就是顺序控制。

(4) A/D, D/A 转换。PLC 还具有“模数”转换 (A/D) 和“数模”转换 (D/A) 功能, 能完成对模拟量的控制与调节。

(5) 数据处理。有的 PLC 还具有数据处理能力及并行运算指令, 能进行数据并行传送, 比较和逻辑运算, BCD 码的加、减、乘、除等运算, 还能进行字“与”、字“或”、字“异或”、求反、逻辑移位、算术移位、比较、数制转换等操作。

(6) 通信与联网。现代 PLC 采用了通信技术, 可以进行远程 I/O 控制, 多台 PLC 之间可以进行同位连接, 还可以与计算机进行上位连接, 接受计算机的命令, 并将执行结果通知计算机。由一台计算机和若干台 PLC 可以组成“集中管理、分散控制”的分布式控制网络, 以完成较大规模的复杂控制。

(7) 控制系统监控。PLC 配置有较强的监控功能, 它能记忆某些异常情况, 或当发生异常情况时自动终止运行。在控制系统中, 操作人员通过监控命令可以监视有关部分的运行状态, 可以调整定时或计数等设定值, 因而调试、使用和维护非常方便。

1.2 可编程控制器的特点、性能指标及分类

1.2.1 可编程控制器的特点

(1) 高可靠性。高可靠性是 PLC 最突出的特点之一。由于工业生产过程是昼夜连续的, 这就对用于工业生产过程的控制器提出了高可靠性的要求。它的平均故障间隔时间为 3 ~ 5 万小时以上。

(2) 灵活性。过去, 电气工程师必须为每套设备配置专用控制装置。有了可编程控制器, 硬件设备采用相同的可编程控制器, 只需编写不同应用软件即可, 且可以用一台可编程控制器控制几台操作方式完全不同的设备。

(3) 便于改进和修正。相对传统的电气控制线路, 可编程控制器为改进和修订原设计提供了极其方便的手段。以前也许要花费几周的时间, 用可编程控制器也许只用几分钟就可以完成。

(4) 节点利用率提高。传统电路中一个继电器只能提供几个节点用于连锁, 在可编程控制器中, 一个输入中的开关量或程序中的一个“线圈”可提供用户所需用的任意的连锁

节点,也就是说,节点在程序中可不受限制地使用。

(5) 丰富的 I/O 接口。由于工业控制机只是整个工业生产过程自动控制系统中的一个控制中枢,因此 PLC 除了具有计算机的基本部分如 CPU、存储器等以外,还有丰富的 I/O 接口模块。对不同的现场信号都有相应的 I/O 模块与现场器件或设备直接连接。

(6) 模拟调试。可编程控制器能对所控功能在实验室内进行模拟调试,缩短现场的调试时间,而传统电气线路是无法在实验室进行调试的,只能花费现场大量时间。

(7) 对现场进行微观监视。可编程控制器在系统中,操作人员能通过显示器观测到所控每一个节点的运行情况,随时监视事故发生点。

(8) 快速动作。传统继电器节点的响应时间一般需要几百毫秒,而可编程控制器里的节点反应很快,内部是微秒级的,外部是毫秒级的。

(9) 梯形图及布尔代数并用。可编程控制器的程序编制可采用电气技术人员熟悉的梯形图方式,也可以采用程序员熟悉的布尔代数图形方式。

(10) 体积小、质量轻、功耗低。由于采用半导体集成电路,与传统控制系统相比较,其体积小、质量轻、功耗低。

(11) 编程简单、使用方便。PLC 采用面向控制过程,目前 PLC 大多数采用的梯形图语言编程方式,它继承了传统控制线路的清晰直观感,考虑到大多数电气技术人员的读图习惯及应用微机的水平,很容易被技术人员所接受。

当然,PLC 也并非十全十美,其缺点是价格还比较高。一般来说,比继电器控制高,比一般单板机系统也高。

1.2.2 可编程控制器的性能指标

可编程控制器的性能指标是 PLC 控制系统应用设计时选择 PLC 产品所要参考的重要依据。衡量 PLC 的性能指标可分为硬件指标和软件指标两大类,硬件指标包括环境温度与湿度、抗干扰能力、使用环境、输入特性和输出特性等。软件指标包括扫描速度、存储容量、指令功能、编程语言等。

(1) 编程语言。PLC 常用的编程语言有梯形图、指令表、流程图及某些高级语言等。目前使用最多的是梯形图和指令表。不同的 PLC 可能采用不同的语言。

(2) I/O 总点数。PLC 的输入和输出量有开关量和模拟量两种。开关量 I/O 用最大 I/O 点数表示,模拟量 I/O 点数则用最大 I/O 通道数表示。

(3) 内部继电器的种类和数目。包括普通继电器、保持继电器、特殊继电器等。

(4) 用户程序存储量。用户程序存储器用于存储用户程序,其存储量通常是以字/字节为单位来计算。中小型 PLC 的存储容量一般在 8K 以下,大型 PLC 的存储容量有的已达 96K 字以上。通常一般的逻辑操作指令每条占一个字,数字操作指令占 2 个字。

(5) 扫描速度。以 ms/K 字为单位表示。例如:2ms/K 字,表示扫描 1K 字的用户程序

需要的时间为 2ms。

(6) 工作环境。一般能在下列条件下工作：温度 0 ~ 55℃，湿度小于 80%。

(7) 特种功能。有的 PLC 还具有某些特种功能，例如自诊断功能，通信联网功能，监控功能，特殊功能模块，远程 I/O 能力等。

1.2.3 可编程控制器的分类

目前 PLC 的品种很多，规格性能不一，且没有一个权威的统一分类标准，但是目前一般按下面几种情况大致分类。

(1) 按结构形式分类：PLC 可分为整体式和模块式两种。

整体式 PLC。整体式 PLC 是将其电源、中央处理器、输入/输出部件等集中配置在一起，有的甚至全部安装在一块印刷电路板上。集中式 PLC 结构紧凑、体积小、质量小、价格低、I/O 点数固定、使用不灵活。小型 PLC 常使用这种结构。

模块式 PLC。它把 PLC 的各部分以模块形式分开，如电源模板、CPU 模板、输入模板、输出模板等。把这些模板插入机架底板上，组装在一个机架内。这种结构配置灵活、装配方便、便于扩展。一般中型和大型 PLC 常采用这种结构。

(2) 按输入输出点数和存储容量分类：按输入输出点数和存储容量来分，PLC 大致可分为大、中、小型三种。小型 PLC 的输入输出点数在 256 点以下，用户程序存储容量在 2K 字以下。中型 PLC 的输入输出点数在 256 ~ 2048 点之间，用户程序存储容量一般为 2K ~ 10K 字。大型 PLC 的输入输出点数在 2048 点以上，用户程序存储容量达 10K 以上。

(3) 按功能分类：按 PLC 功能强弱来分，可分为低档机、中档机、高档机三种。

低档 PLC 具有逻辑运算、定时、计数等功能。有的还增设模拟量处理、算术运算、数据传送等功能。

中档 PLC 除具有低档机的功能外，还具有较强的模拟量输入输出、算术运算、数据传送等功能，可完成既有开关量又有模拟量控制的任务。

高档 PLC 增设有带符号算术运算及矩阵运算等，使运算能力更强，还具有模拟调节、联网通信、监视、记录和打印等功能，使 PLC 的功能更多更强。能进行远程控制、构成分布式控制系统，成为整个工厂的自动化网络。

1.3 可编程控制器的基本结构及工作原理

传统继电器接触器控制系统称为“硬接线”程序控制系统。在“硬接线”控制系统中，控制功能的改变必须通过修改控制器件和接线来实现。而可编程控制系统是通过修改 PLC 的程序来完成。可编程控制系统也称之为“软接线”程序控制系统，由硬件和软件两大部

分组成。PLC 实质上是一种用于工业控制的专用计算机，但对硬件各部分的定义及工作过程则与 PC 有很大差异。

1.3.1 可编程控制器的基本结构

以模块式 PLC 系统为例，可编程控制器 S7 - 300 外型如图 1 - 1 所示，包括导轨 (RACK)、电源模板 (PS)、CPU 模板、接口模板 (IM)、输入输出模板 (SM)，各模板的功能分别是：

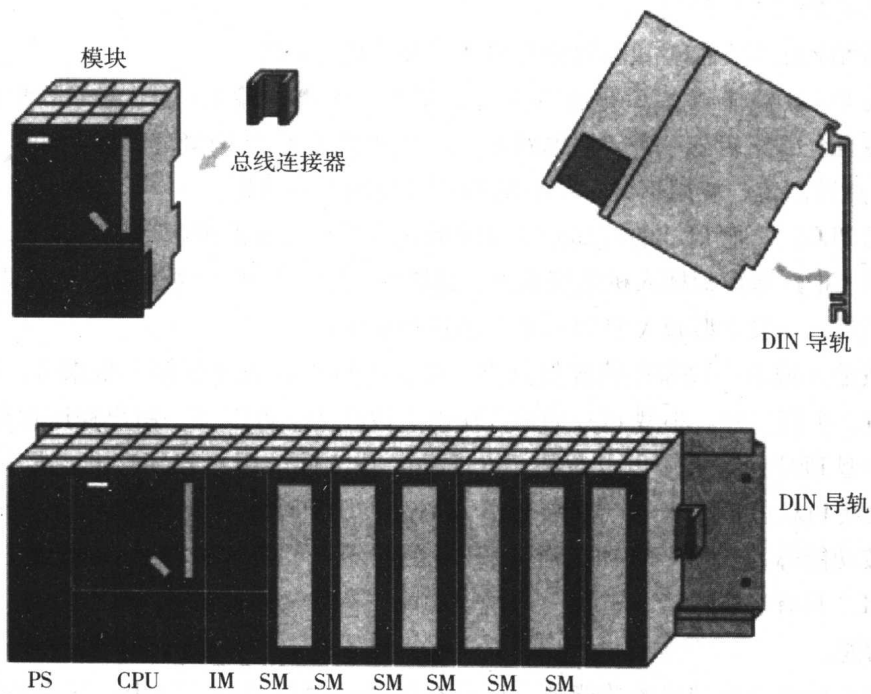


图 1-1 可编程控制器的基本结构

(1) 导轨：导轨是安装可编程控制器各类模板的机架，可根据实际需要选择。

(2) 电源模板：电源模板用于对 PLC 内部电路供电。

(3) CPU 模板：CPU 模板是可编程控制器的神经中枢，是系统的运算控制核心。它根据系统程序的要求接收并存储用户程序和数据，现场输入设备的状态和参数，诊断 PLC 内部电路工作状态和编程过程中的语法错误，完成用户程序规定的运算任务，更新有关标志位的状态和输出状态寄存器的内容，实现输出控制或数据通信等功能。

(4) 输入输出模板：输入输出模板是 CPU 模板与现场输入/输出元件或设备连接的桥梁，用户可根据现场输入/输出元件选择各种用途的 I/O 模板。一般 PLC 均配置 I/O 电平转换及电气隔离。输入电压转换是用来将输入端不同电压或电流信号转换成微处理器所能接收

的低电平信号，输出电平转换是用来将微处理器控制的低电平信号转换为控制设备所需的电压或电流信号。电气隔离是在微处理器与 I/O 回路之间采用的防干扰措施，输入/输出模板既可以与 CPU 模板放置在一起，又可远程安装。

1.3.2 可编程控制器的工作原理

PLC 具有比计算机更强的工业过程接口，更适应于控制要求的编程语言。因此，PLC 可视为一种特殊的工业控制计算机。但编程语言和工作原理与计算机相比有一定的差别，与继电器控制逻辑的工作过程也有很大差别。

PLC 的工作过程一般可分为三个主要阶段：输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。如图 1-2 所示。

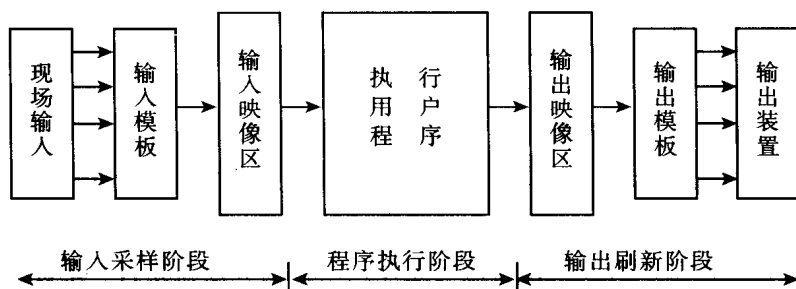


图 1-2 PLC 的工作过程

(1) 输入采样阶段。PLC 以扫描工作方式，按顺序将所有信号读入到寄存输入状态的输入映像区中存储，这一过程称为采样。在整个工作周期内，这个采样结果的内容不会改变，而且这个采样结果将在 PLC 执行程序时被使用。

(2) 程序执行阶段。PLC 按顺序对程序扫描，即从上到下，从左到右地扫描每条指令，并分别从输入映像区和输出映像区中获得所需的数据进行运算、处理，再将程序执行的结果写入寄存执行结果的输出映像区中保存。这个结果在程序执行期间可能发生变化，但在整个程序未执行完毕之前不会送到输出端口。

(3) 输出刷新阶段。在执行完用户所有程序后，PLC 将输出映像区中的内容送到寄存输出状态的输出锁存器中，再去驱动用户设备。

PLC 重复执行上述三个阶段，每重复一次的时间称为一个扫描周期。PLC 在一个工作周期中，输入采样和输出刷新的时间一般为毫秒级，而程序执行时间因程序的长度不同而不同。PLC 一个扫描周期因 CPU 模板的运算速度差别很大。

PLC 的一个工作周期主要有上述三个阶段，但严格来说还应包括系统自监测、与编程器交换信息、网络通信等时间。

1.4 可编程控制器与其他工业控制装置的比较

1.4.1 PLC 与继电器控制系统的比较

继电器控制系统是针对一定的生产机械、固定的生产工艺设计的,采用硬接线方式装配而成,只能完成既定的逻辑控制、定时、计数等功能,一旦生产工艺过程改变,则控制柜必须重新设计。而 PLC 由于应用了微电子技术和计算机技术,各种控制功能都是通过软件来实现的,只要改变程序并改动少量的接线端子,就可适应生产工艺的改变。从适应性、可靠性、安装维护等各方面比较,PLC 都有显著的优势。

1.4.2 PLC 与集散控制系统的比较

PLC 与集散控制系统在发展过程中,始终是互相渗透互为补充。它们分别由两个不同的古典控制设备发展而来。PLC 是由继电器逻辑控制系统发展而来,所以它在数字处理、顺序控制方面具有一定优势,主要侧重于开关量顺序控制方面。集散控制系统(DCS)是由单回路仪表控制系统发展而来,所以它在模拟量处理,回路调节方面具有一定优势,主要侧重于回路调节功能。随着微电子技术、大规模集成电路技术、计算机技术、通信技术等的发展,这两种设备都同时向对方扩展自己的技术功能。

现代 PLC 的模拟量控制功能很强,多数都配备了各种智能模块,以适应生产现场的多种特殊要求,具有了 PID 调节功能和构成网络系统组成分级控制的功能以及集散系统所完成的功能。集散控制系统既有单回路控制系统,也有多回路控制系统,同时也具有顺序控制功能。到目前为止,PLC 与集散控制系统的发展越来越接近,很多工业生产过程既可以用 PLC,也可以用集散控制系统实现其控制功能。把 PLC 系统和 DCS 系统各自的优势有机地结合起来,可形成一种新型的分布式计算机控制系统。

1.4.3 PLC 与工业控制计算机的比较

工业控制计算机是通用微型计算机适应工业生产控制要求发展起来的一种控制设备。硬件结构方面总线标准化程度高,兼容性强,而软件资源丰富,特别是有实时操作系统的支持,故对要求快速、实时性强、模型复杂、计算工作量大的工业对象的控制占有优势。但是,PLC 使用技术人员熟悉的梯形图语言编程,易学易懂,便于推广应用。

从可靠性方面看,PLC 是专为工业现场应用而设计的,采用整体密封或插件组合型,并采取了一系列抗干扰措施,具有很高的可靠性。而工控机虽然也能够在恶劣的工业环境下可

靠运行,但在整体结构上要完全适应现场生产环境,还需要做工作。另一方面,PLC 用户程序是在 PLC 监控程序的基础上运行的,软件方面的抗干扰措施在监控程序里已经考虑得很周全,而工控机用户程序则必须考虑抗干扰问题,这也是工控机应用系统比 PLC 应用系统可靠性差的原因。

尽管现代 PLC 在模拟量信号处理、数值运算、实时控制等方面有了很大提高,但在模型复杂、计算量大、实时性要求较高的环境中,工业控制机则更能体现出它的优势。

1.5 PLC 的发展趋势

随着技术的发展和市场需求的增加,PLC 的结构和功能也不断改进,生产厂家不断推出功能更强的 PLC 新产品,如德国西门子公司在 S5 系列 PLC 的基础上推出的 S7 系列 PLC,性能价格比越来越高。S7-300 属中型 PLC,有很强的模拟量处理能力和数字运算功能,用户程序容量达 96KB,具有许多过去大型 PLC 才有的功能。它的扫描速度为 1000 条指令 0.3ms,超过了许多大型 PLC。PLC 的发展趋势主要体现在以下几个方面。

(1) 网络化。主要是朝 DCS 方向发展,使其具有 DCS 系统的一些功能。网络化和通信能力强是 PLC 发展的一个重要方面,向下将多个 PLC、多个 I/O 框架相连,向上与工业计算机、以太网等相连构成整个工厂的自动化控制系统。现场总线技术(Profi-bus)在工业控制中将会得到越来越广泛的应用。S7-300 PLC 可以通过多点接口 MPI(Multi-Point Interface)直接与多个计算机、编程器、操作员面板及其他厂家的 PLC 相连。

(2) 多功能。为了适应各种特殊功能的需要,各公司陆续推出了多种智能模块。智能模块是以微处理器为基础的功能部件,它们的 CPU 与 PLC 的 CPU 并行工作,占用主机 CPU 的时间很少,有利于提高 PLC 扫描速度和完成特殊的控制要求。智能模块主要有模拟量 I/O, PID 回路控制、通信控制、机械运动控制(如轴定位、步进电机控制)、高速计数等。由于智能 I/O 的应用,使过程控制的功能和实时性大为增强。

(3) 高可靠性。由于控制系统的可靠性日益受到人们的重视,一些公司已将自诊断技术、冗余技术、容错技术广泛应用到现有产品中,推出了高可靠性的冗余系统,并采用热备用或并行工作。S7-400 PLC 即使在恶劣的工业环境下依然可正常工作,在操作运行过程中模板还可热插拔。

(4) 兼容性。现代 PLC 已不再是单个的,独立的控制装置,而是整个控制系统中的一部分或一个环节。好的兼容性是 PLC 深层次应用的重要保证。SIMATIC M7-300 PLC 采用与 SIMATIC S7-300 相同的结构,能用 SIMATIC S7 模块,其显著特点是与通用微型计算机兼容,可运行 MS-DOS/Windows 程序,适合于处理数据量大,实时性强的工程任务。

(5) 小型化简单易用。随着应用范围的扩大和用户投资规模的不同,小型化、低成本、简单易用的 PLC 将广泛应用于各行各业。小型 PLC 由整体结构向小型模块化发展,增加了