

建筑
施工

安全技术规范

工程
建设
标准
规范
分类
汇编

修订版

GONGCHENG
JIANSHE
BIAOZHONGUIFAN
FENLEIHUIBIAN

●
中国
建筑
工业
出版社
中国
计划
出版社

修订版

TU714-65
Z567:14

工程建设标准规范分类汇编

建筑施工安全技术规范

(修订版)

中国建筑工业出版社 编

中国建筑工业出版社
中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑施工安全技术规范/中国建筑工业出版社编. 修订版.
—北京: 中国建筑工业出版社, 中国计划出版社, 2003
(工程建设标准规范分类汇编)
ISBN 7-112-06006-0

I. 建... II. 中... III. 建筑工程-工程施工-安全技术-建
筑规范-汇编-中国 IV. TU714-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 079345 号

工程建设标准规范分类汇编
建筑施工安全技术规范
(修订版)

中国建筑工业出版社 编

*

中国建筑工业出版社 出版
中国计划出版社
新华书店经销
有色曙光印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 23 插页: 1 字数: 570 千字

2003 年 11 月第二版 2003 年 11 月第六次印刷

印数: 23,501—30,500 册 定价: 52.00 元

ISBN 7-112-06006-0
TU·5279 (12019)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

修 订 说 明

“工程建设标准规范汇编”共 35 分册，自 1996 年出版（2000 年对其中 15 分册进行了第一次修订）以来，方便了广大工程建设专业读者的使用，并以其“分类科学，内容全面、准确”的特点受到了社会的好评。这些标准是广大工程建设者必须遵循的准则和规定，对提高工程建设科学管理水平，保证工程质量和工程安全，降低工程造价，缩短工期，节约建筑材料和能源，促进技术进步等方面起到了显著的作用。随着我国基本建设和工程技术的不断进步，国务院有关部委组织全国各方面的专家陆续制订、修订并颁发了一批新标准，其中部分标准、规范、规程对行业影响较大。为了及时反映近几年国家新制定标准、修订标准和标准局部修订情况，我们组织力量对工程建设标准规范分类汇编中内容变动较大者再一次进行了修订。本次修订 14 册，分别为：

《混凝土结构规范》

《建筑结构抗震规范》

《建筑工程施工及验收规范》

《建筑工程质量标准》

《建筑施工安全技术规范》

《室外给水工程规范》

《室外排水工程规范》

《地基与基础规范》

《建筑防水工程技术规范》

《建筑材料应用技术规范》

《城镇燃气热力工程规范》

《城镇规划与园林绿化规范》

《城市道路与桥梁设计规范》

《城市道路与桥梁施工验收规范》

本次修订的原则及方法如下：

- (1) 该分册内容变动较大者；
- (2) 该分册中主要标准、规范内容有变动者；
- (3) “▲”代表新修订的规范；
- (4) “●”代表新增加的规范；

(5) 如无局部修订版，则将“局部修订条文”附在该规范后，不改动原规范相应条文。

修订的 2003 年版汇编本分别将相近专业内容的标准汇编于一册，便于对照查阅；各册收编的均为现行标准，大部分为近几年出版实施的，有很强的实用性；为了使读者更深刻地理解、掌握标准的内容，该类汇编还收入了有关条文说明；该类汇编单本定价，方便各专业读者购买。

该类汇编是广大工程设计、施工、科研、管理等有关人员必备的工具书。

关于工程建设标准规范的出版、发行，我们诚恳地希望广大读者提出宝贵意见，便于今后不断改进标准规范的出版工作。

中国建筑工业出版社

2003 年 8 月

目 录

建设工程施工现场供用电安全规范	GB 50194—93	1—1
▲ 建筑机械使用安全技术规程	JGJ 33—2001	2—1
施工现场临时用电安全技术规范	JGJ 46—88	3—1
液压滑动模板施工安全技术规程	JGJ 65—89	4—1
建筑施工安全检查标准	JGJ 59—99	5—1
建筑施工高处作业安全技术规范	JGJ 80—91	6—1
龙门架及井架物料提升机安全技术规范	JGJ 88—92	7—1
● 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范	JGJ 128—2000	8—1
● 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 (2002 年版)	JGJ 130—2001	9—1

“▲”代表新修订的规范；“●”代表新增加的规范。

中华人民共和国国家标准

建设工程施工现场供用电安全规范

Safety code of power supply and consumption
for installation construction engineering

GB 50194-93

主编部门：中华人民共和国电力工业部
批准部门：中华人民共和国建设部
施行日期：1994年8月1日

关于发布国家标准《建设工程施工现场 供用电安全规范》的通知

建标[1994]22号

根据国家计委计综(1986)第2630号文和建设部标准定额司(90)建标技字第5号文的要求,由原能源部电力建设研究所负责主编,会同有关单位共同编制的国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》,已经有关部门会审。现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93为强制性国家标准,自1994年8月1日起施行。

本规范由电力工业部负责管理,其具体解释等工作由电力工业部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

1993年12月30日

目 次

7 照明	1-12
8 安全技术管理	1-13
附录 A 本规范用词说明	1-14
附加说明	1-15
条文说明	1-15
1 总则	1-3
2 发电设施、变电设施、配电设施	1-3
2.1 发电设施	1-3
2.2 变电设施、配电设施	1-4
3 架空配电线路及电缆线路	1-5
3.1 电杆选择及埋设	1-5
3.2 线路架设	1-5
3.3 电缆敷设	1-6
4 接地保护及防雷保护	1-7
4.1 接地保护	1-7
4.2 防雷保护	1-8
5 常用电气设备	1-9
5.1 一般规定	1-9
5.2 配电箱和开关箱	1-9
5.3 熔断器和插座	1-9
5.4 移动式电动工具和手持式电动工具	1-9
5.5 电焊机	1-10
5.6 起重机	1-10
6 特殊环境	1-11
6.1 易燃、易爆环境	1-11
6.2 腐蚀环境	1-11
6.3 特别潮湿环境	1-11

1 总 则

1.0.1 为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,确保在施工现场供用电中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护做到安全可靠,确保质量,经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于一般工业与民用建设工程,电压在 10kV 及以下的施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护。但不适用于水下、井下和矿井等特殊工程。

1.0.3 建设工程施工现场供用电的安全、可靠,除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 发电设施、变电设施、配电设施

2.1 发电设施

2.1.1 在远离电源或电源不能满足要求的施工现场,可装设柴油发电机、列车电站等发电设施。

2.1.2 发电站的站址选择应符合下列要求:

2.1.2.1 靠近负荷中心。

2.1.2.2 交通运输及线路引出方便。

2.1.2.3 设在污染源全年最小频率风向的下风侧。

2.1.2.4 远离施工危险地段。

2.1.3 发电站区内平面布置应符合下列要求:

2.1.3.1 建筑物力求紧凑,符合生产运行程序。

2.1.3.2 发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。

2.1.3.3 冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。

2.1.3.4 站内地面排水坡度不应小于 0.5%。

2.1.4 燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于 2 个。

2.1.5 事故油池应设在发电机房外,其与发电机房外墙的距离不应小于 5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。

2.1.6 柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于 1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于 1m。

2.1.7 移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地

- 而0.25~0.3m。柴油发电拖车的前后轮应卡住。
- 2.1.8** 移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。
- 2.1.9** 移动式柴油发电机的拖车上都应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。
- 2.1.10** 移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃物。
- 2.1.11** 柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机启动时的要求。启动时母线电压不应低于额定电压的80%。
- 2.1.12** 并列运行的柴油发电机应装设同期装置。
- 2.1.13** 柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。
- 2.1.14** 发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。
- 2.2 变电设施、配电设施**
- 2.2.1** 变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:
- 2.2.1.1** 靠近电源,交通运输方便。
- 2.2.1.2** 接近负荷中心,便于线路的引入和引出。
- 2.2.1.3** 所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%。
- 2.2.1.4** 设在污染源的全年最小频率风向向下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。
- 2.2.2** 变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:
- 2.2.2.1** 防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级。
- 2.2.2.2** 采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。
- 2.2.2.3** 邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。
- 2.2.2.4** 门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
- 2.2.2.5** 面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
- 2.2.3** 容量在400kVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的底部距地面的高度不应小于2.5m。
- 2.2.4** 容量在400kVA以上的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其四周应装设高度不小于1.7m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。
- 2.2.5** 室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。
- 2.2.6** 位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。
- 2.2.7** 变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。
- 2.2.8** 采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。
- 2.2.9** 箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。

3 架空配电网线路及电缆线路

3.1 电杆选择及埋设

3.1.1 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋，并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担，其材质必须坚实，不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m，梢径不宜小于140mm。

3.1.2 电杆埋设应符合下列要求：

3.1.2.1 不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象，不能满足要求时应加底盘或卡盘。

3.1.2.2 回填土时应将土块打碎，每回填0.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台，其高度应超出地面0.3m。

3.1.2.3 电杆埋设深度应符合设计要求，当设计无要求时应符合表3.1.2的规定。

表 3.1.2 电杆埋设深度(m)

杆高	8.0	9.0	10	11	12	13
埋深	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0

注：遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时，应做特殊处理。

3.1.2.4 严寒地区应埋在冻土层以下。

3.1.2.5 装设变压器的电杆，其埋设深度不宜小于2m。

3.1.3 拉线埋设应符合下列要求：

3.1.3.1 拉线坑的深度宜为1.2~1.5m。

3.1.3.2 拉线与电杆的夹角不宜小于45°，当受到地形限制时不得小于30°。

3.1.3.3 终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正；

分角拉线与线路分角方向应对正；防风拉线与线路方向应垂直。

3.1.3.4 拉线从导线之间穿过时，应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m。

3.2 线路架设

3.2.1 供电线路路径的选择应合理，应避免开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带，并应避免开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所。

3.2.2 施工现场内的低压架空线路在人员频繁活动区或大型机具集中作业区，应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设，并不得直接捆绑在电杆、树木、脚手架上，不得拖拉在地面上；埋地敷设时必须穿管，管内不得有接头，其管口应密封。

3.2.3 导线截面的选择应满足下列要求：

3.2.3.1 导线中的负荷电流不应大于导线允许载流量。

3.2.3.2 线路末端的允许电压降不应大于额定值的5%。

3.2.3.3 导线跨越铁路、公路或其他电力线路时，铜绞线截面不得小于16mm²；钢芯铝绞线截面不得小于25mm²；铝绞线不得小于35mm²。

3.2.4 线路相互交叉时，不同线路导线之间最小垂直距离应符合表3.2.4的规定。

线路交叉时导线之间最小垂直距离(m) 表 3.2.4

线路电压(kV)		<1	1~10
交叉电力线路(kV)	<1	1	2
	1~10	2	2

3.2.5 线路导线与地面的最小距离，在最大弧垂时应符合表3.2.5的规定。

3.2.8 线路不同档距时的弧垂应符合国家现行标准中10kV及以下架空线路安装曲线的规定。

3.2.9 在同一档距内,一根导线的接头不得多于1个;同一条线路在同一档距内接头不应超过2个。

3.2.10 架空线路跨越公路、铁路或其他电力线路及厂内道路处不应有接头。

3.3 电缆敷设

3.3.1 供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

3.3.2 电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.2~0.7m;电缆上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。

3.3.3 电缆与铁路、厂内道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。

3.3.4 低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。

3.3.5 电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表3.3.5的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:

3.3.5.1 电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为0.25m。

3.3.5.2 电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

3.3.5.3 电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,

表 3.2.5 在最大弧垂时导线与地面的最小距离(m)

区 域	线 路 电 压 (kV)	
	<1	1~10
人员频繁活动区	6	6.5
非人员频繁活动区	5	5.5
极 偏 僻 区	4	4.5
公 路	6	7
铁 路 轨 顶	7.5	7.5

3.2.6 线路导线在最大弧垂和最大风偏时与建筑物凸出部分的最小距离应符合表3.2.6的规定。

表 3.2.6 导线与建筑物凸出部分之间的最小距离(m)

项 目	线 路 电 压 (kV)	
	<1	1~10
垂 直 距 离	2.5	3.0
边 导 线 水 平 距 离	1.0	1.5

3.2.7 当施工现场几种线路同杆架设时,高压线路必须位于低压线路上方;电力线路必须位于通讯线路上方;同杆架设的线路横担最小垂直距离应符合表3.2.7的规定值。

表 3.2.7 同杆架设的线路横担最小垂直距离(m)

同 杆 线 路	直 线 杆	分 支 杆 或 转 角 杆
高 压 与 高 压	0.8	0.45/0.6 ^注
高 压 与 低 压	1.2	1.0
低 压 与 低 压	0.6	0.3
低 压 与 通 讯	1.2	

注:转角或分支线为单回路,其分支线横担距主干线横担为0.6m;为双回路时,其分支线横担距上排主干线横担为0.45m,距下排主干线横担为0.6m。

虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其距离可减为0.25m。

电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间
平行和交叉时的最小距离

项 目	最小距离(m)	
	平行	交叉
电力电缆之间及其与控制电缆之间	0.10	0.50
控制电缆间	-	0.50
热管道(管沟)及热力设备	2.00	0.50
油管道(管沟)	1.00	0.50
可燃气体及易燃液体管道(沟道)	1.00	0.50
其他管道(沟道)	0.50	0.50
铁路路轨	3.00	1.00
公路	1.50	1.00
城市街道路面	1.00	0.70
电杆基础(边线)	1.00	-
建筑物基础(边线)	0.60	-
排水沟	1.00	0.50

表 3.3.5

3.3.6 进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。

4 接地保护及防雷保护

4.1 接地保护

4.1.1 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)(图4.1.1-1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT系统)(4.1.1-2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。

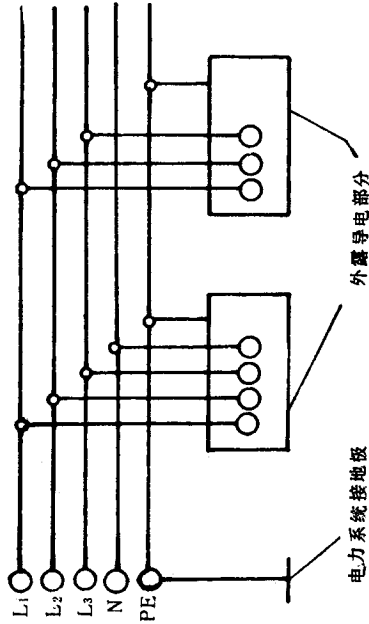


图 4.1.1-1 TN-S系统

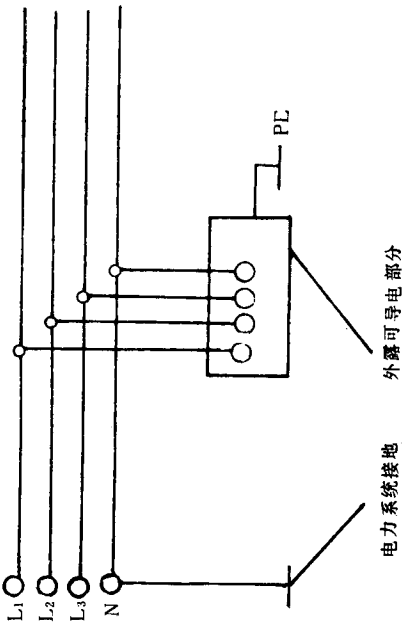


图 4.1.1-2 TT 系统

4.1.2 I 类电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架，必须采取可靠的接地保护。

注：I 类电气设备的确定应符合现行国家标准的规定。

4.1.3 接零保护应符合下列规定：

4.1.3.1 架空线路终端、总配电箱及区域配电箱与电源变压器的距离超过 50m 以上时，其保护零线（PE 线）应作重复接地，接地电阻值不应大于 10Ω。

4.1.3.2 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。

4.1.3.3 保护零线和相线的材质应相同，保护零线的最小截面应符合表 4.1.3 的规定。

保护零线最小截面	
相线截面(mm ²)	保护零线最小截面(mm ²)
S < 16	S
16 < S < 35	16
S > 35	S/2

4.1.3.4 接引至移动式电动工具或手持式电动工具的保护零线必须采用铜芯软线，其截面不宜小于相线的 1/3，且不得小于 1.5mm²。

4.1.4 用电设备的保护地线或保护零线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

4.1.5 当施工现场单独装设低压侧为 380/220V 中性点直接接地的变压器而利用原有供电系统时，电气设备应根据原系统要求作保护接零或保护接地。

4.1.6 保护地线或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。

4.1.7 低压用电设备的保护地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体，但严禁利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为保护地线。

4.1.8 利用自然接地体作保护地线时应符合下列要求：

4.1.8.1 保证其全长为完好的电气通路。

4.1.8.2 利用串联的金属构件作保护地线时，应在金属构件之间的串接部位焊接金属连接线，其截面不得小于 100mm²。

4.2 防雷保护

4.2.1 位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针；高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。

4.2.2 施工现场和临时生活区的高度在 20m 及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施，均应装设防雷保护。

4.2.3 高度在 20m 以上的大钢模板，就位后应及时与建筑物的接地线连接。

5.3 熔断器和插座

- 5.3.1 熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求；熔体不得削小或合股使用，严禁用金属线代替熔丝。
- 5.3.2 熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用；有填充材料的熔断器不得改装使用。
- 5.3.3 熔体熔断后，必须查明原因并排除故障后方可更换；装好保护罩后方可送电。
- 5.3.4 更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。
- 5.3.5 插销和插座必须配套使用。I类电气设备应选用可接保护线的三孔插座，其保护端子应与保护地线或保护零线连接。

5.4 移动式电动工具和手持式电动工具

- 5.4.1 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修，应符合现行国家标准《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规程》的规定。
- 5.4.2 长期停用或新领用的移动式电动工具和手持式电动工具在使用前应进行检查，并应测绝缘。
- 5.4.3 移动式电动工具、手持式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零。
- 5.4.4 移动式电动工具、手持式电动工具应加装单独的电源开关和保护，严禁1台开关接2台及2台以上电动设备。
- 5.4.5 移动式电动工具的电源开关应采用双刀开关控制，其开关应安装在便于操作的地方。
- 5.4.6 移动式电动工具、手持式电动工具当采用插座连接时，其插头、插座应无损伤、无裂纹，且绝缘良好。
- 5.4.7 使用移动式电动工具因故离开现场暂停工作或遇突然停电时，应拉开电源开关。
- 5.4.8 移动式电动工具和手持式电动工具，应加装高灵敏度动作

5 常用电气设备

5.1 一般规定

- 5.1.1 采用的电气设备应符合现行国家标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌。
- 5.1.2 使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
- 5.1.3 电气设备不得超铭牌运行。
- 5.1.4 固定式电气设备应标志齐全。

5.2 配电箱和开关箱

- 5.2.1 配电箱和开关箱应安装牢固，便于操作和维修。
- 5.2.2 落地安装的配电箱和开关箱，设置地点应平坦并高出地面，其附近不得堆放杂物。
- 5.2.3 配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面，电源的引出线应穿管并设防水弯头。
- 5.2.4 配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固，导线端头应采用螺栓连接或压接。
- 5.2.5 具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备，不应供2个或2个以上作业组使用。
- 5.2.6 照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
- 5.2.7 配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备，应动作灵活，接触良好可靠，触头没有严重烧蚀现象。

的漏电保护器。

5.4.9 移动式电动工具和手持式电动工具的电源线, 必须采用铜芯多股橡胶套软电缆或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避免开热源, 且不得拖拉在地上。当不能满足上述要求时, 应采取防止重物压坏电缆等措施。

5.4.10 移动式电动工具和手持式电动工具需要移动时, 不得手提电源线或转动部分。

5.4.11 移动式电动工具和手持式电动工具使用完毕后, 必须在电源侧将电源断开。

5.4.12 使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘台上。

5.5 电焊机

5.5.1 根据施工需要, 电焊机宜按区域或标高层集中设置, 并应编号。

5.5.2 布置在室外的电焊机应设置在干燥场所, 并应设棚遮蔽。

5.5.3 电焊机的外壳应可靠接地, 不得多台串联接地。

5.5.4 电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于 0.4M Ω 。

5.5.5 电焊机的裸露电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后, 机壳上露出的孔洞应加设保护罩。

5.5.6 电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好, 不得随地拖拉, 其长度不宜大于 5m。

5.5.7 电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启闭器控制。

5.5.8 电焊把钳绝缘必须良好。

5.5.9 电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆, 其长度不宜大于 30m。

5.6 起重机

5.6.1 起重机电气设备的安装, 应符合现行国家标准《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》的规定。

5.6.2 塔式起重机上的电气设备, 应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》中的要求。

5.6.3 起重机电源电缆的长度, 应符合产品技术要求。

5.6.4 轨道式起重机电源电缆放通道附近应清洁, 不得堆放其他设备、材料和杂物。

5.6.5 轨道式起重机自动卷线装置动作必须灵活可靠; 电缆不得在地上拖拉。

5.6.6 中、小型起重机上或其附近, 应设能断开电源的开关。

5.6.7 起重机械的电源电缆应经常检查, 必要时应设专人维护。

5.6.8 未经有关人员批准, 起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。

5.6.9 起重机上的电气设备应定期检查, 发现缺陷应及时处理。在起吊过程中不得进行电气检修工作。

5.6.10 起重机电气设备的检修和试运行, 必须取得其他专业人员的配合。

5.6.11 塔式起重机的防雷及接地, 应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》的规定及产品技术要求, 其接地应可靠。利用自然接地体时, 应保证有良好的电气通路。

5.6.12 轨道式起重机轨道两端, 应各设一组接地装置, 当轨道较长时, 每隔 20m 应加装一组接地装置。

6 特殊环境

6.1 易燃、易爆环境

6.1.1 施工现场供电用电气设备及电力线路的选型和安装,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的规定。

6.1.2 在易燃、易爆环境中,严禁产生火花。当不能满足要求时,应采取安全措施。

6.1.3 照明灯具应选用防爆型,导线应采用防爆橡胶绝缘线。

6.1.4 使用手持式或移动式电动工具应采取防爆措施。

6.1.5 严禁带电作业。更换灯泡应断开电源。

6.1.6 电气设备正常不带电的外露导电部分,必须接地或接零。保护零线不得随意断开;当需要断开时,应采取安全措施,工作完结后应立即恢复。

6.2 腐蚀环境

6.2.1 变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的下风侧,不宜设在有腐蚀性物质装置的下风侧。

6.2.2 变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离应符合表 6.2.2 的规定。

变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离(m) 表 6.2.2

	II类腐蚀环境	
	I类腐蚀环境	II类腐蚀环境
露天变电所、配电所	50	80
室内变电所、配电所	30	50

注: I类腐蚀环境和II类腐蚀环境的确定应符合国家现行标准规范的规定。

6.2.3 6~10kV 配电装置设在户外时,应选用户外防腐型电气设备。

6.2.4 6~10kV 配电装置设在户内时,应选用户内防腐型电气设备。户内配电装置的户外部分,可选用高一、二级或两级电压的电气设备。

6.2.5 在腐蚀环境的 10kV 及以下线路采用架空线路时,应采用水泥杆、角钢横担和耐污绝缘子。绝缘子和穿墙套管的额定电压,应提高一、二级或两级。1kV 及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。1kV 以上架空线路,宜选用防腐钢芯铝绞线。

6.2.6 配电线路宜采用全塑电缆明敷。在 I 类和 II 类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设方式或电缆沟敷设方式。

6.2.7 腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。

6.2.8 密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。

6.2.9 重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。

6.2.10 重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。

6.3 特别潮湿环境

6.3.1 在特别潮湿的环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭式或防潮型。

6.3.2 电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。

6.3.3 移动式电动工具和手提式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。

6.3.4 行灯电压不应超过 12V。

6.3.5 潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。