

西南地区民用建筑配件图集

四川省基本建设委员会
贵州省基本建设委员会
云南省基本建设委员会
西藏自治区基本建设委员会

批准

专用门窗

西南J 603 703

云南省昆明市设计处 主编

西南地区建筑设计标准化办公室 出版

1976



专用门窗

西南丁 603
703

云南省昆明市设计处主编

参加
编制
单位

云南省设计院
贵州省建筑设计院
重庆市建筑工程学院
四川省建筑设计院
四川省工业设计院
西藏工业设计院

目 录

图 纸 名 称	页
目录、说明	1
胶合板推拉门	2
隔声门	3
木折迭门 (一)	4
木折迭门 (二)	5
折迭式扩板	6
铁拉门、钢窗铁拉门	7
钢翻窗	8
木翻窗	9
通长翻窗、营业室大窗	10
悬挑通长翻窗	11
钢通风花窗	12
透光通风百叶窗	13
铁百叶窗	14





说 明

- 一、本图集系由西南丁603“专用门”和西南丁703“专用窗”组成，供一般民用建筑中有特殊使用要求的门窗选用。
- 二、所定门窗洞口尺寸，系以《西南丁601，木门图集》《西南丁701，木窗图集》所定尺寸为依据。
- 三、铁窗框可配合《西南丁70木窗图集》及《西南丁702 预应力钢筋混凝土窗图集》选用。
- 四、门窗门系按一般电话会议室声学要求设计。
- 五、本图集中凡与结构有关部分如过梁、圈梁等应详见结构设计。
- 六、凡木材及木构件除接触部分均应涂沥青一道作防腐处理。
- 七、木材应尽量采用各地区的优质硬杂木，含水率 $\leq 12\%$ 。
- 八、金属构件应先涂红丹防锈漆一道，再涂油漆，木材及金属面的油漆品种、颜色由具体设计确定。
- 九、除本图集已注明者外，其余均应按国家现行规范规定执行。

通用图
1970

目 录、说 明

西南丁 603
703
页 1

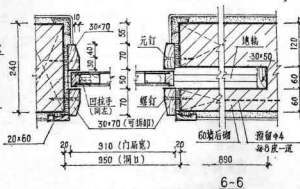







3. 各部施工尺寸要求准确, 便于安装、拆修和使用。

通用图
1976

胶合板推拉门

西南J 603

頁	2
---	---

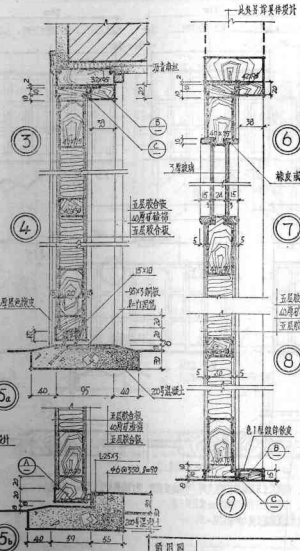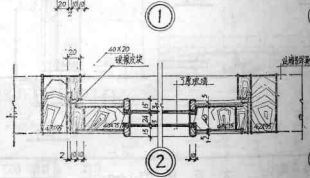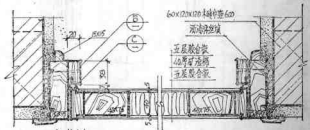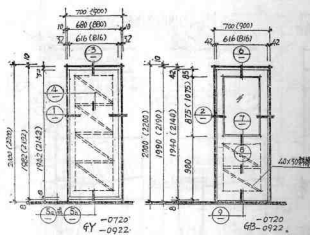

附注:


- 1, 6Y隔声门适用于一般普通要求的建筑内门。6B隔声门适用于高档建筑, 有门框时适用 5.6 节表。
- 2, 隔声门隔声量为 27-30 分贝, 不适用于过度潮湿环境。
- 3, 门框与墙体不大于 100 毫米/立方厘米, 门框与墙体天然材料制品 (或叠门框)。门框与墙体度, 若门框度 (70 ± 2° 下 12 小时) 不得大于 10 厘米。

夏用图
1976


隔声门

第 605
页 3










① 铁拉门立面



② 橱窗铁拉门立面

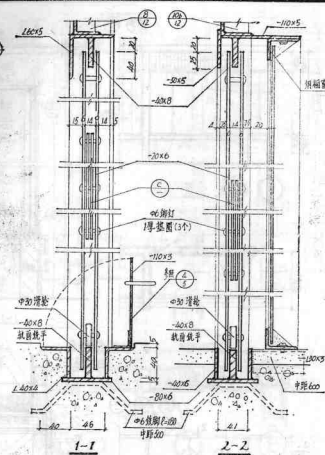

- 附注:
1. 本图用作一般商店入口、橱窗、管空室烟大窗之防护门。
 2. 门上部分侧通风窗, 可在第12页参阅。

通图
1975

铁拉门、橱窗铁拉门

西南丁603
页 7



附注: 1. 橱窗玻璃最大尺寸为 $2000 \times 1800 \times 5-6$ 。竖框间距与横框设计如一段橱窗只设两块玻璃, 建议采用节点5代替节点4。
2. 本图仅输入式护板, 如需余用“折返式护板”及“橱窗玻璃门”, 可配合第6、7页选用。(应增设端梁)

通长榫窗

營業室大櫥 (木)

1-1

2-2 (銅鑼)


2-2 (木窗)

④


2000

1. 通水强度应满足《GB50015-2003》5-7 平流式时, 池所用玻璃电极小于 1/300, 竖流式时应采用新装置。
2. 禁止池大面分为斜流两种类型, 扩板分为三种类型:
- a. 抽式扩板 (参照图 9. 页顶部页底)
 - b. 折流式扩板 (第 6 页)
 - c. 侧流斜拉门 (第 7 页)
3. 备用 b、c 两种扩板时, 应增设扩板。
4. 预浸池应如需要时扩板, 因具体设计注明。


通用图 1976	通长橱窗、营业室大窗	西南丁 703	
		夏	10

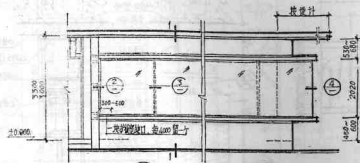


① 立面




② 平面




③



④

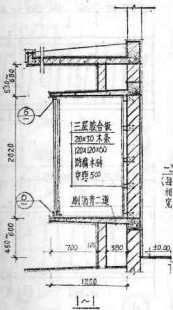

⑤

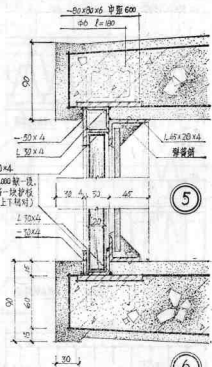

⑥


附注

1. 本图片为悬挑式混凝土窗台，窗台混凝土板及上翻而使之持外框以及各细部及具体设计。
2. 窗台玻璃宜用2000x1800x5-6平玻璃，如所用玻璃厚度小于1800时，窗台玻璃应做加固处理。
3. 除了室外，安装玻璃前应光面，再填入玻璃，并用固定器固定（中距670）卡牢，两端玻璃，旁边达到窗台平整。


通用图
1975

悬挑式窗台


西南丁703
页 11




①




②




③




④



⑤



⑥

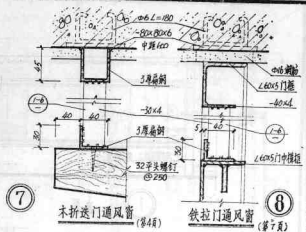


⑦

木折迭门通风窗 (第4页)

⑧

铁拉门通风窗 (第7页)

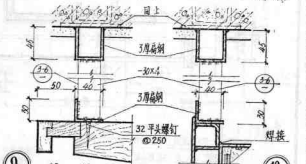


⑨a

(插入式抄拔)

⑩a

(插入式抄拔)

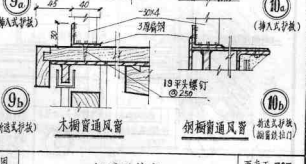

⑨b

(折迭式抄拔)

⑩b


(折迭式抄拔)

附注：本图花窗配合第4、6、7、8、9、10页选用

通用图
1976



钢通风花窗

西南丁 703
页 12





TZ-XXX-1

详细尺寸





TZ-XXX-2

详细尺寸




TZ-XXX-3

详细尺寸



TZ-XXX-4



铁窗栅通用表

铁窗栅号	窗洞口尺寸		铁窗栅尺寸 (mm)				附注	铁窗栅号	窗洞口尺寸		铁窗栅尺寸 (mm)				附注
	宽	高	宽(B)	高(H)	B ₁	H ₁			宽	高	宽(B)	高(H)	B ₁	H ₁	
TZ-0611	600	1100	950	1250	-	450		TZ-1015	1000	1500	1300	1650	-	850	
TZ-1011	1000	-	950	-	-	-		TZ-2115	2100	1500	2000	1650	-	-	
TZ-1211	1200	-	1150	-	-	-		TZ-1018	1000	1800	950	1700	390	120	有可伸插1.2倍式
TZ-1511	1500	-	1450	-	-	-		TZ-1218	1200	-	1150	-	550	150	
TZ-1811	1800	-	1750	-	-	-		TZ-1518	1500	-	1450	-	750	200	
TZ-2111	2100	-	2000	-	-	-		TZ-1818	1800	-	1750	-	750	200	
TZ-1215	1000	1500	950	1250	-	650		TZ-2118	2100	-	2000	-	1150	300	
TZ-1215	1200	-	1150	-	-	-		TZ-1221	1200	2100	1150	2000	510	150	
TZ-1515	1500	-	1450	-	-	-		TZ-1521	1500	-	1450	-	750	200	
TZ-1815	1800	-	1750	-	-	-		TZ-1821	1800	-	1750	-	750	250	
TZ-2115	2100	-	2000	-	-	-		TZ-2121	2100	-	2000	-	1150	300	
TZ-0615	600	1500	950	1650	-	850		TZ-1524	1500	2400	1450	2300	750	200	
TZ-1015	1000	-	950	-	-	-		TZ-1824	1800	-	1750	-	750	250	
TZ-1215	1200	-	1150	-	-	-		TZ-2124	2100	-	2000	-	1150	300	
TZ-1515	1500	-	1450	-	-	-									

- ① 外开窗铁栅安装节点 ② 内开窗铁栅安装节点

- 附注：
 1. 本图只限于平开、上下是单玻璃适用，不适用于磨砂窗及夹层窗。
 2. 铁窗栅尺寸按照《西南丁701》、《西南丁702》图集，查表适用。
 3. 适用方法，如在上边或窗B-1215上适用第1种铁窗栅，附编号为TZ-1215-1。
 4. 铁窗油漆：先涂红丹防锈漆一底，再涂油漆。油漆品种、颜色由具体设计确定。



定价：0.60元