

建筑构造通用图集

88J8

卫生间、洗池

华北地区建筑设计标准
化办公室
西北地区建筑标准设计协作组办公室
联合编制

根据建设部（88）城设字第35号文颁发
《关于保护建筑标准设计版权的规定》
本图册版权所有不得翻印或复制

88J 建筑构造通用图集

本分册编制单位：太原市建筑设计院

海军四二二五厂制印

1989年9月 第二版

印数： 72001 - 110000

定价： 5 . 70元

7304 62
各分册编制单位如下:

88J 1	工程做法	北京市建筑设计院
88J 2 (一)	墙身——砖混	北京市建筑设计院
88J 2 (二)	墙身——加气混凝土	北京市建筑设计院
88J 2 (三)	墙身——现浇混凝土	北京市建筑设计院
88J 2 (四)	墙身——预制混凝土	北京市建筑设计院
88J 2 (五)	墙身——石膏龙骨石膏板	北京市建筑设计院
88J 2 (六)	墙身——轻钢龙骨石膏板	北京市建筑设计院
88J 2 (七)	墙身——石膏空心条板	北京市建筑设计院
88J 3	外装修	天津市建筑设计院
88J 4 (一)	内装修	北京市建筑设计院
88J 4 (二)	内装修	北京市建筑设计院
88J 4 (三)	内装修	北京市建筑设计院
88J 5	屋面	中国建筑西北设计院
88J 6	地下工程防水	天津市建筑设计院
88J 7	楼梯	河北省建筑设计院
		石家庄市建筑设计院
88J 8	卫生间、洗池	太原市建筑设计院
88J 9	室外工程	内蒙古自治区建筑设计院
88J 10	绿化、庭院小品	北京市园林局设计院
88J 11	附属建筑	山西省建筑设计院

技术审定组成员: 秦济民 黄克武 马浩然 杜尔圻 沈致文 李克忠等六人

李拱辰 张念增 张仁康 参加了部分技术审定工作

编制负责人: 林 晨 赵友声

建筑构造通用图集

主编制单位负责人

主编制单位技术负责人

林震
秦清元

总 说 明

本《建筑构造通用图集》是在1978年发行的《华北地区建筑配件图集》（即78J）基础上修编而成。主要供建筑设计人员在施工图设计阶段直接引用或参考使用。图集由华北标办主编，华北、西北标办联合编审。出版后即作为华北、西北地区的建筑构造通用图集，由各省、市、自治区主管部门自行通知在本地区启用。

编制本图集的指导原则有以下几点：

- 一、以满足常用和一般标准的民用建筑构造为主，适当兼顾部分较高标准建筑的需要。对专用性很强，标准很高的构造详图未予编入。
- 二、保留原图集中适用部分，尽量反映新技术、新材料的发展状况，将近几年较为成熟的成果选编入册。对原图较陈旧和不适用部分予以淘汰。以使图集在推动本行业技术进步方面起促进作用。
- 三、鉴于建筑工业化的发展，工厂化配件制品日益增多，在构造做法上必须反映工厂化配件制品状况，并为设计选用提供信息和方便。为此，在图集附录中列有部分工厂提供的产品情况介绍。
- 四、本图集努力做到构造技术先进，材料选用适当，品种类型多样，设计采用方便。

本图集在编制过程中得到华北、西北地区不少专家的指导和支持，他们参加了提纲审查或技术设计审查会，提出了宝贵意见。还得到了城乡建设部设计局，中国建筑标准设计研究所的支持。在此一并致谢。

本图集的编制工作是在华北、西北两地区建筑标准化协作领导小组同意、支持下进行的。领导小组制定了若干规定和办法。两大区的有关省、市、自治区标办还承担了本地所编图集的组织工作。

各地在使用过程中有何意见，请告华北标办，以便今后修订时改进。

本图集的具体技术问题由各分册编制单位解释。

华北地区建筑设计标准化办公室
西北地区建筑标准设计协作组办公室
一九八七年十二月

分 册 说 明

一、卫生间:

(一)、本分册汇编的卫生间示例供一般标准住宅、公寓和旅馆等建筑设计时使用。

(二)、卫生间平面布置仅为示例,目的在于提供卫生洁具之间最小中心距离控制尺寸,并引出各种构造节点。卫生洁具间最小中心距离尺寸系按一定的卫生洁具规格确定,若变动卫生洁具,此尺寸应做相应改变。实际选用时,卫生洁具及有关配件均可进行互换。

(三)、卫生间开间、进深轴线尺寸,其模数一般为3 M。卫生洁具间最小中心距离尺寸的确定与此统一考虑。

(四)、构造节点仅反映各种配件与砖及混凝土墙体的连接关系。墙体为加气块、石膏板或空心石膏条板时,需选用其它分册构造节点。

(五)、卫生间门的宽度按750考虑。工程设计可另行确定。

(六)、卫生间墙面、楼(地)面、顶棚等项工程做法本分册都做示例处理。工程设计可另行确定。

墙身内设有凹槽配件者,当墙身厚度小于凹槽深度时,可不设凹槽,选用其它配件。

卫生间通风道位置及选型均按工程设计,本分册只考虑通风口配件的节点构造。

(七)、卫生间为釉面砖墙裙时,本分册按设置腰线(100×38×5)、阴(阳)角条(100×28×5.5)

考虑。釉面砖的规格为100×100×5。

二、厕所、淋浴间、盥洗间、浴池、洗池:供一般标准办公楼、学校、旅馆、医院、住宅、食堂和菜市场等建筑设计时选用。

三、预埋木砖预埋前应满涂沥青油。

凡需电镀的金属配件,除图中已注明者外,一律采用抛光镀铬处理。

凡需油漆的铁件应先涂红丹防锈漆一道,再涂银粉漆两道。

凡需油漆的木构配件,除图中已注明者外,一律涂白色调合漆两道,白色磁漆一道。

以上油漆颜色如要改变,在工程设计中可另行确定。

四、有关构配件如不能采用本分册中的安装方法,可改用射钉或粘贴形式固定。所用射钉规格及粘结剂牌号按工程设计。


五、本分册尺寸除图中已注明者外,均以毫米为单位。

六、本分册未注明的有关施工、安装、质量等方面的要求,均遵照现行的建筑工程施工验收规范执行。

七、本分册责任编辑:全志强。

八、本分册索引方法:

被索引的分册编号 ———— 详图编号




88J8


卫生间、洗池



编制单位负责人 董秋林
 编制单位技术负责人 洪厚培
 分册审核人 王敏文
 分册编制人 郭广 郭志明 郭明

目 录


总说明	01	洗脸盆、高水箱安装详图	29	洗米池	69
目录	02	坐便器安装详图	30	住宅洗池	70
分册说明	03	浴盆安装详图 (一)、(二)	31~32	幼儿浴盆	71
		通风口详图 (一)、(二)	33~34	拖布池节点详图	72
		厕所、淋浴、盆浴隔断选用表 (一)、(二)	35~36	预制单面盥洗台	73
住宅卫生间、旅馆卫生间平面	1	厕所水磨石隔断 (一)、(二)	37~38	现浇单面盥洗台	74
厕所、盥洗间、淋浴间平面	2	冲槽式厕所水磨石隔断 (一)、(二)	39~40	现浇双面盥洗台	75
1~4型住宅卫生间	3~6	淋浴水磨石隔断 (一)、(二)	41~42	菜场鱼池	76
1~5型旅馆卫生间	7~11	厕所、淋浴水磨石隔断规格 (一)、(二)	43~44	活鱼池、泡下水池	77
4型旅馆卫生间节点详图 (一)、(二)	12~13	水磨石隔断连接详图	45	水发池、蛋品台	78
5型旅馆卫生间节点详图	14	厕所木隔断 (一)~(三)	46~48	猪肉案 (一)、(二)	79~80
浴盆拉手、毛巾环 (一)	15	盆浴木隔断 (一)、(二)	49~50	泡肉池 (一)、(二)	81~82
毛巾环 (二)、毛巾架 (一)	16	塑料隔断基本构件	51		
毛巾架 (二)	17	厕所塑料隔断 (一)、(三)	52~53	附录:	
浴巾架、晾衣绳	18	淋浴塑料隔断 (一)、(二)	54~55	卫生洁具及卫生间	
浴巾架、托架、牙具架、梳妆镜	19	小便槽及小便器隔断 (一)、(二)	56~57	配件 (成品)	
浴帘杆 (一)	20	浴池 (一)~(四)	58~61		
浴帘杆 (二)、疏水板、淋浴踏板	21	洗池选用表	62		
肥皂盒	22	单洗碗池	63		
卫生纸架、挂衣钩	23	双洗碗池 (一)、(二)	64~65		
镜箱 (一)~(四)	24~27	单洗菜池	66		
地漏、蹲便器、小便器安装详图	28	双洗菜池 (一)、(二)	67~68		

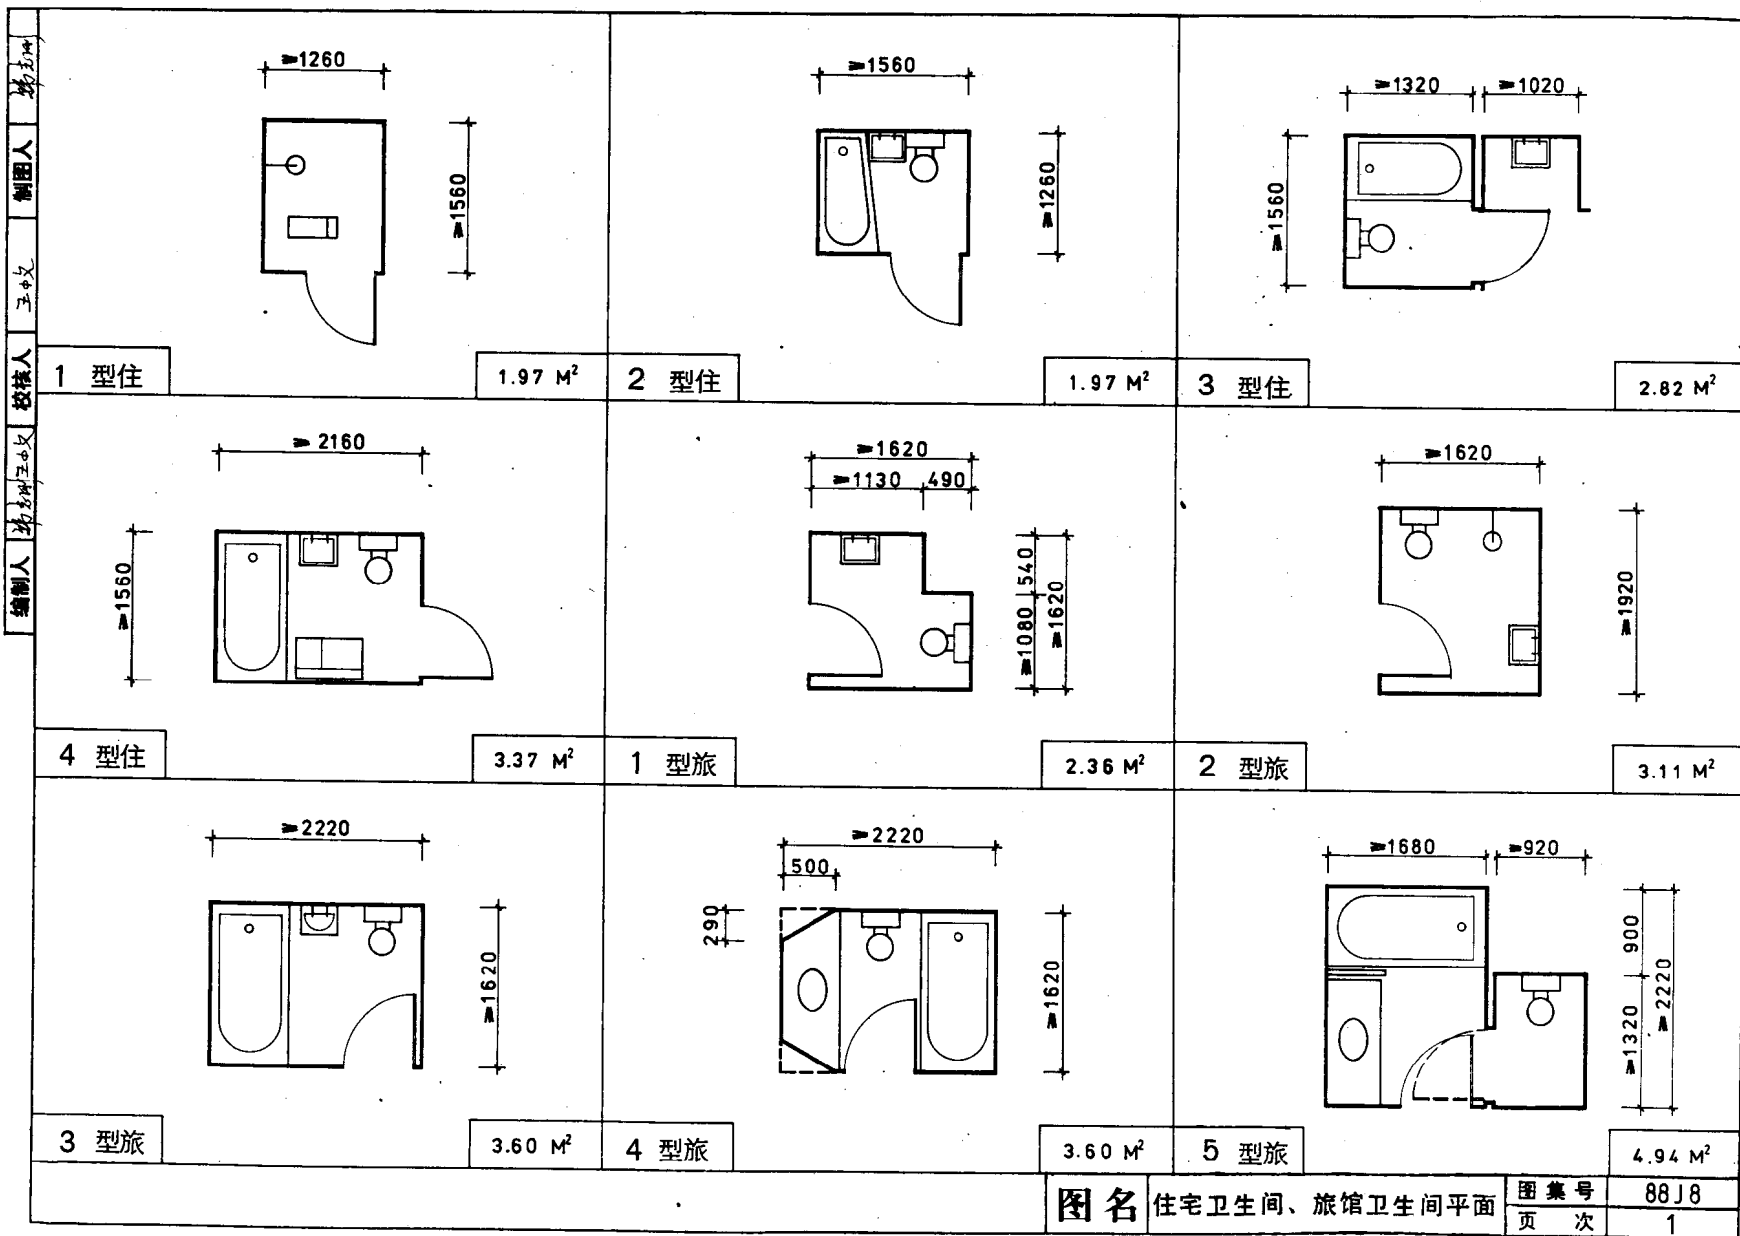

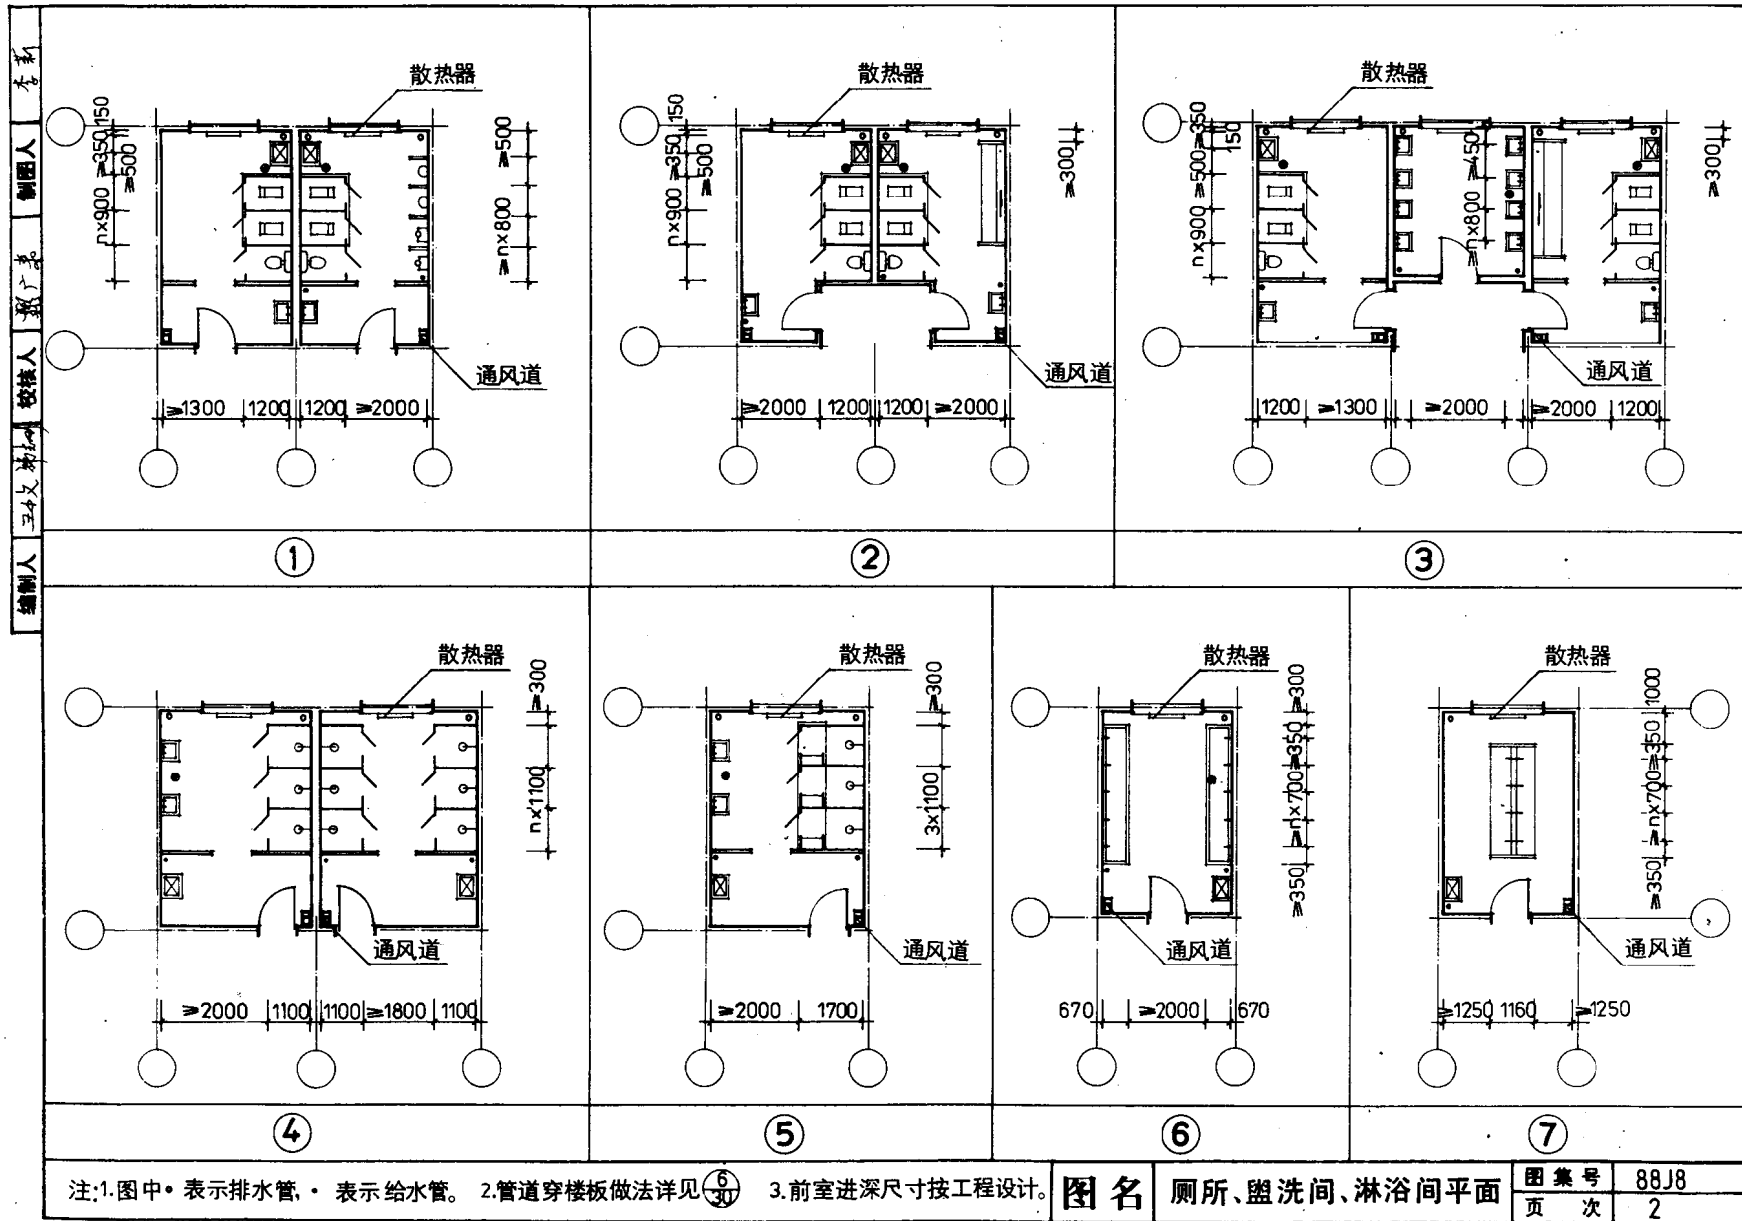


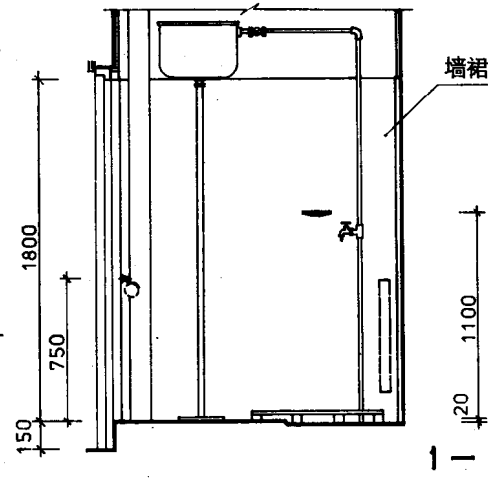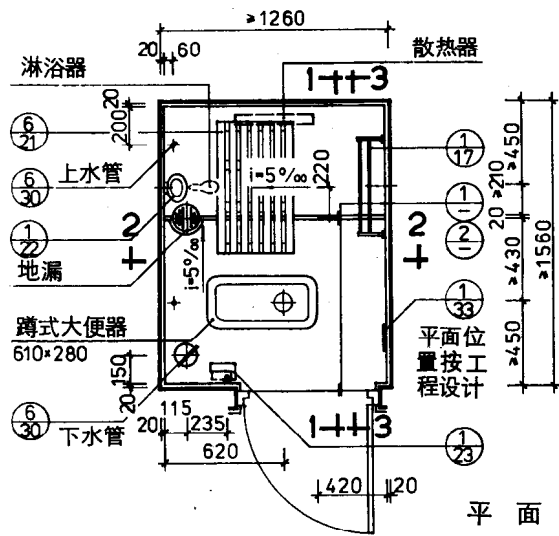


1-1 剖面

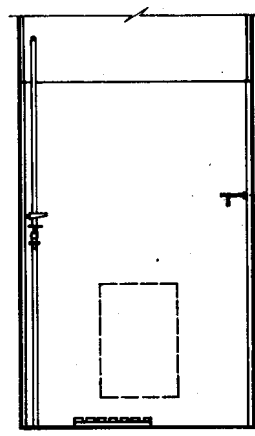


2-2 剖面

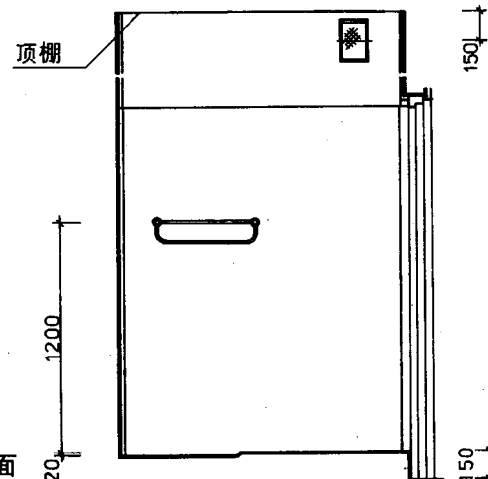

3-3 剖面

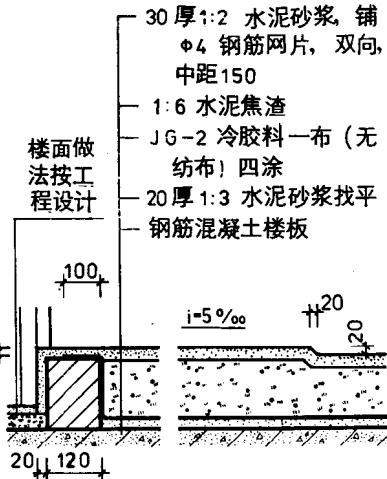

①
(用于楼面)






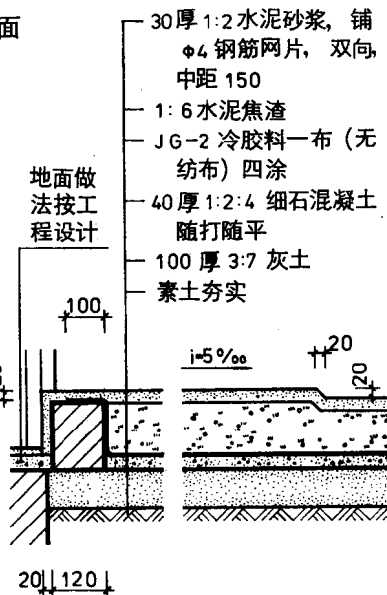


②
(用于地面)

注: 1. 本图中淋浴器为虹吸式塑料淋浴器 (成品)。
2. 节点1、2中楼面与墙交接处附加一布一涂, 布宽300, 卷起150高, 阴(阳)角处做成圆弧, R=10。



图名	I型住宅卫生间		图集号	88J8
			页次	3

制图人 王书文 校核人 王书文 审核人 王书文

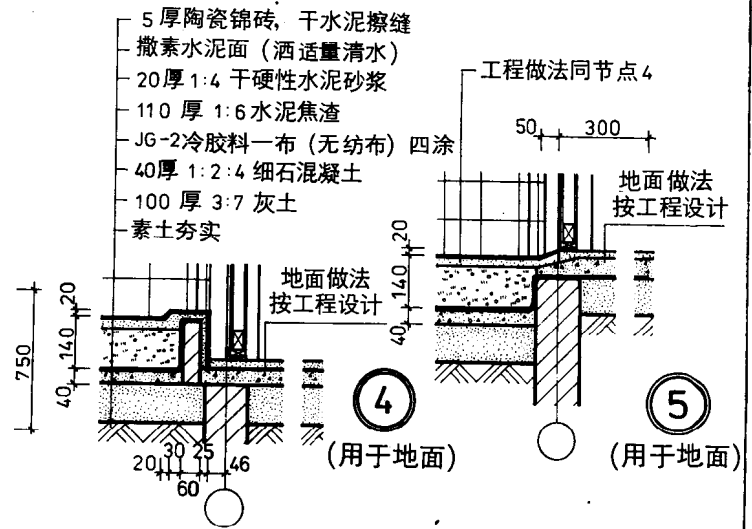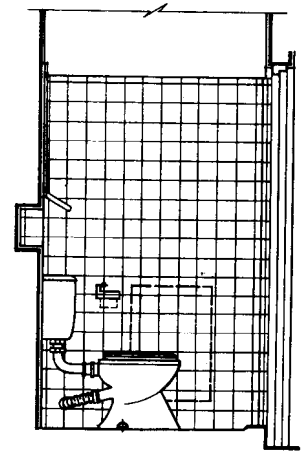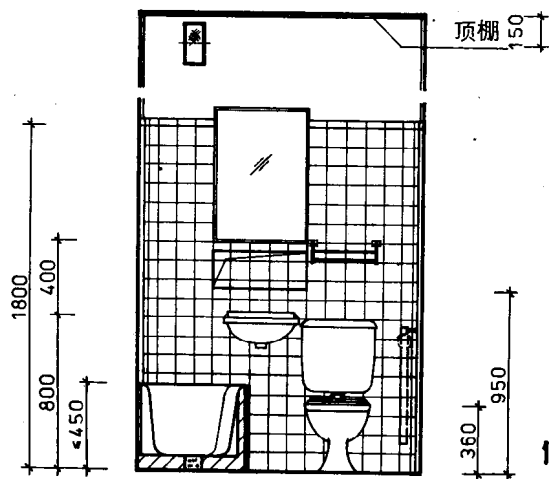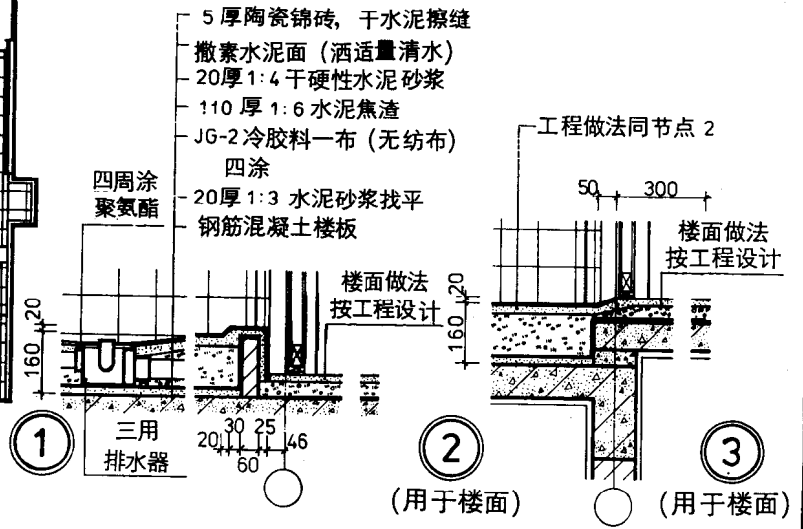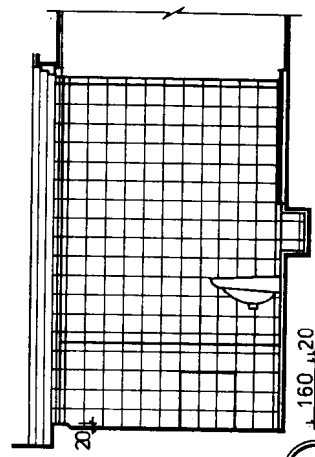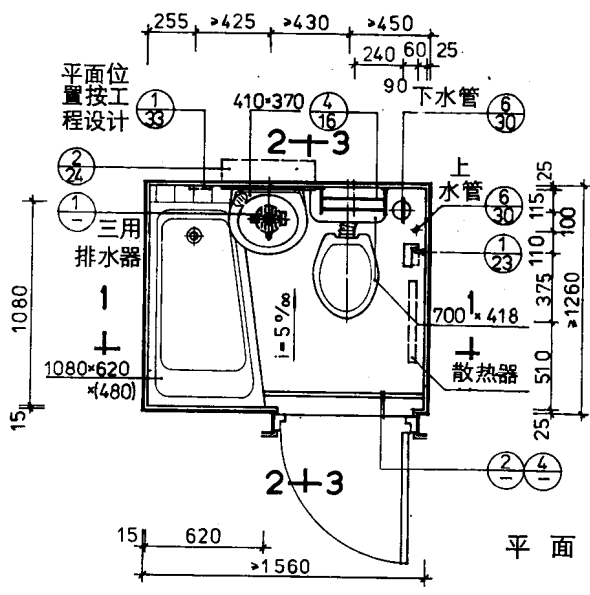


注: 1. 楼 (地) 面的垫层厚度按设置三用排水器考虑 (排水器高 115)。
2. 楼 (地) 面与墙交接处附加一布一涂, 布宽 300, 卷起 150 高。阴 (阳) 角处做成圆弧, R=10。




图名	2 型住宅卫生间	图集号	88J8
		页次	4

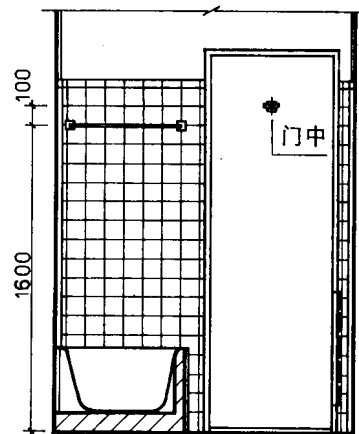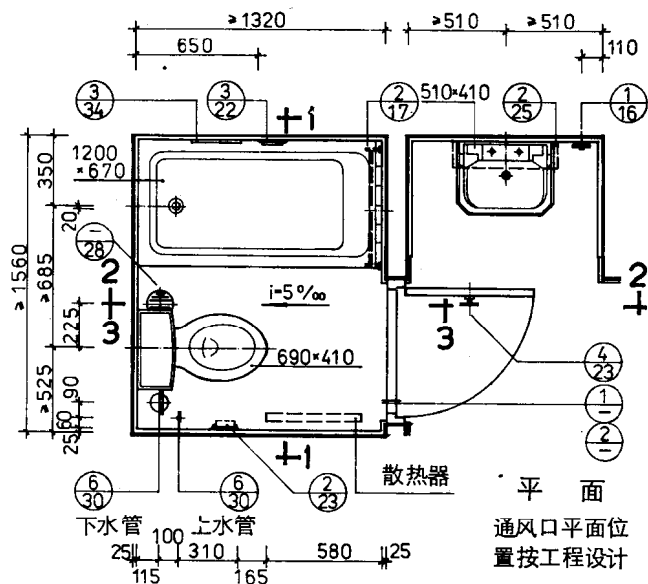


5厚陶瓷锦砖, 干水泥擦缝
撒素水泥面 (洒适量清水)
20厚1:4干硬性水泥砂浆
素水泥浆一道
40厚1:2:4细石混凝土
JG-2冷胶料一布(无纺布)四涂
20厚1:3水泥砂浆
钢筋混凝土楼板



陶瓷锦砖面层JG-2
冷胶料防水层地面


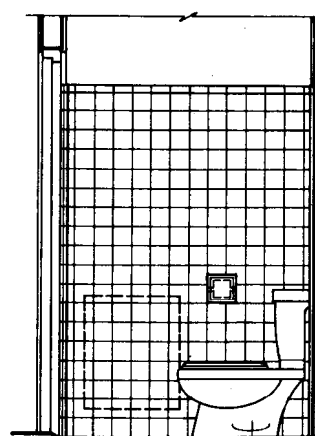
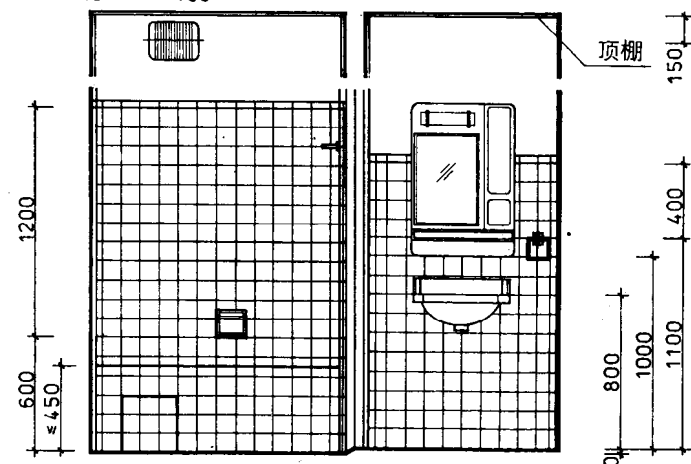



5厚陶瓷锦砖, 干水泥擦缝
撒素水泥面 (洒适量清水)
20厚1:4干硬性水泥砂浆
素水泥浆一道
40(55)厚1:2:4细石混凝土
JG-2冷胶料一布(无纺布)四涂
20厚1:3水泥砂浆
钢筋混凝土楼板

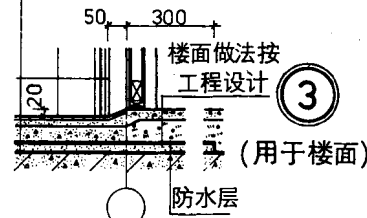






注: 节点1-3楼(地)面与墙交接处附加一布(无纺布)一涂, 布宽300, 卷起150高, 阴(阳)角处做成圆弧, R=10。

图名	3型住宅卫生间	图集号	88J8
		页次	5



图集号	88J8
页次	6






编制人 王水成 审核人 王水成 制图人 王水成

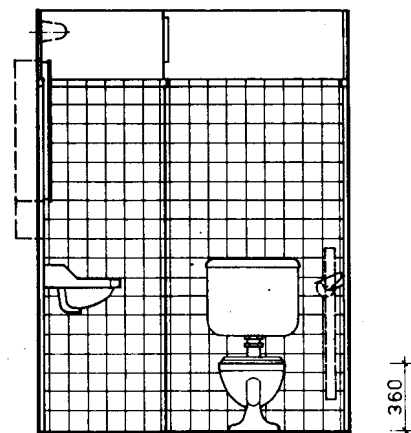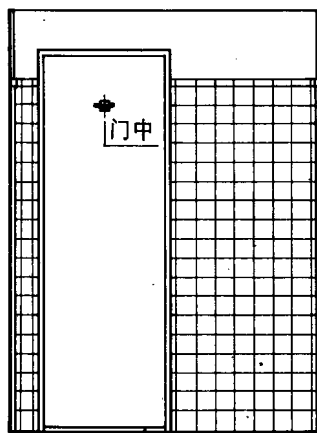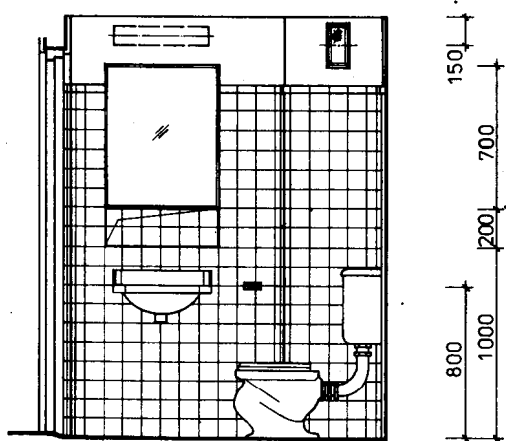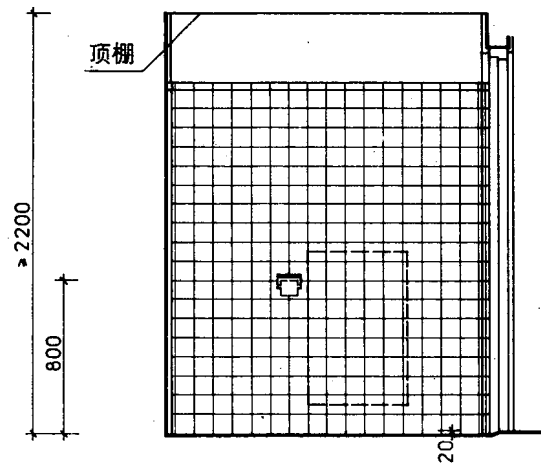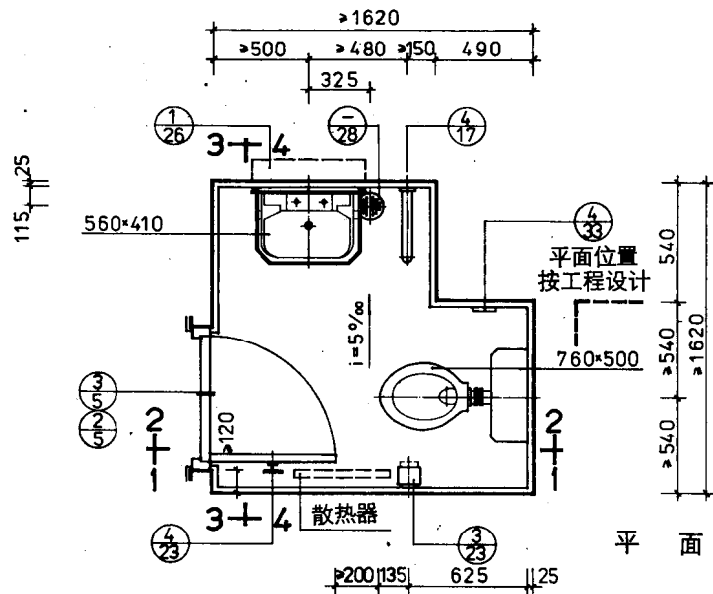


图名


I型旅馆卫生间

图集号	88J8
页次	7



$$\frac{8818}{8}$$

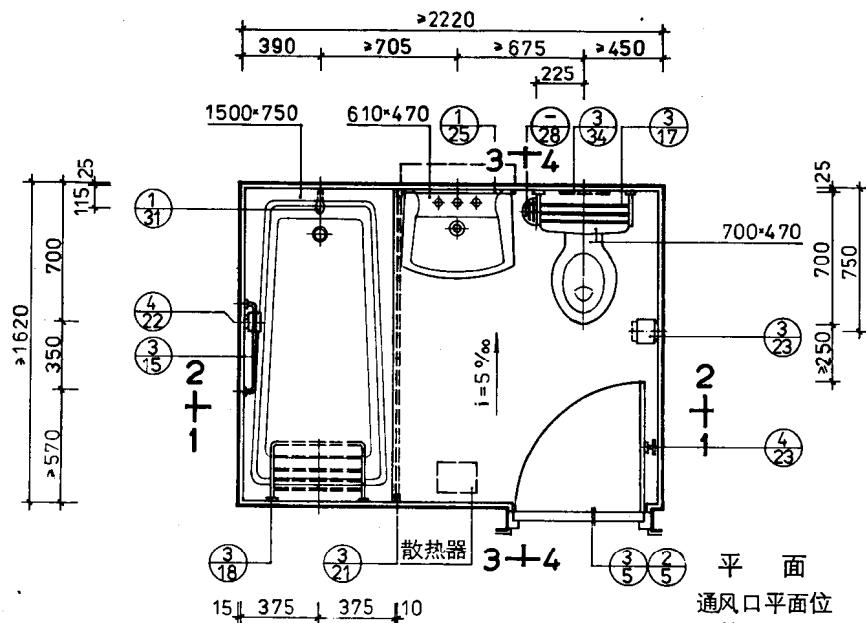


平面
通风口平面位
置按工程设计

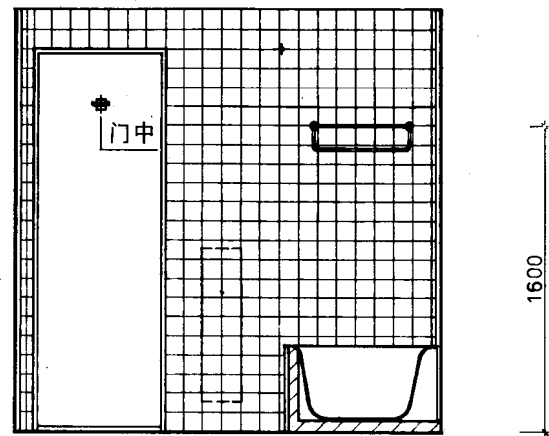


1-1 剖面

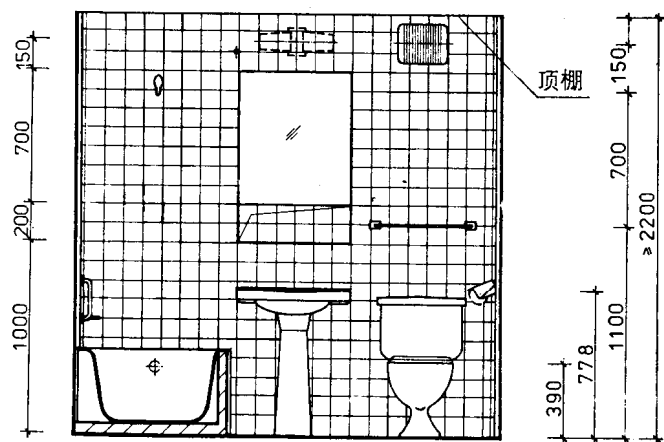

2-2 剖面

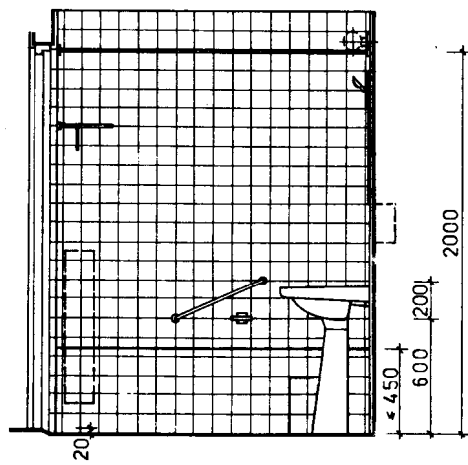


3-3 剖面

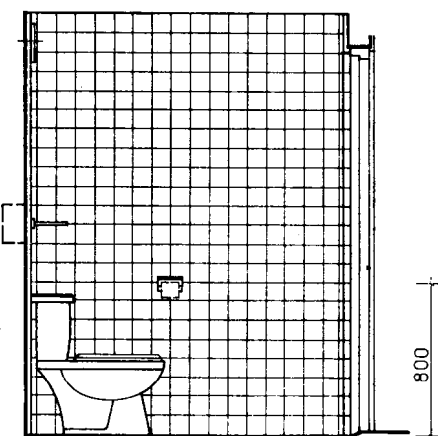


4-4 剖面


图名	3型旅馆卫生间	图集号	88J8
		页次	9

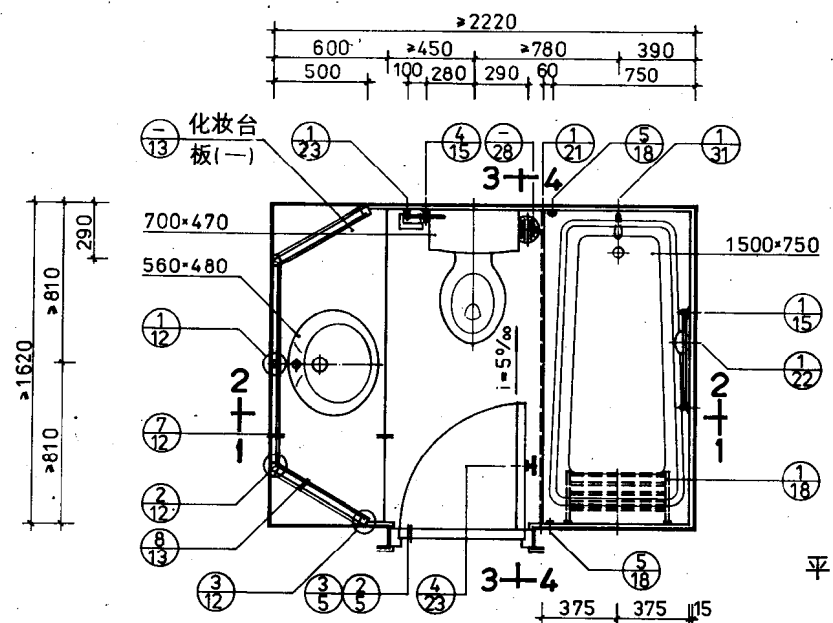


平面

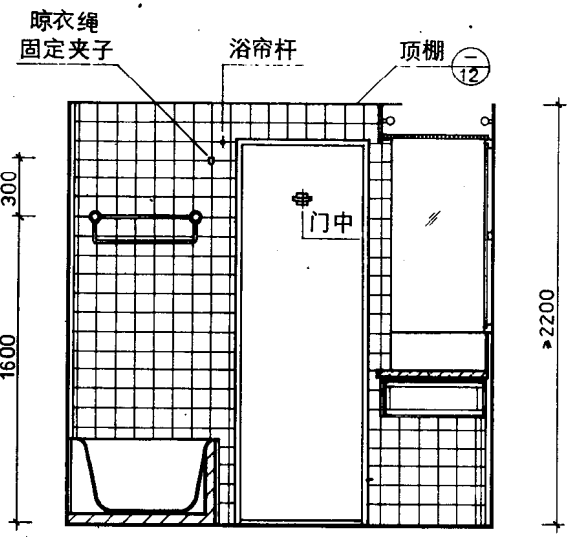


1-1 剖面

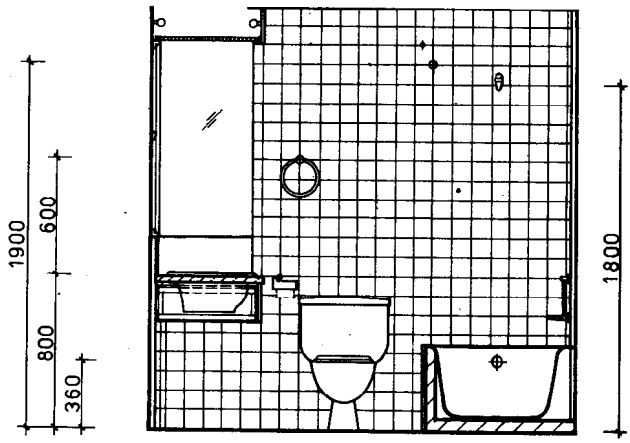

2-2 剖面

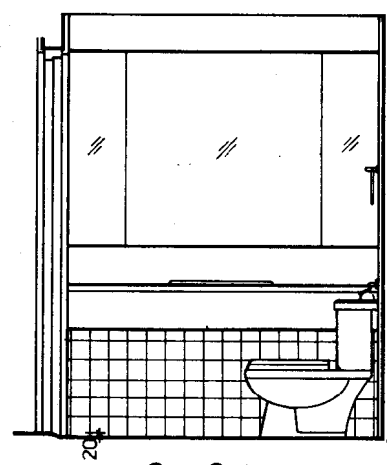

3-3 剖面

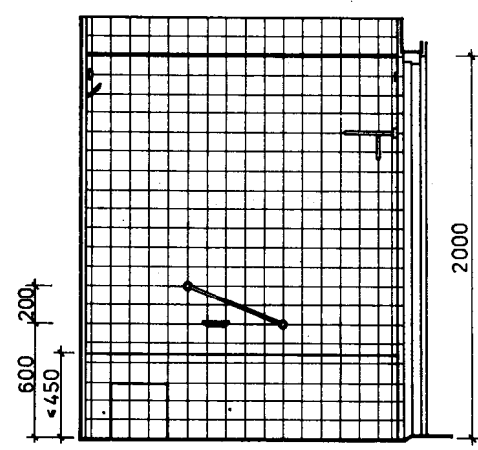

4-4 剖面

图名	4型旅馆卫生间	图集号	88J8
		页次	10