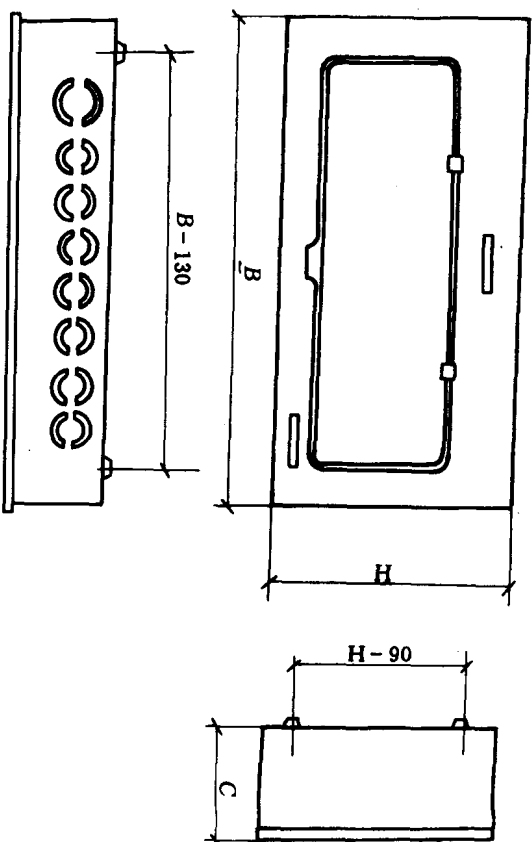
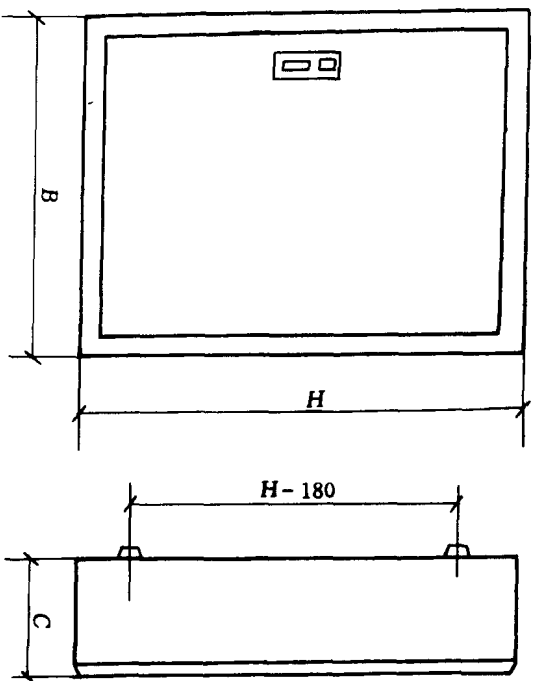


工程常用定型照明配电箱选型

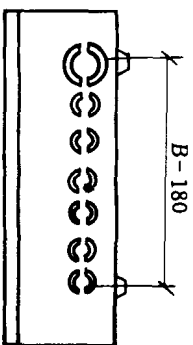
(生产供应单位:全国各地有证开关厂)

TX38

- 明装照明配电箱外形尺寸图
- 明装(竖)式照明配电箱一次接线方案选型(一)、(二)
- 明装(横)式照明配电箱一次接线方案选型(一)、(二)
- 暗装照明配电箱外形尺寸图
- 暗装(竖)式照明配电箱一次接线方案选型(一)、(二)
- 暗装(横)式照明配电箱一次接线方案选型(一)、(二)



XXM 型明装(横)式外形及安装尺寸



XXM 型明装(竖)式外形及安装尺寸











- 注: 1. 配电箱厚度有两种, 适用于不同厚度的墙体, 箱内安装 NC100 型及 C45N 型断路器, 也可根据需要安装 DZ47L1 型漏电断路器。
2. 所有线路方案中, 每减少 3 只单极断路器均可加装 1 只三极断路器, 每减少 2 只单极断路器可加装 1 只单相漏电断路器, 断路器整定电流及配电箱线路方案由设计决定。

明装照明配电箱外形尺寸图

工程选型编号		XXM (竖) — 编号				
选 型 编 号		—01	—02	—03	—04	—05
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	1	1	1	1
	C45N 或 DZ-47	7	6	9	12	15
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		350×450×105 (160)	350×450×105 (160)	450×450×105 (160)	450×450×105 (160)	450×600×105 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

明装 (竖) 式照明配电箱一次接线方案选型(一)

TX $\frac{2}{38}$

工程选型编号		XXM (竖) — 编号				
选 型	编 号	—06	—07	—08	—09	—10
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	1	1	1	1	1
	C45N 或 DZ-47	18	21	24	26	30
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		450×600×105 (160)	540×750×105 (160)	540×750×105 (160)	540×850×125 (160)	540×850×125 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

明装 (竖) 式照明配电箱一次接线方案选型(二)

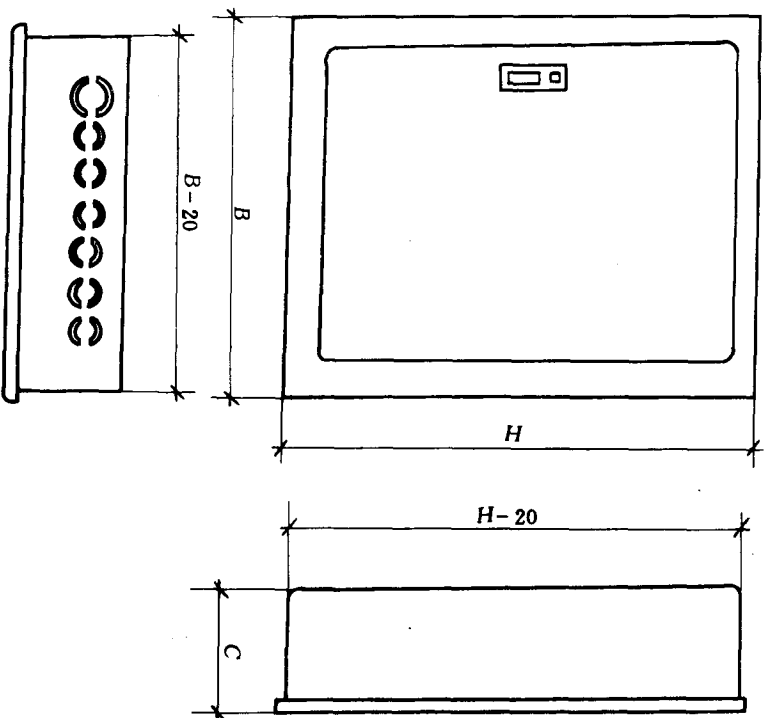
工程选型编号		XMM (横) — 编号				
选 型 编 号		—01	—02	—03	—04	—05
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	—	—	—	1
	C45N 或 DZ-47	3	4	6	7	9
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	505×280×90 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

明装 (横) 式照明配电箱一次接线方案选型(一)

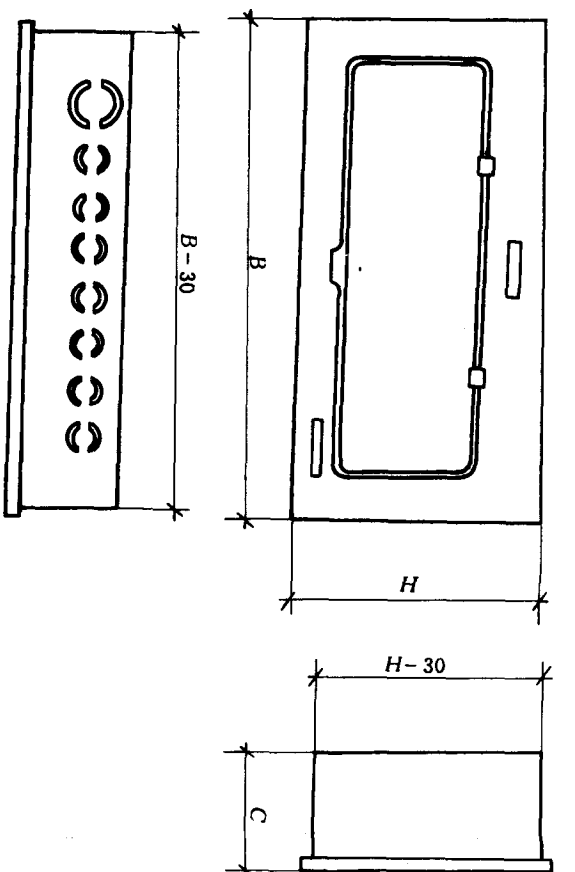
TX $\frac{4}{38}$

工程选型编号		XXM (横) — 编号				
选 型	编 号	—06	—07	—08	—09	—10
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	1	1	1	1
	C45N 或 DZ-47	7	9	12	15	18
箱体规格 (毫米) B×H×C		430×280×90 (160)	505×280×90 (160)	580×280×90 (160)	655×280×90 (160)	655×280×90 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

明装 (横) 式照明配电箱一次接线方案选型(二)



XRM 型暗装(竖)式外形及安装尺寸示意图













XRM 型暗装(横)式外形及安装尺寸示意图

- 注：1. 配电箱厚度有两种，适用于不同厚度的墙体，箱内安装 NC100 型及 C45N 型断路器，也可根据需要安装 DZ47L1 型漏电断路器。
2. 所有线路方案中，每减少 3 只单相断路器均可加装 1 只三相断路器，每减少 2 只单相断路器可加装 1 只单相漏电断路器，断路器整定电流及配电箱线路方案由设计决定。

暗装照明配电箱外形尺寸图











工程选型编号		XRM (竖) — 编号				
选 型	编 号	—01	—02	—03	—04	—05
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	1	1	1	1
	C45N 或 DZ-47	7	6	9	12	15
箱体规格 (毫米) B×H×C		370×470×105 (160)	370×470×105 (160)	470×470×115 (160)	470×470×115 (160)	470×620×115 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

暗装(竖)式照明配电箱一次接线方案选型(一)

工程选型编号		选 型 编 号		XRM (竖) — 编号				
				—06	—07	—08	—09	—10
一次线路方案图								
盘面排列图								
主要电器 型号数量	NC100	1	1	1	1	1	1	
	C45N或DZ-47	18	21	24	26	30		
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		470×620×115 (160)		560×770×115 (160)	560×770×115 (160)	560×870×125 (160)	560×870×125 (160)	
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997						

暗装(竖)式照明配电箱一次接线方案选型(二)

TX $\frac{8}{38}$

工程选型编号		XRM (横) — 编号				
选型编号		—01	—02	—03	—04	—05
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	—	—	—	1
	C45N 或 DZ-47	3	4	6	7	9
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	430×280×90 (160)	505×280×90 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

暗装(横)式照明配电箱一次接线方案选型(一)

工程选型编号		XRM (横) — 编号				
选 型	编 号	—06	—07	—08	—09	—10
一次线路方案图						
盘面排列图						
主要电器 型号数量	NC100	—	1	1	1	1
	C45N 或 DZ-47	7	9	12	15	18
箱体规格 (毫米) $B \times H \times C$		430×280×90 (160)	505×280×90 (160)	580×280×90 (160)	655×280×90 (160)	655×280×90 (160)
产 品 执 行 标 准		GB7251—1997				

暗装(横)式照明配电箱一次接线方案选型(二)