



电力设施保护之 三十六忌

厦门诺熙文化传播有限公司 著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



电力设施保护之 三十六忌

厦门诺熙文化传播有限公司 著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书内容结合现场实际,采用漂亮的彩色漫画,旨在使具有不同文化水平的各类读者均能了解身边的电力设施,增强人们的电力设施保护意识,明确哪些能做、哪些不能做。本书轻便易携,精挑细选了三十六个有关电力设施保护的知识点,并为每一个知识点编写了朗朗上口的口诀、配了生动清新的图片,真正做到了以图达意。

本书是广大读者了解电力设施保护有关知识的立项读物,也是大力宣传安全用电、展示供电公司良好服务形象,营造和谐的供用电环境,提高供电服务水平的好帮手。

图书在版编目(CIP)数据

电力设施保护之三十六忌 / 厦门诺熙文化传播有限公司著. — 北京: 中国电力出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5123-7397-6

I. ①电… II. ①厦… III. ①电气设备—保护—普及读物 IV. ①TM7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054076号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京盛通印刷股份有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2015年4月第一版 2015年4月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 24开本 2印张 31千字

印数 0001—3000册 定价 18.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

厦门诺熙文化传播有限公司

主 编 陈剑敏

副主编 龚蛟龙 周 炜 周光辉

编 委 陈剑平 李梦菊 蔡自在 王慧强 吴小奎

冯 桢 刘天洛 戚 新 李 珏

设 计 蔡自在



诺熙传媒，专注于国企事业单位的创意宣传！

前言 PREFACE

近年来，电力设施破坏案件屡禁不止，严重危及电网安全和人民群众的生产、生活。除少数不法分子肆意破坏外，相当一部分破坏行为是由于人们对其知之甚少而无意造成的。

为了加大和深入电力设施保护知识的宣传，一直致力于用动画和漫画的形式来承载电力科普知识的诺熙传媒，精心策划编制了本画册。本画册以图文并茂的形式，诠释了《电力设施保护条例》，提醒社会公众：保护电力设施，人人有责！本画册精选电力设施保护相关的三十六个知识点，不仅编写有朗朗上口的“口诀”而且还配以生动形象的漫画和简明扼要的说明，让不同文化水平的读者能更快、更好地理解 and 消化关键知识点。从而了解电力设施保护常识，明晰日常生产生活中哪些能做，哪些不能做。本书可作为开展“安全月活动”“科普日活动”的宣传用书。

由于我们编绘的水平有限，书中难免会有一些不足之处，恳请读者和行家批评指正。

周 炜

CONTENTS 目 录

前言

危险有害化学物，保护区内要清除	1
电缆线路需保护，严禁钻探和挖土	2
运输货品莫贪高，拉断电线要坐牢	3
起重机械多留心，电力线下别乱行	4
线下建房莫疏忽，安全距离要留足	5
线下不可栽树木，长大危及电线路	6
电力设施受保护，严禁种植攀爬物	7
防止线路受损伤，不得烧窑和烧荒	8
杆线之间别修路，防止发生大事故	9
牛羊牲畜力气大，性情暴躁把杆拉	10
砍树倒向需观察，不可无备乱砍伐	11
电力线路要维护，保护区内禁堆物	12
电力设施大家爱，严防盗窃与破坏	13
电力设施和器材，不得收购和买卖	14
佳节天灯来祈福，如遇电线犯糊涂	15
物体别向线路抛，砸坏设施要坐牢	16

田间耕作要注意，电杆拉线要远离	17
杆塔拉线系安全，广告条幅别乱连	18
抛锚炸鱼和挖沙，危及安全太可怕	19
告诫朋友别淘气，甭对线路乱射击	20
设施周边别乱来，爆竹烟花危险来	21
爆破作业莫大意，电力设施要远离	22
电力设施保护牌，严禁拆移和窜改	23
电线落地勿大意，保持距离等处理	24
闲人莫近配电间，害人害己祸无边	25
杆塔附近莫取土，倒杆断线要受苦	26
杆塔变台不能登，小心触电把命扔	27
电力线路要保护，不能随意建建筑	28
风筝漫天随风舞，莫要碰线出事故	29
电力设施保护栏，严禁攀登和游玩	30
电力标识莫破坏，涂改破坏把罪带	31
杆塔不能做地锚，拉线牵力难拴牢	32
电线杆旁抛鱼线，线线搭连人触电	33
开发建房要规划，非法占用受处罚	34
水上行船要注意，确保安全留距离	35
拉线不能太负重，倒杆断线天地动	36



危险有害化学物，保护区内要清除

禁止在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，禁止倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，以免破坏电缆。



电缆线路需保护，严禁钻探和挖土

禁止在地下电缆保护区内使用机械掘土、钻探，以免破坏电缆造成停电事故，甚至引起人员伤亡。



运输货品莫贪高，拉断电线要坐牢

驾驶机动车穿越架空导线时要审视车辆是否可以安全通行，以防短路、倒杆、断线。



起重机械多留心，电力线下别乱行

起重机械设备不得在架空导线下方作业，如需在电力设施保护范围内作业时，应向电力主管部门进行申请，征得同意后方可作业。



线下建房莫疏忽，安全距离要留足

架空电力线路安全跨越房屋时，被跨越的房屋不得再增加高度。超越房屋的物体高度或者房屋延伸出的物体长度应当符合安全距离的要求。



线下不可栽树木，长大危及电线路

禁止在电力线路保护区与电线杆塔附近种植高秆植物，以防树木生长影响供电安全。



电力设施受保护，严禁种植攀爬物

严禁在电力设施附近种植攀爬植物，以防攀爬植物生长影响供电安全。




防止线路受损伤，不得烧窑和烧荒

禁止在架空电力线路下和杆（塔）附近烧窑、烧荒、烧垃圾，以免破坏导线。



杆线之间别修路，防止发生大事故

禁止在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路，以免破坏电缆造成停电事故，甚至引起人员伤亡。

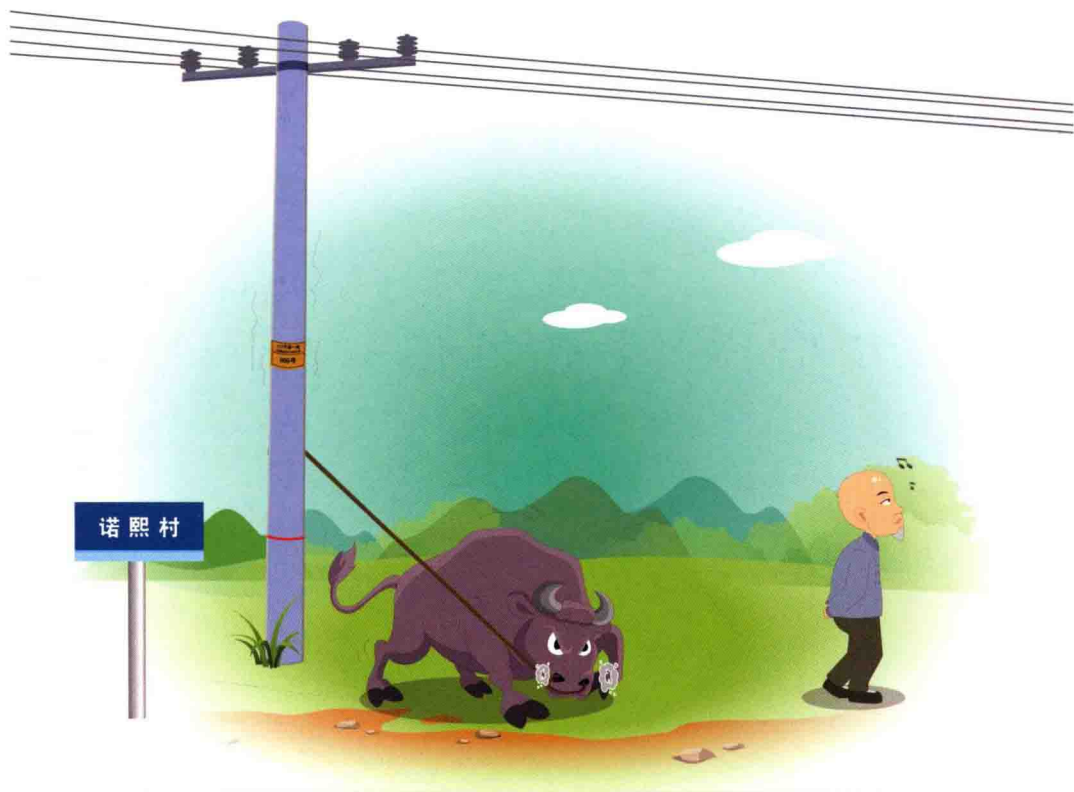

牛羊牲畜力气大，性情暴躁把杆拉

禁止把牲畜拴在电杆或拉线上，防止因牲畜受惊而使电杆倾斜，造成导线短路甚至倒杆断线事故。