

新昌縣水利誌

任政題



新昌縣水利誌

任政題




原浙江省水利厅厅长钟世杰视察前丁水库。



伊朗能源部副部长沙哈比参观隸山水电站。



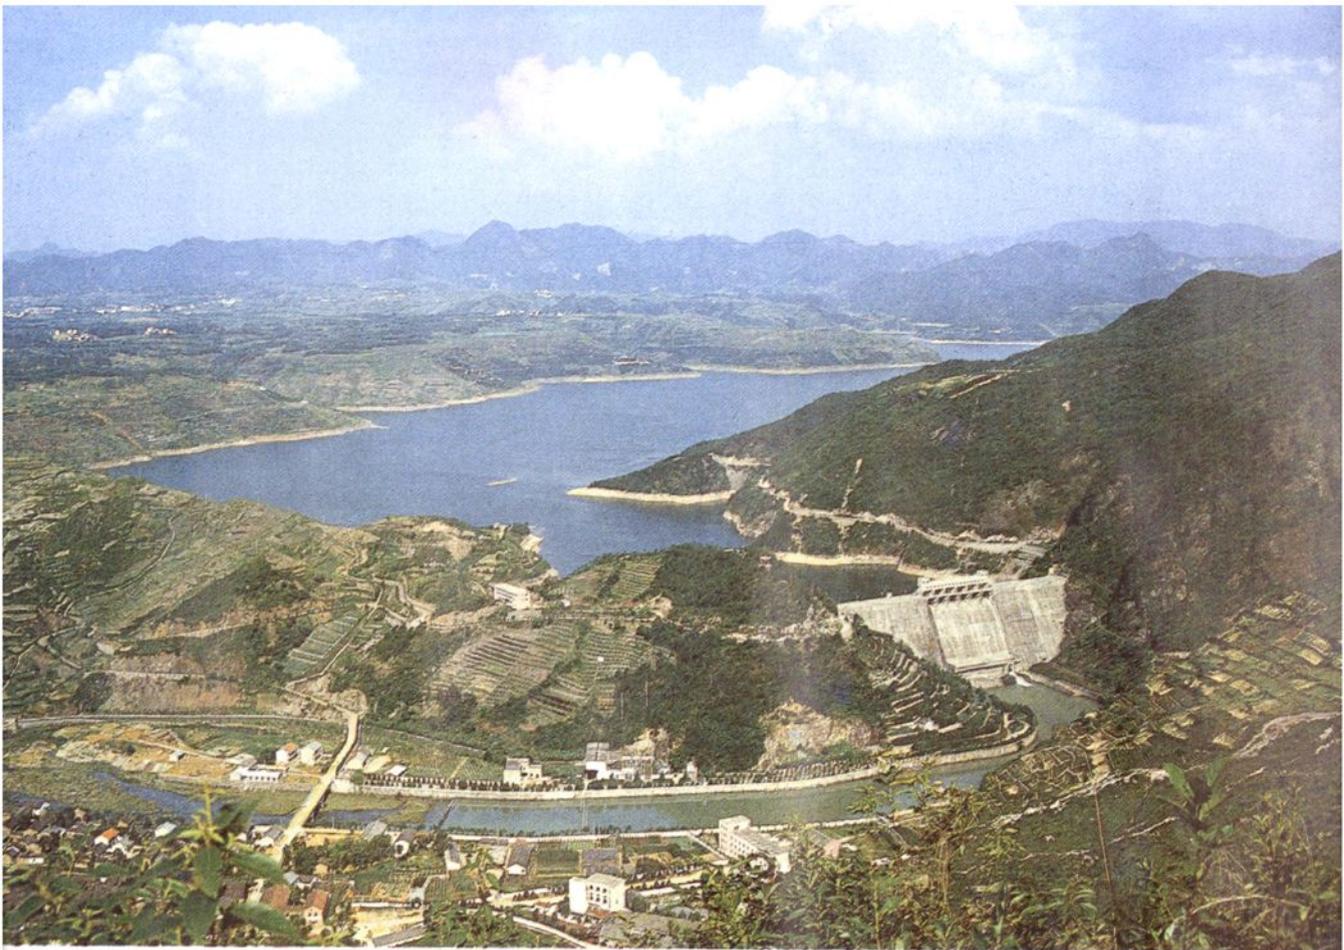

上：长诏水库鸟瞰。总库容一点八六亿立方米。

左：巧英水库大坝全景。

右：初建于一九六〇年三月的东门水电站（长沼二级电站），总装机20000千瓦。



下：棣山水电站（长沼二级电站），总装机20000千瓦。






西山渡槽。系巧英水库干渠配套工程，全长1171米。

回山区骨干工程前丁水库。




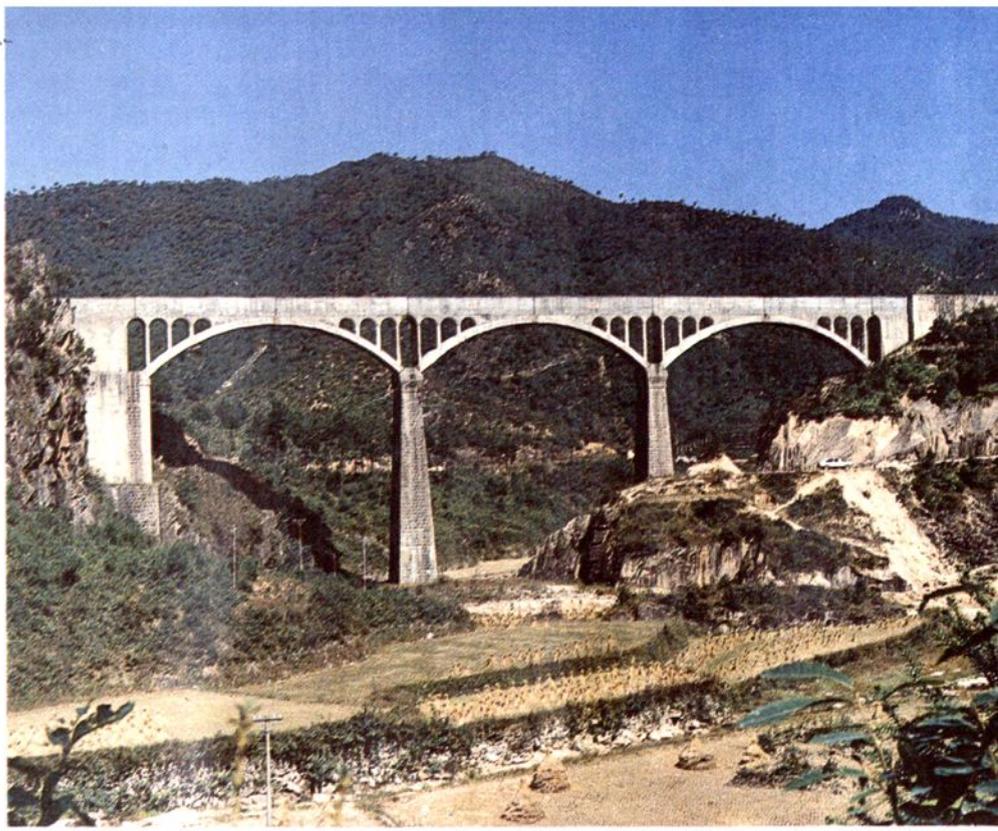

最大建筑高度达 41 米的赤岩渡槽。


流量为 20.4 立方米 / 秒的央于渡槽，系上承式桁架拱结构。



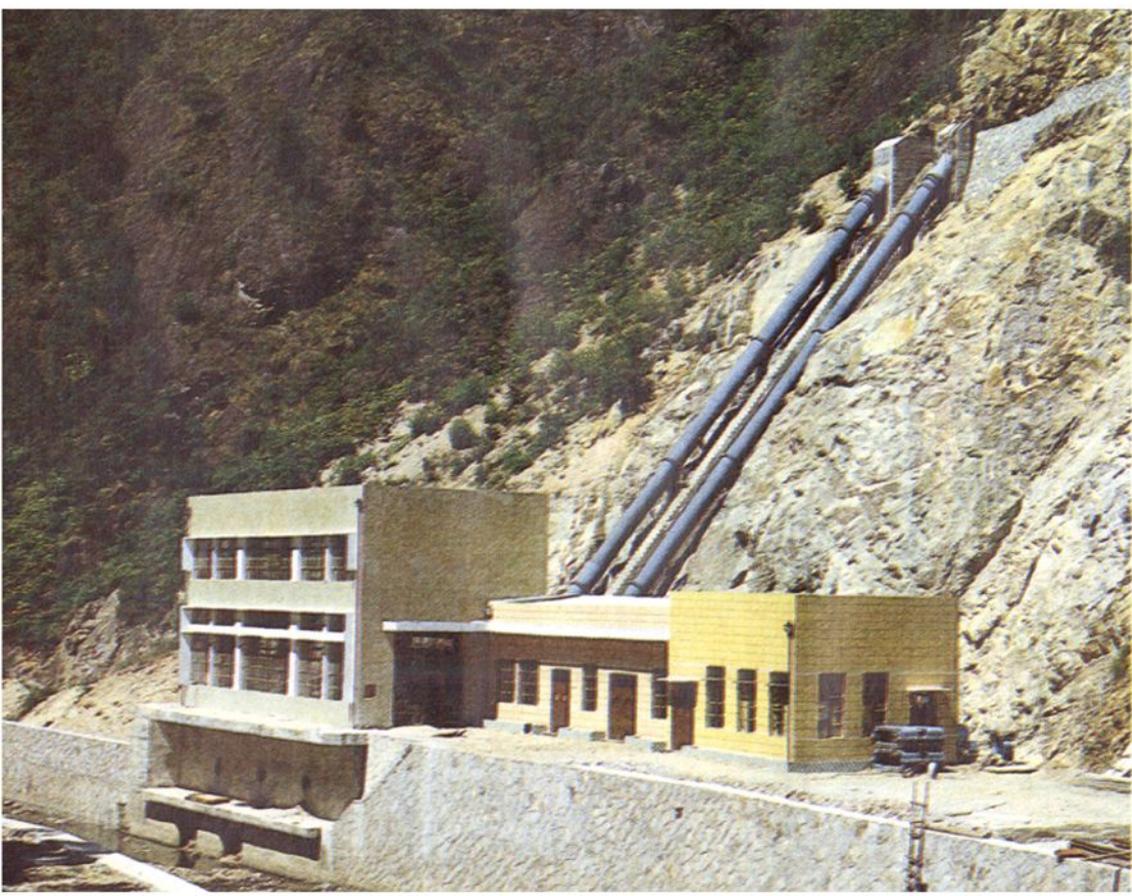

上：建设中的门溪水库大坝。
左：门溪电站外景。

右：藏潭桥水库，坝型为坝顶溢流的连拱坝。

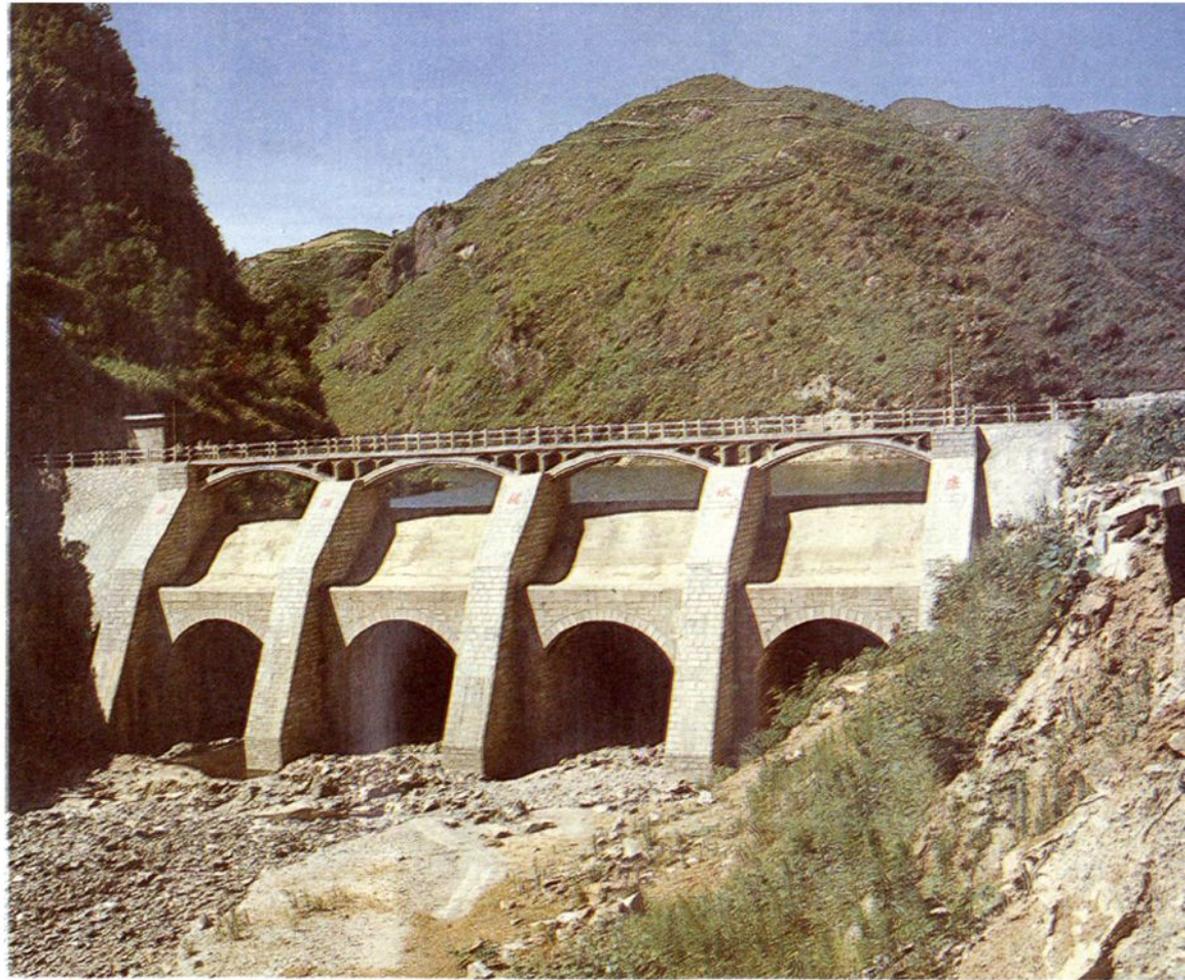

下：白云变电所，系县枢纽变电所。





左：寨岭水库大坝溢流壮观。

下：巧英一级电站机组，总装机容量 2×630 千瓦





上：长诏水库冬季大捕捞现场。

右：龟岩佛堰坝。






上：一九八六年·新昌县实现农村电气化初级阶段水平。


图为农妇正在用电烹调。

左：新昌县水利电力局办公大楼。

新昌县行政图

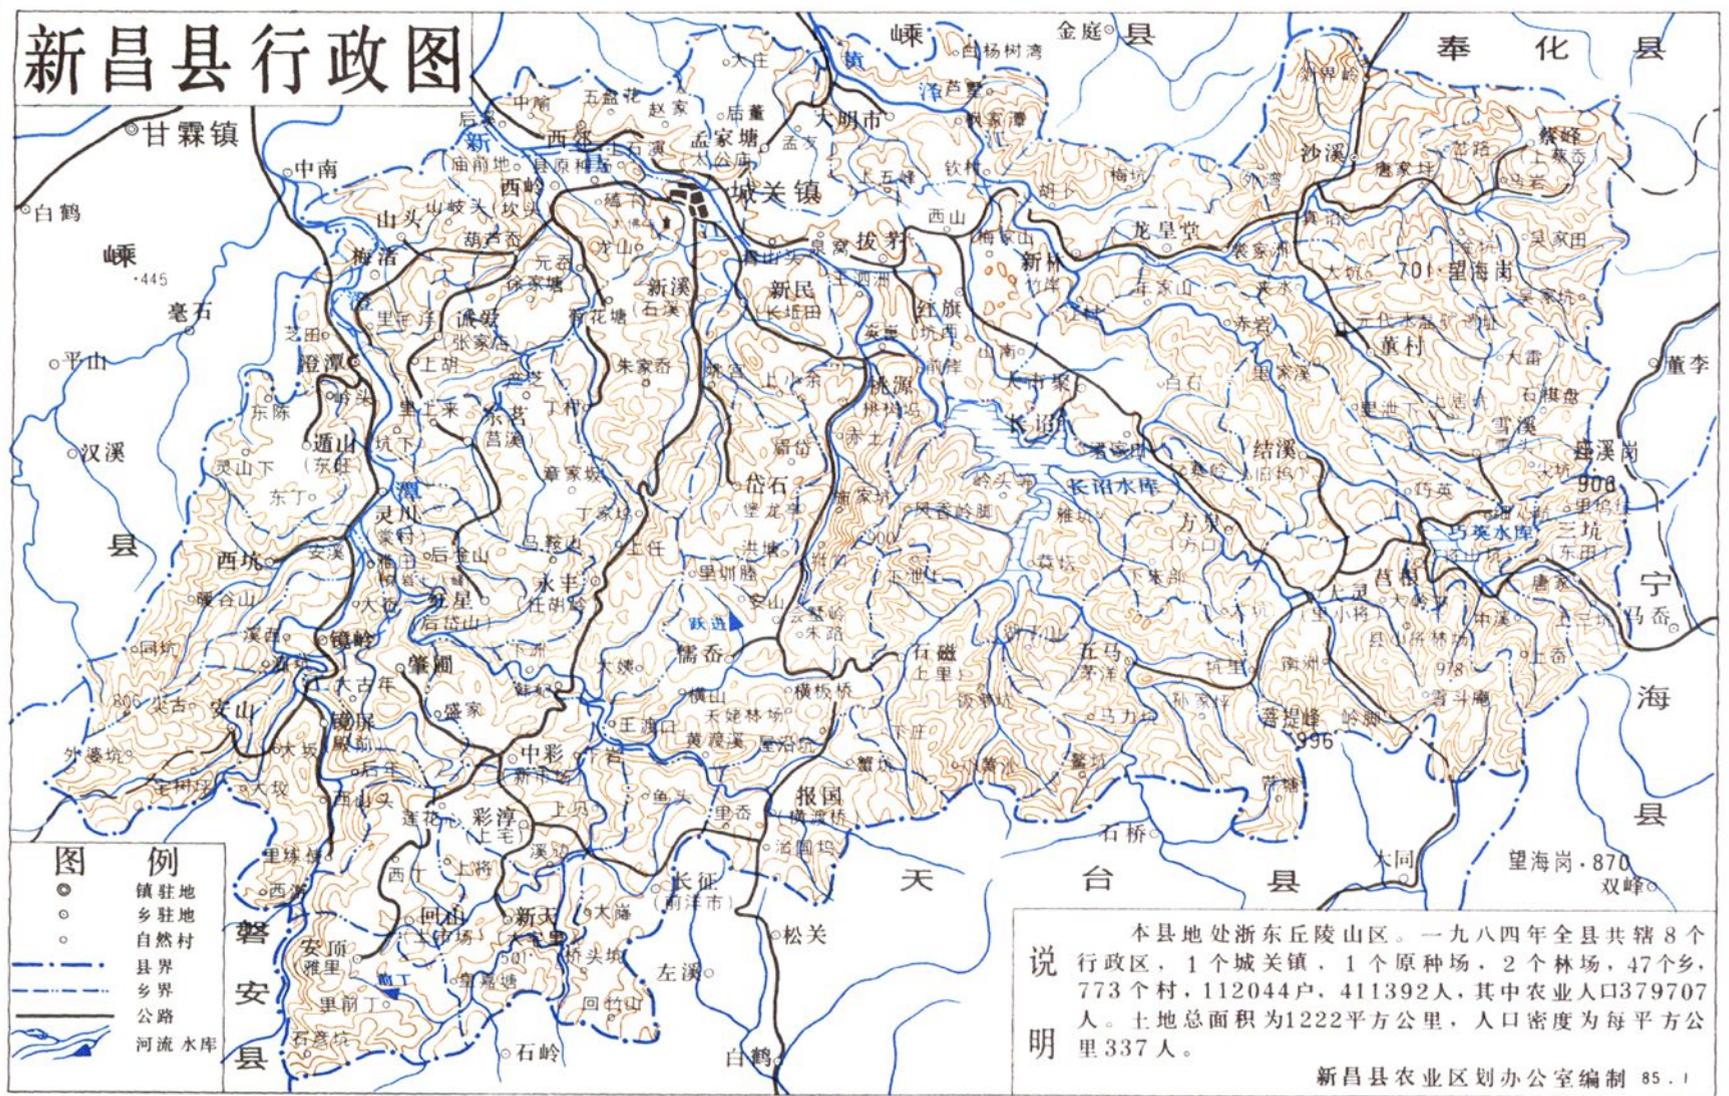

新昌县地貌类型图

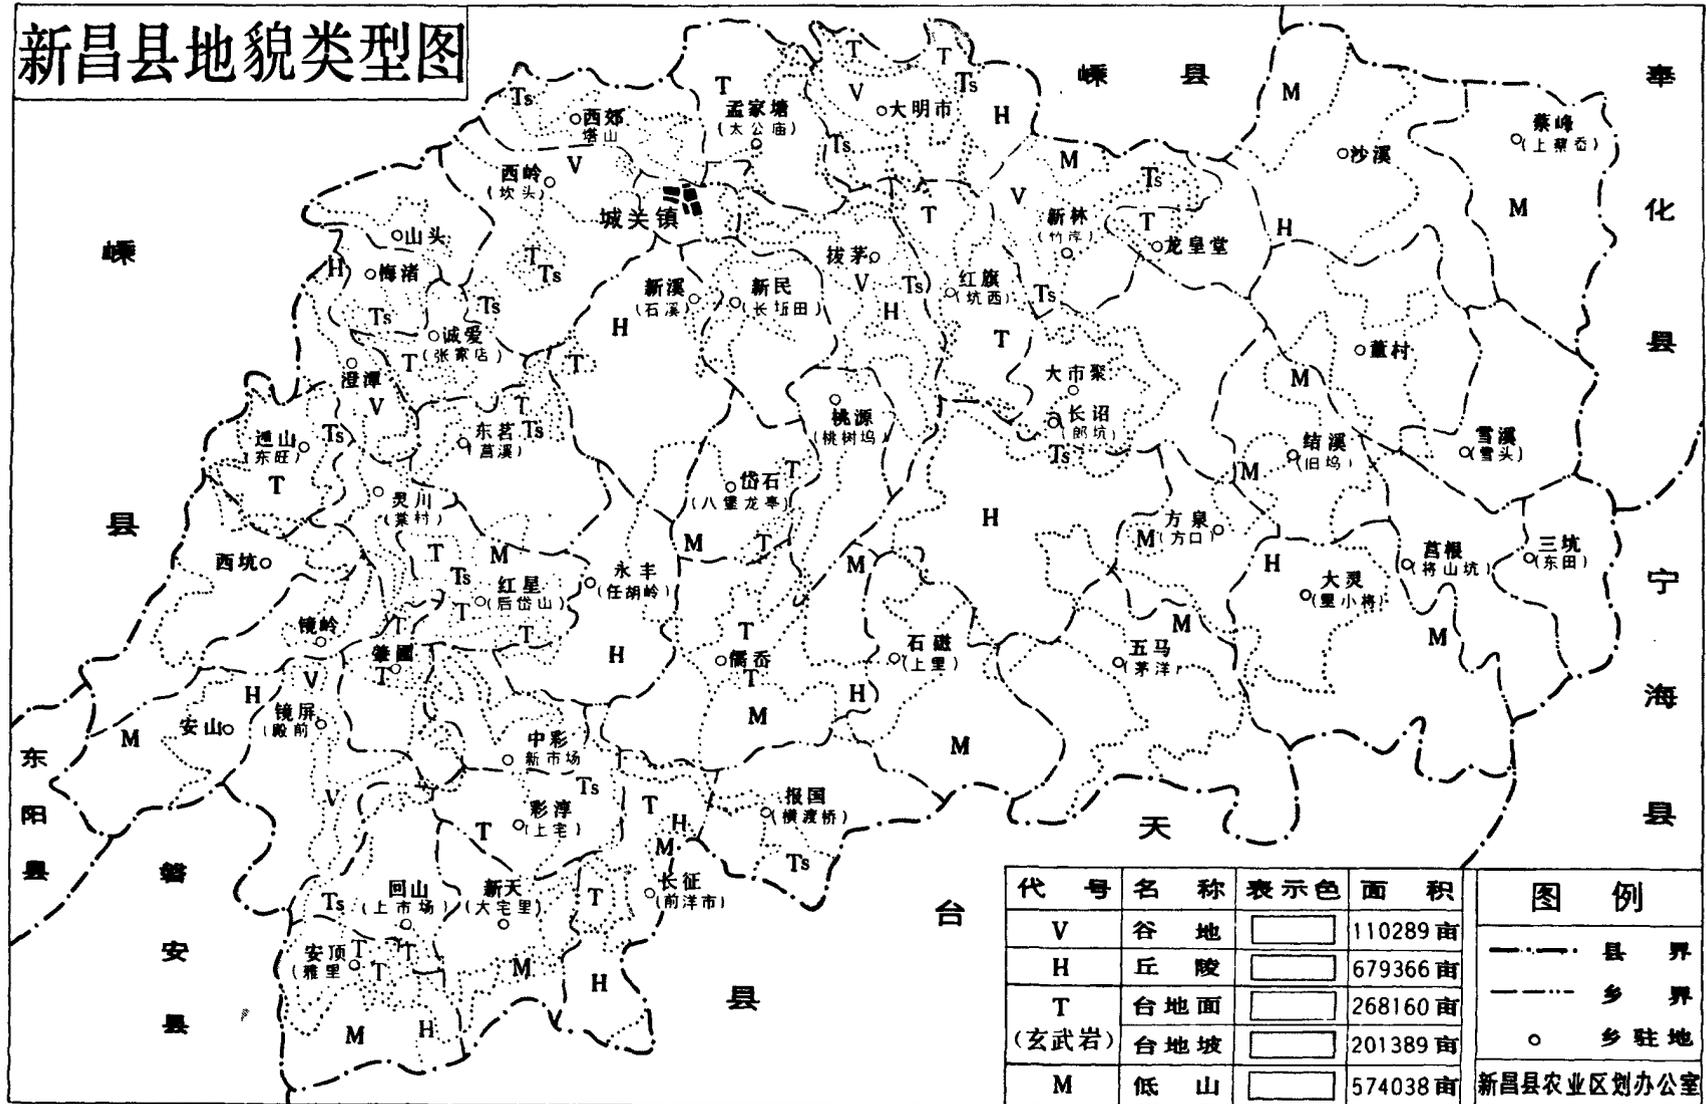


代号	名称	表示色	面积
V	谷地		110289亩
H	丘陵		679366亩
T (玄武岩)	台地面		268160亩
	台地坡		201389亩
M	低山		574038亩

图例

- 县界
- 乡界
- 乡驻地

新昌县农业区划办公室

新昌县输电变电站布置图

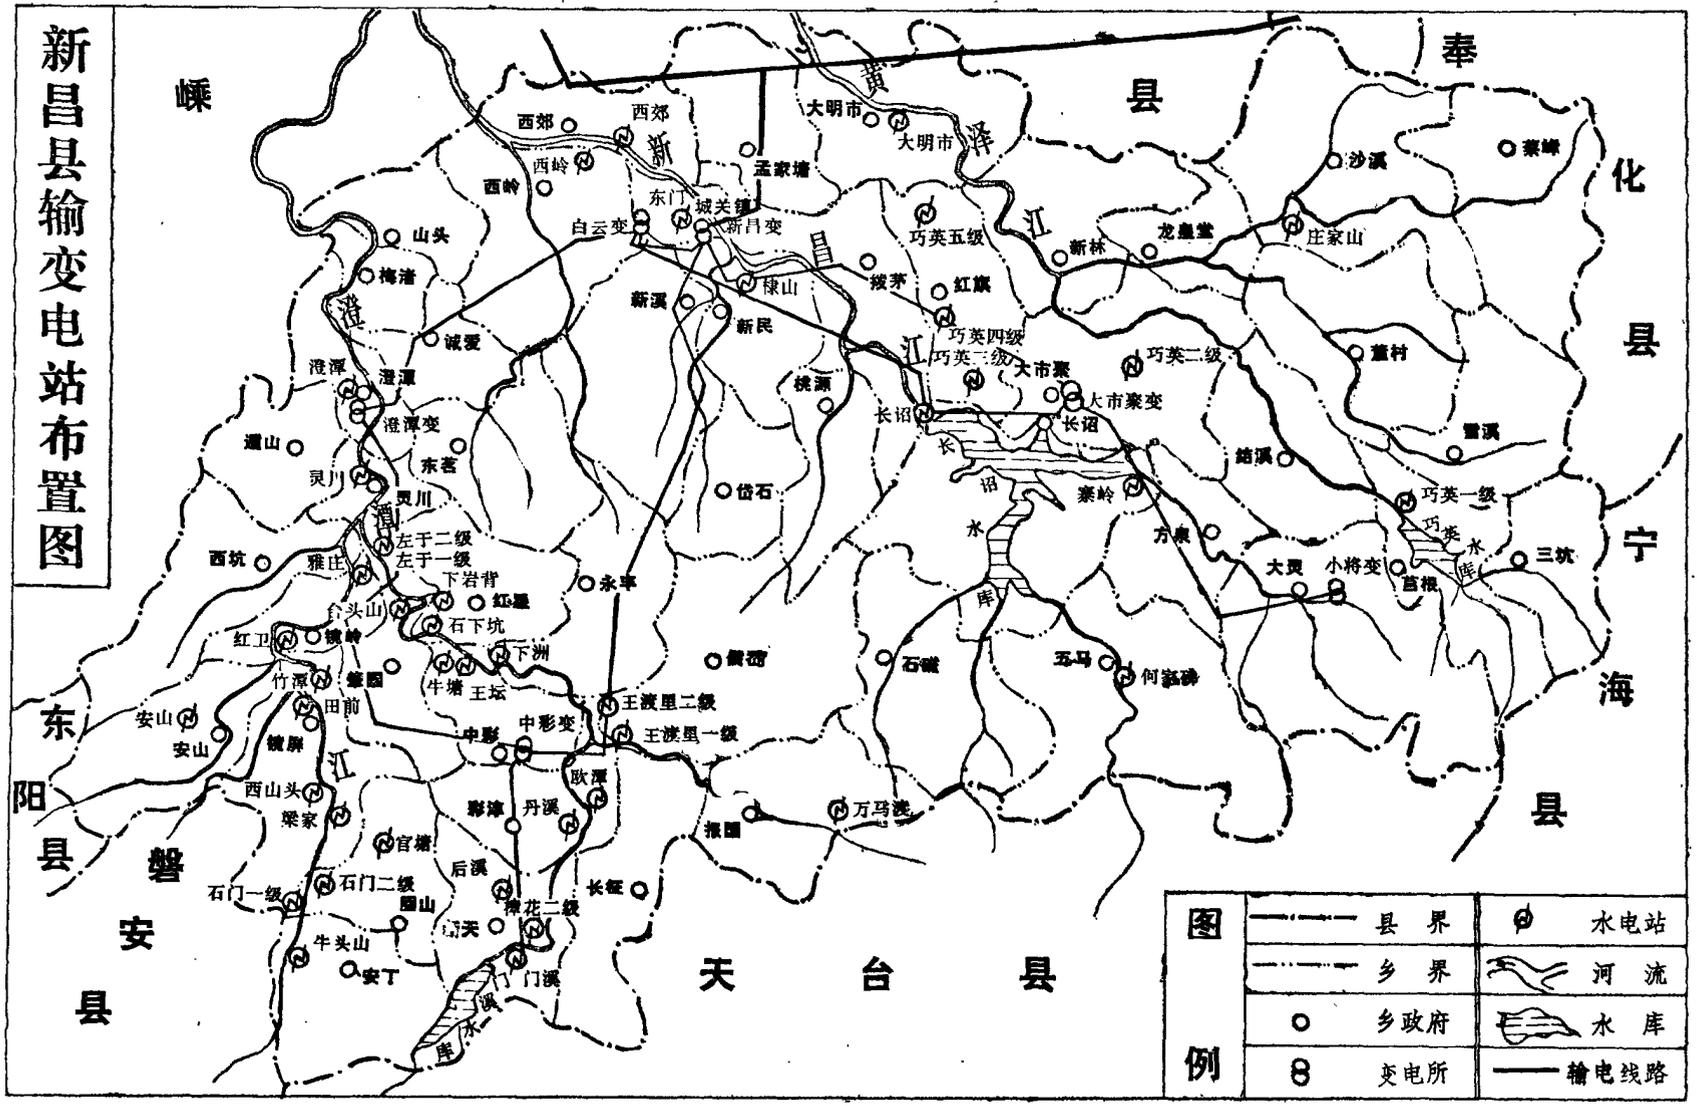

图例	——	县界	⊙	水电站
	- - -	乡界	~	河流
	○	乡政府	▭	水库
	8	变电所	—	输电线路

新昌县水利工程布置图

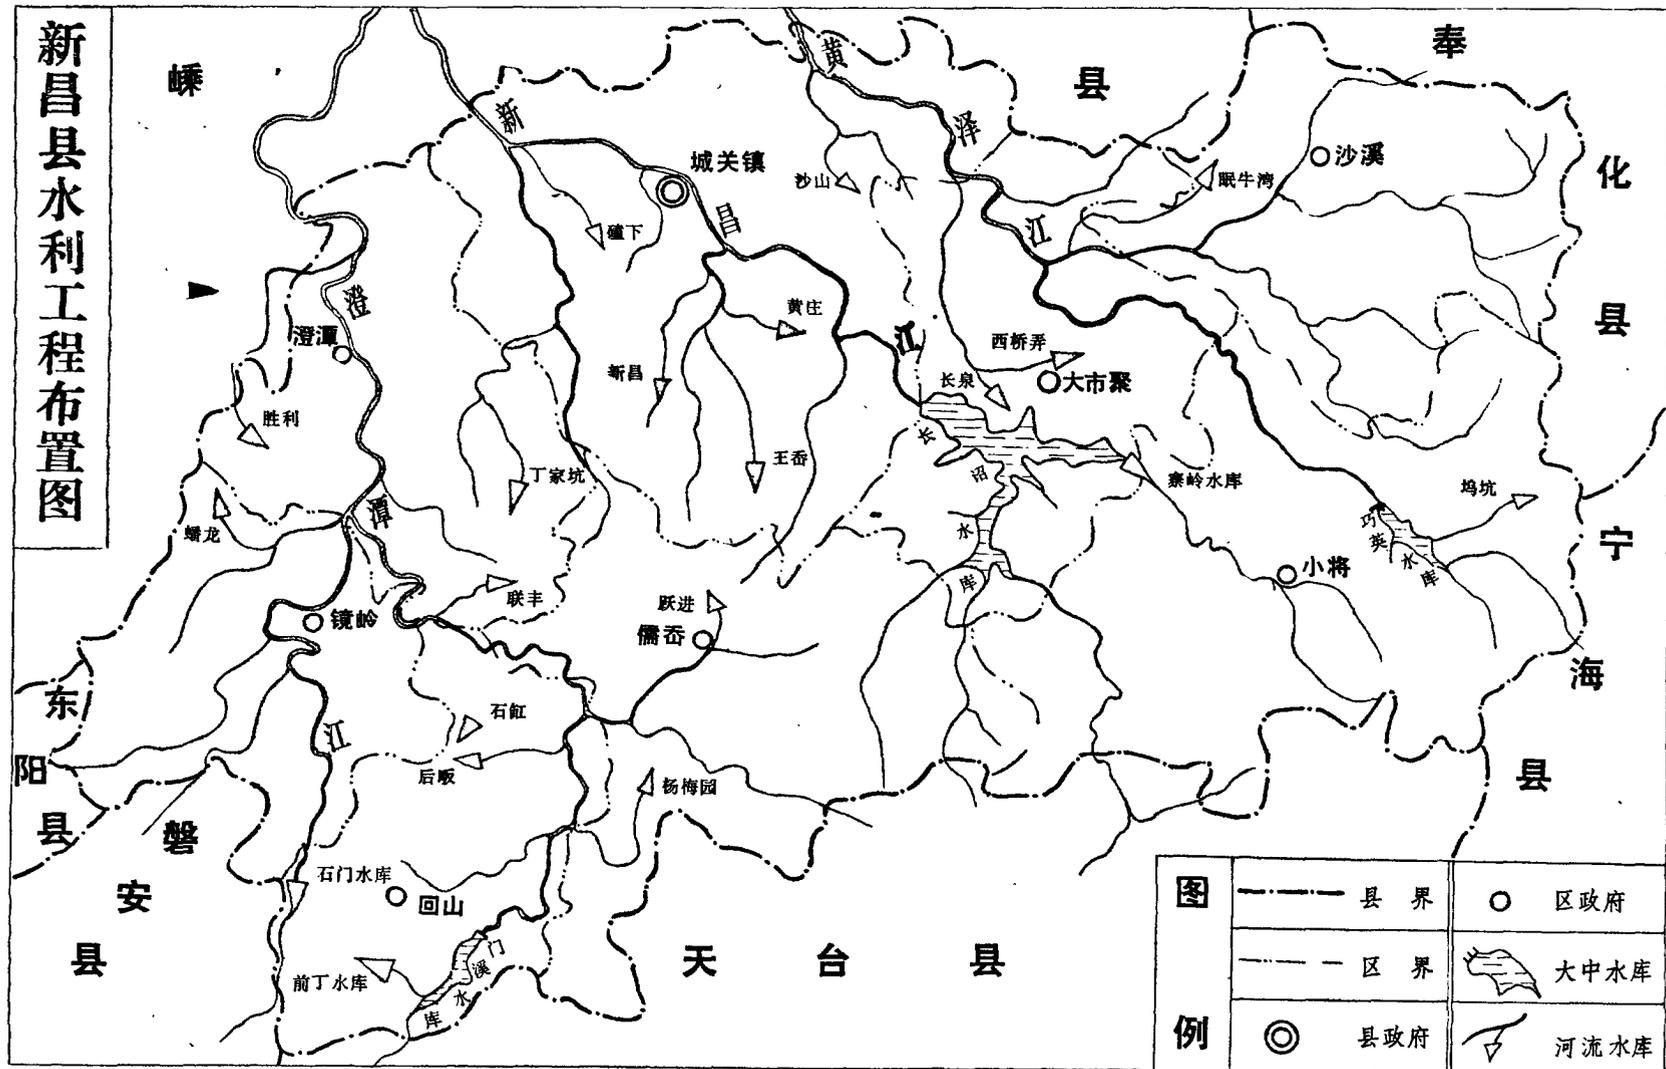


图	—— 县界	○ 区政府
	- - - 区界	大中水库
例	◎ 县政府	河流水库

